

ÉTIQUETTES STÉRILES

SOINS INFIRMIERS

CONTRÔLE DES INFECTIONS

IMAGERIE MÉDICALE

LABORATOIRE

CARDIOLOGIE

SPÉCIALISÉE DANS LE DOMAINE MÉDICAL ET À VOTRE SERVICE DEPUIS 1985  
SERVICE PERSONNALISÉ POUR TOUS VOS BESOINS EN IMPRIMERIE

# FAITES-NOUS PART DE VOS BESOINS !

NOUS VOUS RECOMMANDERONS LES FORMATS, ADHÉSIFS ET PAPIERS LES PLUS AVANTAGEUX POUR VOUS.

**SELON VOS BESOINS !**

- FORMATS
- ADHÉSIFS
- MATÉRIAUX
- COULEURS
- FINITIONS

**CHOISISSEZ VOTRE COULEUR D'ÉTIQUETTE ET INDIQUEZ-NOUS LE TEXTE QUI DOIT FIGURER SUR VOTRE ÉTIQUETTE.**

**NOUS FERONS LE MONTAGE ET L'IMPRESSIION POUR VOUS !**

**PRODUIT BIOLOGIQUE  
HUMAIN, RÉFRIGÉREZ  
SUR RÉCEPTION**

CHLORURE DE CALCIUM \_\_\_\_\_ mg/ml

Patient : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg = \_\_\_\_\_ ml

Date de prep : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ INF : \_\_\_\_/\_\_\_\_

**TACROLIMUS 0,5 MG (Prograf)/caps**  
LOT : \_\_\_\_\_  
EXP : \_\_\_\_\_  
Manipuler avec soin (produits cytotoxiques)  
PROTÉGER DE LA LUMIÈRE

**\*\*GARDER RÉFRIGÉRÉ\*\***  
UTILISER UNE GLACIÈRE + ICEPACK  
POUR RETOURNER À LA PHARMACIE  
SI NON UTILISÉ

**CHANGÉ  
DIMANCHE**

DATE \_\_\_\_\_  
HEURE \_\_\_\_\_

**CHANGÉ  
DIMANCHE**

DATE \_\_\_\_\_  
HEURE \_\_\_\_\_



2-8°C

**RÉFRIGÉRER  
REFRIGERATE**

## CONTACTEZ-NOUS !

ET VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR EN SAVOIR PLUS !

**TRELCO.CA**





## TABLE DES MATIÈRES

● Informations générales ..... 4	● Pneumologie/Inhalothérapie ..... 98
● Admission et rendez-vous ..... 7	● Santé et sécurité ..... 100
● Alertes ..... 10	● Soins infirmiers ..... 105
● Allergie ..... 17	
● Anesthésie/Analgésie ..... 22	DIVERS
● Archives et dossiers ..... 31	● Affiches et pictogrammes ..... 124
● Cardiologie ..... 38	● Identification matériel et locaux ..... 129
● Contrôle des infections ..... 41	● Inventaire ..... 130
● Étiquettes cryogéniques ..... 48	● Manutention/Expédition ..... 132
● Étiquettes stériles ..... 50	● Stationnement ..... 138
● Hématologie et banque de sang ..... 55	IMPRESSION
● Imagerie médicale ..... 59	● Feuilles laser ..... 140
● Laboratoire/Prélèvements ..... 62	● Transfert et impression directe thermiques ..... 145
● Obstétrique/Gynécologie ..... 74	● Rubans ..... 150
● Oncologie ..... 76	
● Pharmacie ..... 84	



Fondée en 1985 à Châteauguay, Trelco s'est d'abord spécialisée dans la production d'étiquettes autocollantes. Depuis, nous vous proposons un éventail diversifié de produits et services, tels que des étiquettes laser, des formulaires d'affaires, des panneaux d'identification, des imprimantes P-Touch et DYMO (ainsi que tout le matériel connexe, tels rubans et étiquettes), des adressographes, des sacs de plastique imprimés, des articles promotionnels personnalisés et des boîtes de carton. Et ce n'est là qu'un court aperçu de tout ce que nous pouvons produire pour vous.



À l'ensemble de ces produits s'ajoutent des services de conception et de design de produits imprimés personnalisés. Étiquettes, articles promotionnels, cartes d'affaires : ce ne sont là que quelques exemples des items que nous produisons sur mesure chaque jour.

**Notre vaste entrepôt nous permet de garder en stock un grand choix** d'étiquettes imprimées et vierges, de rubans pour imprimantes, de feuilles laser, et bien d'autres items populaires. Ainsi, nous pouvons répondre rapidement à vos besoins, sans délais de production.

Nous vous invitons à visiter notre site, [trelco.ca](http://trelco.ca) régulièrement. De nouveaux produits y figurent chaque semaine.

**Dans l'éventualité où vous ne pouvez trouver le produit que vous recherchez, n'hésitez pas à nous contacter, nous le créerons pour vous.** L'équipe Trelco a à cœur de vous offrir un service courtois, rapide et personnalisé ainsi que des produits de qualité.

Informations utiles pour le choix de vos étiquettes

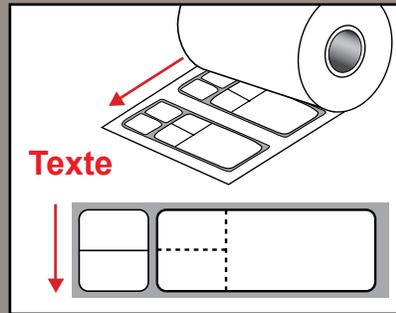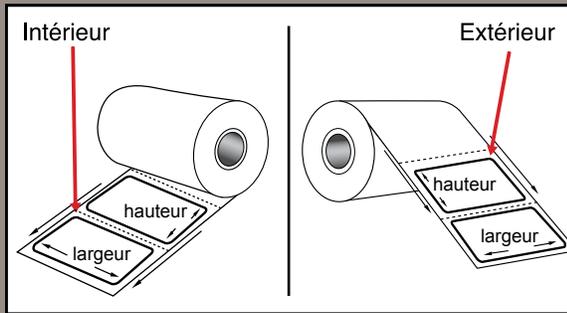


**Sens du déroulement / L'orientation d'une étiquette comme elle se détache du rouleau.**

La largeur et la hauteur d'une étiquette dépendent du sens de déroulement de l'étiquette, et non du visuel et texte qui y figurent.

**Intérieur:** La face de l'étiquette est à l'intérieur du rouleau.

**Extérieur:** La face de l'étiquette est à l'extérieur du rouleau.

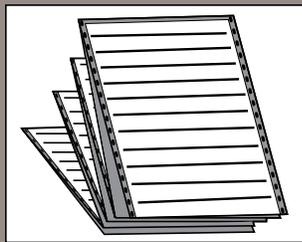


**Fente**

Une coupe lisse et continue sur le dessus de l'étiquette ne transperçant pas le papier de soutien de l'étiquette.

À la différence des étiquettes à perforation, les étiquettes de fente peuvent être enlevées comme des étiquettes individuelles plus petites.


Les étiquettes sont disposées sur une feuille continue pliée à même intervalle. Toutes les feuilles d'étiquettes sont emballées par paquet dans des boîtes.

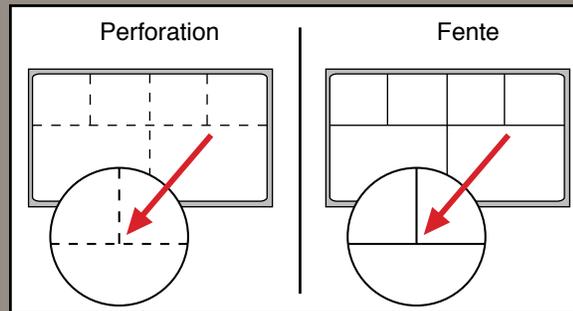


**Perforation**

Une série de coupes minuscules séparées sur le dessus de l'étiquette ne transperçant pas le papier de soutien de l'étiquette.

Il est à noter que le pelage de l'étiquette découpée par de la perforation se travaille moins bien que l'étiquette à découpe lisse lorsque nous voulons plier ou déchirer l'étiquette.

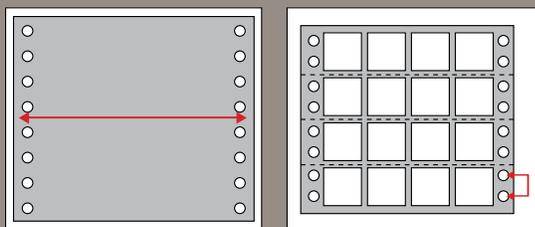


**Formulaires en continu et étiquettes à bretelles**

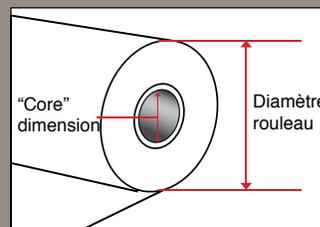

**Diamètre du rouleau vs diamètre du mandrin (core)**

## Choisir le matériel et l'adhésif appropriés

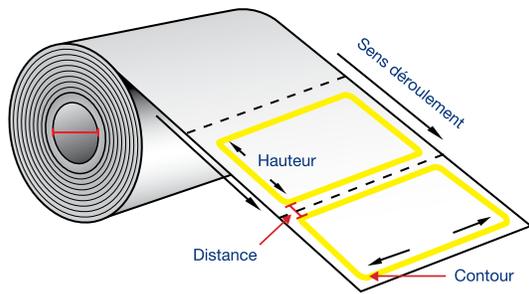**MATÉRIEL UTILISÉ AVEC UNE IMPRIMANTE THERMIQUE :****Papier transfert thermal :**


Nécessite un ruban d'encre.

- Imprimé dans une multitude de couleurs
- Peut être utilisé avec un lecteur optique.

**Papier direct thermal :**

- Usage avec chaleur
- Ne nécessite pas de ruban
- Impression en noir seulement
- Peut-être utilisé avec un lecteur optique

Non recommandé pour un usage à long terme. Les étiquettes noirciront et s'effaceront après plusieurs mois. Pour un usage de plus de 6 mois, il serait préférable d'utiliser le papier thermal transfert.

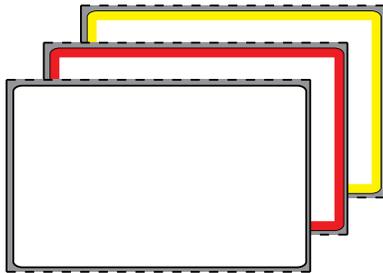**ADHÉSIF****Permanent :**


Sans latex, cet adhésif est approprié pour l'utilisation à basse température et adhère bien sur des surfaces de plastique ou de verre.

**À tube :**

Sans latex, cet adhésif est approprié pour l'application sur des surfaces moites ou si l'application demande une très grande adhérence. Bonne performance à basse température une fois apposée.

**Amovible :**

Sans latex, cet adhésif est amovible sur presque toutes les surfaces. Par contre, après un an d'utilisation il commence à devenir permanent.

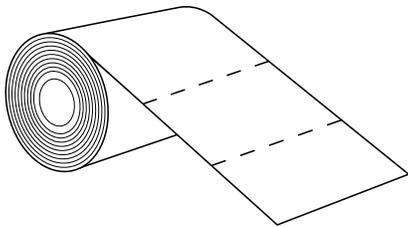**DES PRODUITS PERSONNALISÉS**

NOUS VOUS OFFRONS DES PRODUITS D'IMPRESSION PERSONNALISÉS SELON VOS SPÉCIFICATIONS !

- FORMATS
- ADHÉSIFS
- MATÉRIAUX
- COULEURS
- FINITIONS

**ET PLUS ENCORE !**

Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**ORL S. 8**

2573

**BILAN COMPARATIF  
DES MÉDICAMENTS**  
À l'admission: ✓ FAIT

2173

**GYNECO. EXT.**

2807

**GYNÉCO.**

969

**SALLE 2**

2663

**SERVICE S.O.**

1023

**UROLOGIE S.8**

2591

**CONFIDENTIAL  
CONFIDENTIEL**

2700

**AVIS**  
IL EXISTE UN AUTRE PATIENT PORTANT  
UN NOM IDENTIQUE OU RESSEMBLANT  
**VÉRIFIEZ**

2056 – jaune fluorescent

Dimension: 3/8" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**GYNECO S.II**

2600

**SPECIAL  
NOTE**  
THERE IS ANOTHER  
PATIENT WITH THE  
SAME OR SIMILAR  
NAME  
**CHECK!**

583 (1 1/2" diamètre)  
1000 par rouleau

**AVIS**  
IL EXISTE UN  
AUTRE PATIENT  
PORTANT UN  
NOM IDENTIQUE  
OU RESSEMBLANT  
**VÉRIFIEZ!**


12 (1 1/4" diamètre)  
rouge fluorescent  
1000 par rouleau



7207C (18 1/2" x 21")  
50 sacs par boîte

**POUR RESTER INFORMÉS, VISITEZ  
NOTRE SITE WEB TRELCO.CA**

TOUS NOS PRODUITS Y FIGURENT, ET DE NOUVEAUX ITEMS  
S'AJOUTENT CHAQUE JOUR. VENEZ NOUS VOIR SOUVENT !

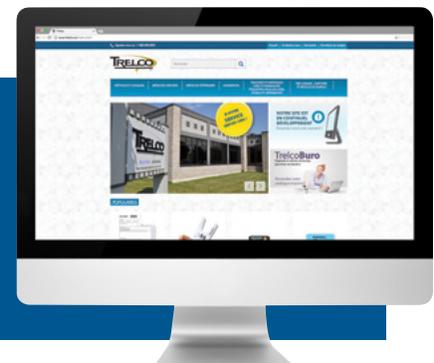





Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**ATTENTION**  
PRÉCAUTIONS SPÉCIALES

1917 – rouge fluorescent

**PANDÉMIE**

7201

**MÉDICAMENT À HAUT RISQUE**  
DOUBLE VÉRIFICATION

2634

**ATTENTION**  
MANIPULER AVEC DES GANTS

1173

**DANGER CORROSIF**

81

**MÉDICAMENT DANGEREUX**  
DÉTRUIRE SELON PROCÉDURE

1804

**RUSH/URGENT**

1013 – rouge fluorescent

**STAT SOP**

1812 (rose fluorescent)

**URGENT**

2699 – orange fluorescent

**ATTENTION**  
NE PAS TOUCHER AVEC VOS DOIGTS  
DESTRUCTION SELON LES DIRECTIVES

2786

**ATTENTION**  
FORMULATION CONCENTRÉE

7160 – rouge fluorescent

**ATTENTION**  
MANIPULER AVEC DES GANTS  
CYTOTOXIQUES

1173A

**PRÉCAUTION**  
NE PAS TOUCHER AVEC VOS DOIGTS  
NE PAS ÉCRASER OU COUPER

1956

**ATTENTION**  
FORTE CONCENTRATION

1831

**VESICANT**  
ÉVITER INFILTRATION

300

**ALERTE**  
**MÉDICALE**

2747

**HAUTE**  
**CONCENTRATION**

2954

**PRÉCAUTIONS**  
**SPÉCIALES** 

7475

**PEUT ENTRAÎNER LA SOMNOLENCE**  
L'ALCOOL PEUT ACCENTUER CET EFFET  
PRUDENCE EN CONDUISANT UN VÉHICULE  
MOTORISÉ OU AUX COMMANDES DE  
MACHINERIE DANGEREUSE **PEUT ENTRAÎNER**  
**LA SOMNOLENCE** **HOMMES / FEMMES CONCEPTION**  
**GROSSESSE / ALLAITEMENT**  
**NIOSH**

7604

**PEUT ENTRAÎNER LA SOMNOLENCE**  
L'ALCOOL PEUT ACCENTUER CET EFFET  
PRUDENCE EN CONDUISANT UN VÉHICULE  
MOTORISÉ OU AUX COMMANDES DE  
MACHINERIE DANGEREUSE **PEUT ENTRAÎNER**  
**LA SOMNOLENCE****PRÉCAUTION**  
**SPÉCIALE** 

3144

Dimension: 3/8" x 1 1/2"

500 étiquettes par rouleau

**ALERTE / ALERT**

7156 – rouge fluorescent

**ATTENTION**

291

**ATTENTION  
DOUBLE VÉRIFICATION**

2172

**MÉDICAMENT  
DANGEREUX**

2793 – rose fluorescent

**MÉDICAMENT DANGEREUX  
PRÉCAUTION**

2653

**NE PAS ÉCRASER NI COUPER  
LES COMPRIMÉS SANS  
PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES**

690

**URGENT**

528J

**STAT**

304 – rouge fluorescent

**STAT.S.I.**

1579 – vert fluorescent

**STAT**

304NB

**MÉDICAMENT  
D'ALERTE ÉLEVÉE**

2624 – rose fluorescent

 **ALERTE  
MÉDICAMENT  
À HAUT RISQUE**

2763

**DANGEROUS DRUG  
PRECAUTIONS**

2653B

**URGENT****VACCIN À VIRUS PÉRISSEBLE**APPELER LE CONSIGNATAIRE  
DÈS RÉCEPTION DU VACCIN

TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE: 35° à 45° F.

**RÉFRIGÉRER IMMÉDIATEMENT**

623 (5 1/2" x 3 1/4") – orange fluorescent – 500 par rouleau

Dimension: 1" x 3" 500 étiquettes par rouleau

**HIGH ALERT**

1936 – orange fluorescent

**\*\*\* ATTENTION \*\*\***NOREPINÉPHRINE 4mg dans  
250 ML NaCl 0,9%

EXP :

2042 – vert fluorescent

**URGENT**

1784B – rouge fluorescent



APRÈS UTILISATION :  
DESTRUCTION SELON DIRECTIVES

SI DOSE NON-ADMINISTRÉE :  
RETOURNER À LA PHARMACIE-ONCO

1401

**C-DIFFICILE**

7241

**STAT**

2650 – vert fluorescent – 1000 par rouleau

**ATTENTION FORTE  
CONCENTRATION**

2927 – rose fluorescent

**ALERTE ÉLEVÉE**  
\*DOUBLE VÉRIFICATION  
INDÉPENDANTE REQUISE\*

2929 – orange fluorescent

**ATTENTION  
ADDITION**

Nom \_\_\_\_\_

Chambre \_\_\_\_\_

Additif(s) ajouté(s) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_ Par: \_\_\_\_\_

A-M-J

7006 (4" x 2") – 1000 par rouleau

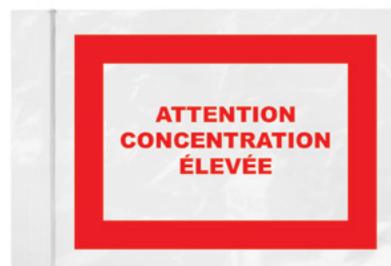2789 (3/4" X 1/2")  
1000 par rouleau7207A (4" X 6") (Dimensions réduites)  
Sacs Ziploc – 1000 par boîte



2059 (4" X 2") – 1000 par rouleau



7206 (1 1/2" diamètre)  
500 par rouleau



321 (3/4" X 2") – rouge fluorescent  
500 par rouleau



385 (3/4" X 2") – 1000 par rouleau



2104 (1 1/2" diamètre)  
1000 par rouleau



1795 (4" x 2") – 1000 par paquet



2723 (1" diamètre)  
1000 par rouleau



2855 (1" x 1")  
1000 par rouleau



1762 (4" x 2") – 1000 par rouleau



7168 (2" x 1")  
500 par rouleau



2607 (2 1/2" diamètre)  
500 par rouleau



1057 (3" x 3") – orange fluorescent – 1000 par rouleau

	APRÈS UTILISATION, DÉTRUIRE SELON PROCÉDURES
	#CH: _____
	PATIENT: _____
	AGENT CYTOTOXIQUE: _____ MG
	ADMINISTRATION: _____
INIT.: _____	DATE: ___/___/___

851 (1 5/8" x 3") – 1000 par rouleau



474 (1" x 2") – 1000 par rouleau



578 (5" x 2 15/16") – orange fluorescent – 500 par rouleau

Dimension: 1" x 4" 100 étiquettes par rouleau

**URGENT**

1701 – jaune fluorescent

**STAT**

1700 – rouge fluorescent

**URGENT / RUSH**

1701A – 100 par rouleau



3143A (1" diamètre) – 1000 par rouleau

**ATTENTION**

Ce bocal contient de l'acide chlorhydrique qui agit comme préservatif dans les urines. Cet acide est **DANGEREUX**

Éviter de renverser le bocal, ou de respirer dans le bocal. S'il y a contact avec la peau, laver à l'eau courante.

142 (3" X 4") – 500 par rouleau

3133 (1 1/2" diamètre)  
1000 par rouleau2109 (1 1/2" diamètre)  
500 par rouleauAussi offert en format  
2 1/2" de diamètre  
Code de produit: 34562606 (1 1/2" diamètre)  
500 par rouleau3143 (1 1/2" diamètre)  
1000 par rouleau



**3303** (3" x 5") / **3303A** (4" x 6")  
Sacs Ziploc  
1000 par paquet



**2110** (6" X 8")  
À l'unité



**235** (1" x 2 1/2") – rouge fluorescent  
500 par rouleau



**574** (3" X 5") – 1000 par rouleau

Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**CORTISONE 40 mg/ml**  
 \_\_\_\_\_ ML  
 7423

**ALLERGIE  
 AU GLUTEN**

**MAXIDEX**  
 \_\_\_\_\_ mg / ml  
 3449

**NEOSINÉPHRINE**  
 2924

**DIMENHYDRINATE**  
 10 mg/ml  
 451A

**PEUT CONTENIR  
 DU LATEX**  
 3209 – vert fluorescent

YELLOW \_\_\_\_\_ mcg  
 Hornet \_\_\_\_\_  
 2185

Honey bee \_\_\_\_\_ mcg  
 / /  
 2186

**HYDROCORTISONE**  
 \_\_\_\_\_ mg / ml  
 1127

**BENADRYL**  
 \_\_\_\_\_ mg / ml  
 521

**BENADRYL**  
 \_\_\_\_\_ mg \_\_\_\_\_ init.  
 521A

**ALLERGIE  
 AU LATEX**  
 632

**ALLERGIQUE À :**  
 \_\_\_\_\_  
 1824 – rouge fluorescent

**ALLERGIE  
 À L'IODE**  
 877

**ALLERGIE**  
 822

**ADRENALINE**  
 \_\_\_\_\_ mg / ml  
 261N/RF – rouge fluorescent

**EPINEPHRINE**  
 \_\_\_\_\_ mg / ml  
 845

**ADRENALINE**  
 \_\_\_\_\_ mg / ml  
 261

**EPHEDRINE**  
 \_\_\_\_\_ mg / ml  
 613

**SOLUMEDROL**  
 \_\_\_\_\_ mg / ml  
 719

**DIPHENHYDRAMINE**  
 \_\_\_\_\_ mg / ml  
 1128

VASOCONSTRICTEUR		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Ephedrine	5 mg / ml	613A
Phenylephrine	mg / ml	614
Phenylephrine	40 mcg / ml	614A
Phenylephrine	100 mcg / ml	614B
Phenylephrine	mcg / ml	614C

**DIPHENHYDRAMINE**  
 3364

**METHYLPREDNISONE**  
 \_\_\_\_\_ mg / ml  
 1126

**RANITIDINE**  
 3363

**HYDROCORTISONE**  
 1127A

Dimension : 3/8" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**ADRÉNALINE**

261R – rouge fluorescent

**SANS LATEX**

1069

**LATEX**

1219

**ALLERGIE**

7029 – rouge fluorescent

**CONTIENT DU  
CONTAINS LATEX**

1317 (4" X 15/16") – rose fluorescent  
500 par rouleau

TRELCO -- N° C-1132

ALLERGIES : \_\_\_\_\_

3229 12H

1132 (2" X 5") – 50 par paquet

**ALLERGIES**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Allergique à:**

666 (17/32" X 3") – 500 par rouleau

697 (2 5/8" X 2 5/8") – rouge fluorescent  
500 par rouleau

**PRESENCE  
DE LATEX**

7452 (2" X 1") – 1000 par rouleau

**ALLERGIE**

\_\_\_\_\_

633 (2" X 1") – 1000 par rouleau



2410 (1 1/4" diamètre)  
1000 par rouleau

**ALLERGIE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

79 et 79A (1" X 6") – 100 par rouleau

Offert avec adhésif permanent (code de produit 79) et adhésif amovible (code de produit 79A)

Dimension: 1" x 3"

**ALLERGIES:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1892 – orange fluorescent  
500 par rouleau

**Sans latex  
Latex free**

7317 – rose fluorescent  
250 par rouleau

**PRESENCE DE LATEX**

2210 – orange fluorescent  
500 par rouleau

**SANS LATEX**

1007 – vert fluorescent  
1000 par rouleau

**SVP, VÉRIFIEZ  
ALLERGIE**

2020 – vert fluorescent  
250 par rouleau

**ALLERGIE**

7243 – 100 par rouleau

**Neosynephrine Drip**

\_\_\_\_\_ mg/\_\_\_\_\_ ml

Prep date: \_\_\_\_\_

Prepared by: \_\_\_\_\_

7203C – 500 par rouleau

**NOREPINEPHRINE**

**4MG/4ML**

*DILUER DANS 250ML D5%*

2025 – jaune fluorescent  
250 par rouleau


**ALLERGIE ou RÉACTION MÉDICAMENTEUSE**

SUBSTANCE OU MÉDICAMENT	RÉFÉRENCE AU DOSSIER ET DATE DE RÉFÉRENCE
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____

**COLLER SUR LA CHEMISE DU DOSSIER**

315 (2 1/2" X 4") – 500 par rouleau



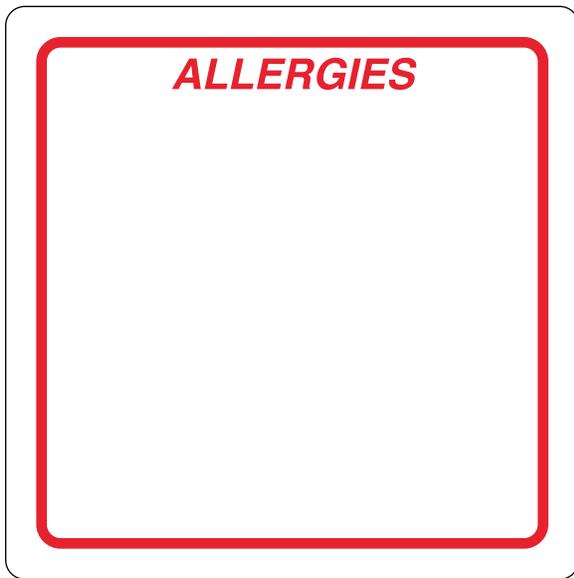

325 (3" X 3") – 500 par rouleau



7113 (2 1/2" X 2 1/4") – 200 par rouleau

## CAMPAGNE DE FINANCEMENT ? ÉVÈNEMENT À SOULIGNER ?

PEU IMPORTE L'OCCASION, CHOISISSEZ TRELCO LORS DE VOTRE PROCHAINE COMMANDE D'ARTICLES PROMOTIONNELS !

**NOUS POUVONS PERSONNALISER TOUS  
LES ARTICLES DONT VOUS AVEZ BESOIN.**

- STYLOS
- PORTE-CLEFS
- VÊTEMENTS
- SACS ET BOÎTES
- TASSES ET VERRES

**ET BIEN PLUS !**





610

RELAXANT ANTAGONISTE		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Edrophonium	mg / ml	610
Flumazenil	mg / ml	881
Neostigmine	mg / ml	609
Neostigmine	0,5 mg / ml	609A
Neostigmine	2,5 mg / ml	609B
Prostigmine	mg / ml	269A
Pyridostigmine	mg / ml	268
Regonol	mg / ml	739

**FENTANYL | VERSED**  
50 mg / ml | 2 mcg / ml

1929

TRANQUILLISANT		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Fentanyl / Versed	50 mg / ml 2 mcg / ml	1929

**ATIVAN**

\_\_\_\_\_ mg / mL

272

TRANQUILLISANT		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Ativan	mg / ml	272
Diazepam	mg / ml	601
Midazolam	mg / ml	602
Midazolam	1 mg / ml	602A
Midazolam	5 mg / ml	602B
Versed	1 mg / ml	1990
Versed	mg / ml	534
Versed	mg / init	534A
Versed / midazolam	mg / ml	1821

**INAPSINE**

\_\_\_\_\_ mg / ml

274

TRANQUILLISANT MAJEUR		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Inapsine	mg / ml	274

**DROPERIDOL**

\_\_\_\_\_ 2.5 mg / ml

603A

TRANQUILLISANT MAJEUR		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Droperidol	mg / ml	603
Droperidol	2,5 mg / ml	603A
Droperidol	0,625 mg / ml	603B

**EMLA**

\_\_\_\_\_ mg / ml

3452

**KETOROLAC**

\_\_\_\_\_ mg / ml

257

Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Emla	mg / ml	3452
Ketorolac	mg / ml	257
Ketorolac	30 mg / ml	257A
Lidocaine	mg / ml	741
Sublimaze	mg / ml	277A
Xylo 1% EPI		1394
Xylocaine 1%, Adrenalin		346
Xylocaine 2%		1034
Xylocaine 2%		1034A
Xylocaine 1%		2087
Xylocaine 4 %		1035
Xylocaine en gelée		1033

**DEMEROL**

\_\_\_\_\_ mg / ml

**278**

NARCOTIQUE		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Alfentanil	mcg / ml	<b>598</b>
Alfentanil	500mcg / ml	<b>598A</b>
Demerol	mg / ml	<b>278</b>
Demerol	50 mg / ml	<b>278A</b>
Dilaudid	mg / ml	<b>670</b>
Dilaudid	0,2 mg / ml	<b>670A</b>
Fentanyl	mcg / ml	<b>596</b>
Fentanyl	mg / init	<b>596A</b>
Fentanyl	50 mcg / ml	<b>596B</b>
Fentanyl	50 mg / ml	<b>596D</b>
Fentanyl		<b>596S</b>
Hydromorphone	mg / ml	<b>1153</b>
Meperidine	mg / ml	<b>754</b>
Meperidine	50 mg / ml	<b>754A</b>
Morphine	mg / ml	<b>599</b>
Morphine	0,5 mg / ml	<b>599C</b>
Morphine	10 mg / ml	<b>599B</b>
Morphine	mg / init	<b>1017</b>
Remifentanil	mg / ml	<b>432</b>
Remifentanil	10 mcg / ml	<b>432C</b>
Remifentanil	25 mcg / ml	<b>432A</b>
Remifentanil	50 mcg / ml	<b>432B</b>
Sublimaze	mg / ml	<b>277</b>
Sufentanil	mcg / ml	<b>597</b>
Sufentanil	5 mcg / ml	<b>597A</b>
Xylocaine		<b>1868B</b>
Xylocaine	1%	<b>2012</b>

**NAROPIN**

\_\_\_\_\_ mg / ml

**1989**

ANESTHÉSIE LOCALE		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Naropin	mg / ml	<b>1989</b>

**FENTANYL**

\_\_\_\_\_ mcg / ml

**2581**

NARCOTIQUE		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Fentanyl	mcg / ml	<b>2581</b>
Dilaudid	mcg / ml	<b>2582</b>
Alfentanil	mcg / ml	<b>2583</b>

**FENTANYL**

\_\_\_\_\_ mcg / ml

**2690**

NARCOTIQUE		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Alfentanil	mcg / ml	<b>2689</b>
Fentanyl	mcg / ml	<b>2690</b>
Dilaudid	mcg / ml	<b>2691</b>

**NALOXONE**

\_\_\_\_\_ mg / cc

**755**

NARCOTIQUE ANTAGONISTE		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Narcan	mg / ml	<b>702</b>
Naloxone	mg / cc	<b>755</b>
Naloxone	1 mg / ml	<b>755A</b>

**NALOXONE (NARCAN)**

\_\_\_\_\_ 0,4 \_\_\_\_\_ mg / ml

**141**

NARCOTIQUE ANTAGONISTE		
Dimension : 3/8" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Naloxone (Narcan)	0,4 mg / ml	<b>141</b>

**ATRACURIUM**

\_\_\_\_\_ mg / ml

606 – rouge fluorescent

RELAXANT MUSCULAIRE		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Atracurium	mg / ml	606
Cisatracurium	mg / ml	978
Cisatracurium	2 mg / ml	978A
Doxacurium	mg / ml	818
Mivacurium	mg / ml	828
Pancuronium	mg / ml	605
Pavulon	mg / ml	255
Rocuronium	mg / ml	889
Rocuronium	10 mg / ml	889A
Vécuronium	mg / ml	607
Zemuron	mg / ml	1885

**THIOPENTAL**

\_\_\_\_\_ mg / ml

594

AGENT INDUCTEUR		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Diprivan	mg / ml	740
Etomidate	mg / ml	1129
Etomidate	2 mg / ml	1129A
Ketamine	mg / ml	663
Ketamine	10 mg / ml	663B
Methohexital	mg / ml	595
Pentothal	mg / ml	1156
Propofol	mg / ml	752
Propofol	10 mg / ml	752A
Thiopental	mg / ml	594
Thiopental	25 mg / ml	594A

**ATROPINE**

\_\_\_\_\_ mg / ml

611

ANTICHOLINERGIQUE		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Atropine	mcg / ml	611
Atropine	mg / init	611B
Glycopyrrolate	mg / ml	612
Glycopyrrolate	0,2 mg / ml	612A

**APROTININE**

\_\_\_\_\_ mg / ml

265

**APROTININE**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

265H

ANTIFIBRINOLYTIQUE		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Aprotinine	mg / ml	265
Aprotinine	mg / ml	265H

**SUCCINYLCHOLINE**

\_\_\_\_\_ mg / ml

604 – rouge fluorescent

RELAXANT MUSCULAIRE		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Succinylcholine	mg / ml	604
Succinylcholine	20 mg / ml	604A

**CARBOCAINE**

\_\_\_\_\_ mg / ml

2760

ANESTHÉSIE LOCALE		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Carbocaine	mg / ml	2760
Carbocaine	%	2760A

**MARCAINE 0.50%**

616

ANESTHÉSIE LOCALE		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Bupivacaine	%	616
Bupivacaine	mg / ml	616A
Bupivacaine	0,5%	2541
Bupivacaine	0,25%	2542
Chloroprocaine	%	341
Lidocaine	%	615
Lidocaine	mg / ml	710
Lidocaine	2 % sans Èpi	615A
Lidocaine	20 mg / ml	1908
Marcaïne	0,25%	327
Marcaïne	0,50%	328
Marcaïne	EPI	1075
Marcaïne	%	2661
Mepivacaine		338
Mepivacaine	%	338A
Naropin	%	1790
Naropin	mg / ml	2759
Naropin	%	2759A
Ropivacaine	%	7262
Solu-cortef	mg / ml	520
Xylocaine avec EPI	2%	1038

**POUR INJECTION  
ÉPIDURAL SEULEMENT**

197 (2 1/2" x 1") – 500 par rouleau  
rouge fluorescent

**NE PAS INJECTER  
ÉPIDURAL**

780 (1" x 2") – 1000 par rouleau

**ATTENTION !  
VOIE ÉPIDURALE  
SEULEMENT**

474 (1" x 2") – 1000 par rouleau

**EPIDURALE / EPIDURAL  
FENTANYL 3µg/ml  
BUPIVACAINE 0,1%**

1838 (2" x 3/4") – 500 par rouleau  
rose fluorescent

**PERFUSION  
ÉPIDURALE  
SEULEMENT**

913 (1" x 1 1/2")  
1000 par rouleau  
orange fluorescent

**ÉPIDURALE**

7279 (3/4" x 2") – 500 par rouleau

**PÉRIDURALE**

Date : \_\_\_\_\_  
A - M - J

Heure : \_\_\_\_\_ Par : \_\_\_\_\_

**PÉRIDURALE**

7010 (5" x 2") – 250 par rouleau – jaune fluorescent

Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**BRIETAL**

\_\_\_\_\_ mg / ml

437

**BREVITAL**

\_\_\_\_\_ mg / ml

2674

**NEMBUTAL**

668

**CURARE**

\_\_\_\_\_ mg / mL

829 – rouge fluorescent

**ANECTINE**

1179

**DECADRON**

\_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ mg / ml

650A

**MARCAINE 0,5%  
a/épinephrine**

2013

**PRÉCÉDEX**

\_\_\_\_\_ mcg / ml

2619

**MÉTHADONE**

2054

**HYDRATE DE CHLORAL**

\_\_\_\_\_ mg \_\_\_\_\_ init.

7248

**EPIMORPHINE**

\_\_\_\_\_ mg / ml

725

**TEMPRA**

\_\_\_\_\_ mg #ch: \_\_\_\_\_

1863

**TORADOL**

2520 – rose fluorescent

**POMPE BLEUE  
OPIACÉ**

2719

**POMPE JAUNE  
ANESTHÉSIQUE LOCAL**

2720

**HYDROMORPHONE**

1423

**CODEINE**

\_\_\_\_\_ mg / mL

1083

**CODÉINE**

1083A – rose fluorescent

**KÉTAMINE**

663C

**KÉTAMINE**

\_\_\_\_\_ mg \_\_\_\_\_ init.

663A

**ALFENTA**

598B

**NALBUPHINE**

\_\_\_\_\_ mg / ml

600

**NEOSYNEPHRINE**

\_\_\_\_\_ mg / ml

302

**AMIDATE**

\_\_\_\_\_ mg / ml

1884

**RACHI**

904

**SOLUTION  
KLEIN****TUBOCURARINE**

Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**VERSED**

2605 – rose fluorescent

**MORPHINE  
10 mg**

219 – rouge fluorescent

**HYDROMORPHONE  
10 mg / ml**

1412 – rouge fluorescent

**NEOSTIGMINE  
GLYCOPYRROLATE**

1856

**CARBOCAINE 2%**

445A

XYLO \_\_\_\_ % \_\_\_\_ EPI  
\_\_\_\_ ML

7424

**DEMEROL**  
\_\_\_\_ mg / ml

2620

**MORPHINE**

599D – orange fluorescent

**XYLOCAIN**  
\_\_\_\_

1868R

**XYLOCAINE 2%  
a/épinéphrine**

2011

**XYLOCAÏNE 1%**

2087A

**XYLOCAINE 1%  
AVEC ÉPINÉPHRINE**

2017

**FENTANYL**

596J

**ANEXATE**  
\_\_\_\_ mg / ml

1196

**VERSED**

26050

**NIMBEX**  
\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_ mg / ml

7496A

**PIPECURONIUM**  
\_\_\_\_ mg / ml

orange fluorescent

**NOZINAN**  
\_\_\_\_ mg / ml

2644

**BUPRÉNORPHINE**  
\_\_\_\_ mg / ml

2641

**MÉPÉRIDINE**  
50 mg / ml

1775

**ROMAZICON**  
\_\_\_\_ mg / ml**BUSCOPAN**

414

**BUTORPHANOL**  
\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_ mg / ml

2553

**ULTIVA**

1949

**OXYCODONE**  
\_\_\_\_ mg**NESACAINE**  
\_\_\_\_ %**MIVACRON**  
\_\_\_\_ mg / ml

rouge fluorescent

Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**NARCOTIQUE HAUTE  
CONCENTRATION**

3041

**ACP**


7251A

**ACP  
MORPHINE**

7251

**XYLOCAÏNE 2%**

1034B

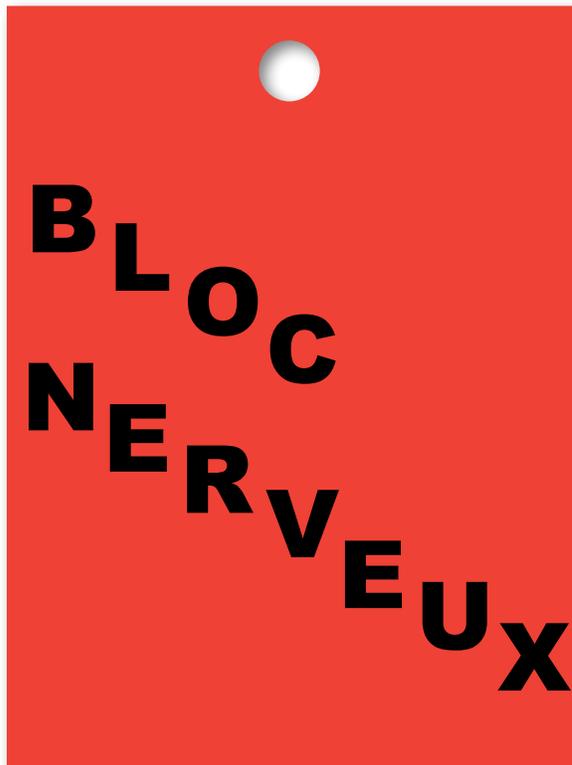

2561 (3" x 4") – à l'unité – rouge fluorescent  
Troué dans le haut et laminé. Imprimé recto-verso.

**EPIDURALE**

SALIN 0.9% \_\_\_\_\_ ml  
 EPIMORPHINE \_\_\_\_\_ mg = \_\_\_\_\_ ml  
 BUPIVACAINE \_\_\_\_\_ mg = \_\_\_\_\_ ml  
 \_\_\_\_\_ %  
 FENTANYL \_\_\_\_\_ µg = \_\_\_\_\_ ml  
 AUTRE \_\_\_\_\_  
 TOTAL \_\_\_\_\_ ml

NOM	UNITÉ
DATE	HEURE PAR

1152 (4 1/2" x 3 15/16") – 500 par rouleau  
rouge fluorescent

Solution Spéciale

**EPIDURALE**

( ) \_\_\_\_\_ MICROGRAMMES DANS \_\_\_\_\_ ml SALIN 0.9%  
 CONC. FINALE \_\_\_\_\_ microgrammes/ml  
 DEBIT \_\_\_\_\_ ml / heure

NOM	UNITÉ
DATE	HEURE PAR

1469 (4 1/2" x 3 15/16") – 500 par rouleau  
rouge fluorescent

**DES PRODUITS PERSONNALISÉS**

NOUS VOUS OFFRONS DES PRODUITS D'IMPRESSION  
PERSONNALISÉS SELON VOS SPÉCIFICATIONS !

- FORMATS
- ADHÉSIFS
- MATÉRIAUX
- COULEURS
- FINITIONS

**ET PLUS  
ENCORE !**

Dimension: 1" x 3"

**BLOC  
NERVEUX**      **BLOC  
NERVEUX**

2563 – 500 par rouleau – rouge fluorescent

**BLOC NERVEUX**

1709 – 500 par rouleau

FENTANYL \_\_\_\_\_ mcg/ml

Patient : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mcg = \_\_\_\_\_ ml

Date de prep : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_    INF : \_\_\_\_/\_\_\_\_

7286 – 500 par rouleau

MIDAZOLAM (VERSED) \_\_\_\_\_ mg/ml

Patient : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg = \_\_\_\_\_ ml

Date de prep : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_    INF : \_\_\_\_/\_\_\_\_

7291 – 500 par rouleau

ROCURONIUM \_\_\_\_\_ mg/ml

Patient : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg = \_\_\_\_\_ ml

Date de prep : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_    INF : \_\_\_\_/\_\_\_\_

7290 – 500 par rouleau – rouge fluorescent

MORPHINE \_\_\_\_\_ mg/ml

Patient : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg = \_\_\_\_\_ ml

Date de prep : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_    INF : \_\_\_\_/\_\_\_\_

7292 – 500 par rouleau

**BLOC  
PLEXIQUE CONTINU**

1503 – 500 par rouleau – rose fluorescent

**NIMBEX**

7496 – 500 par rouleau – vert fluorescent

**EPIDURAL**      **EPIDURAL**

1474 – 500 par rouleau – rouge fluorescent

**EPIDURALE**

1710J – 500 par rouleau

**EPIDURALE**

1710 – 500 par rouleau

**CATHÉTER  
PÉRIDURAL**

1093 – 500 par rouleau

Dimension: 1" x 3"

**CATHÉTER NERVEUX  
PÉRIPHÉRIQUE CONTINU**

1093C – 500 par rouleau

**Cathéter  
Fémoral**

1798 – 500 par rouleau

**Peripheral Nerve Block Catheter**

2057 – 1000 par rouleau

**EPIDURAL  
CATHETER**

1093E – 1000 par rouleau

**CATHÉTER  
PÉRIDURAL**

1093B – 500 par rouleau

VOUS NE TROUVEZ PAS L'ÉTIQUETTE DONT VOUS AVEZ BESOIN ?

**CONTACTEZ NOUS !**

**NOUS LA CRÉERONS RAPIDEMENT  
POUR VOUS**

**VOTRE TEXTE - VOTRE LOGO - VOTRE COULEUR**

Dimension: 3/8" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**XYLOCAINE**

299

**XYLOCAINE**

299G

**EPIMORPHE**

447B

**QUELICIN**® Succinylcholine Chloride inj,USP  
Chlorure de Succinylcholine inj,USP

2704

**BON À  
SAVOIR**



TOUTES LES ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION  
DE MÉDICAMENTS SONT AUSSI DISPONIBLES  
AVEC LE DOSAGE PRÉ-IMPRIMÉ.

Nom : _____ Médecin : _____ Commentaires : _____	Chambre N°
322911H <span style="float: right;">TRELCO -- N° 1133</span>	

**1133** (5 7/8" x 15/16") – 50 par paquet

NOM  
NAME

CHAMBRE #  
ROOM #

**1539** (1 3/8" x 5 1/8") – 500 par rouleau (amovible)

Chambre Room	
Nom Name	

**216** (2" x 1 1/2")  
1000 par rouleau

# de chambre

**7308** (1" x 1")  
200 par rouleau



**994** (2" x 4 1/4")  
500 par paquet



**1762** (4" x 2")  
1000 par rouleau

Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau



2700



2056 – jaune fluorescent



824




2738


Dimension: 3/8" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau



405 – (rouge fluorescent)



1044



1045

Dimensions: 1 1/4" x 1"

Code produit	Description	Qté / rouleau	Couleur
1044	#0	1000	Rose
1045	#1	1000	Fushia
1046	#2	1000	Vert
1047	#3	1000	Vert menthe
1048	#4	1000	Bleu
1049	#5	1000	Jaune
1050	#6	1000	Orange
1051	#7	1000	Brun
1052	#8	1000	Mauve
1053	#9	1000	Saumon



431/17



431/18

Dimensions: 1 3/4" x 3/4"

Code produit	Description	Qté / rouleau	Couleur
431/17	Année 2017	1000	Brun
431/18	Année 2018	1000	Bleu



862

Dimensions : 1 3/4" x 1 1/2"

Code produit	Description	Qté / rouleau	Couleur
862	#0	1000	Vert
863	#1	1000	Rose
864	#2	1000	Noir
865	#3	1000	Noir / Jaune
866	#4	1000	Mauve
867	#5	1000	Rouge
868	#6	1000	Gris
869	#7	1000	Brun
870	#8	1000	Bleu
871	#9	1000	Orange




1598



1594

Dimensions : 3/4" x 1 1/2"

Code produit	Description	Qté / rouleau	Couleur
1590	#0	1000	Vert
1591	#1	1000	Rose
1592	#2	1000	Noir
1593	#3	1000	Noir / Jaune
1594	#4	1000	Mauve
1595	#5	1000	Rouge
1596	#6	1000	Gris
1597	#7	1000	Brun
1598	#8	1000	Bleu
1599	#9	1000	Orange



229




231

Dimensions : 1" x 2"

Code produit	Description	Qté / rouleau	Couleur
225	#0	500	Gris
226	#1	500	Bleu
227	#2	500	Saumon
228	#3	500	Rouge
229	#4	500	Vert
230	#5	500	Vert foncé
231	#6	500	Clémentine
232	#7	500	Brun
233	#8	500	Noir
234	#9	500	Mauve





140913

Dimensions : 1 1/4" x 15/16"


Code produit	Description	Qté / paquet	Couleur
140913	#0	500	Rose
140921	#1	500	Rouge
140939	#2	500	Clémentine
140947	#3	500	Orange
140954	#4	500	Vert pâle
140962	#5	500	Vert foncé
140970	#6	500	Bleu
141002	#7	500	Mauve
141010	#8	500	Lila
141028	#9	500	Brun




140582

Dimensions : 1 1/4" x 15/16"

Code produit	Description	Qté / paquet	Couleur
140582	A	252	Rose
140590	B	252	Rouge
140608	C	252	Clémentine
140616	D	252	Orange
140624	E	252	Jaune
140632	F	252	Vert pâle
140640	G	252	Vert foncé
140657	H	252	Bleu
140665	I	252	Mauve
140673	J	252	Lila
140681	K	252	Brun
140699	L	252	Brun pâle
140707	M	252	Rose
140723	N	252	Rouge
140731	O	252	Orange
140756	Q	252	Jaune
140764	R	252	Vert pâle
140772	S	252	Vert foncé
140780	T	252	Bleu
140798	U	252	Mauve
140806	V	252	Lila
140814	W	252	Brun
140822	X	252	Brun pâle
140830	Y	252	Gris sur blanc
140848	Z	252	Gris
140715	MC	252	Rose





180



182

Dimensions : 1" x 1 1/2"

Code produit	Description	Qté / rouleau	Couleur
180	#0	500	Saumon
182	#1	500	Rouge
183	#2	500	Clémentine
184	#3	500	Orange
185	#4	500	Vert
186	#5	500	Vert foncé
188	#6	500	Bleu
189	#7	500	Mauve
190	#8	500	Rose
192	#9	500	Brun



DIVERSES COULEURS		
Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Couleur	# Produit	Vierge
Blanche	620	
Lilas	760	
Vert	761	
Bleu	762	
Gris	763	
Bleu	764	
Brun	765	
Orange	766	
Jaune	767	
Fushia	768	
Rouge	769	
Noir	775	
Mauve	1871	
Brun pâle	7227	



760

Couleur fluorescente	# Produit	Fluorescent
Vert Fluo	2044	
Jaune Fluo	1911	
Rose Fluo	1916	
Orange Fluo	2045	
Rouge Fluo	1200	
Couleur	# Produit	Hachuré
Bleu	342	
Lilas	1910	
Mauve	344	
Rouge	1925	
Orange	2077	



3179

Dimensions : 1 3/4" x 3/4"

Code produit	Description	Qté / paquet	Couleur
3179	#0	500	Vert
3179A	#1	500	Bordeau
3179B	#2	500	Clémentine
3179E	#5	500	Rouge
3179F	#6	500	Gris



Étiquettes vierges de couleur / Adhésif permanent



1054



1240R

Dimensions: 1" x 2"

Code produit	Qté / rouleau	Couleur
1054	500	Rouge
1238	500	Beige
1239	500	Gris
1240	500	Orange
1239N	500	Noir
1240R	500	Rose



1237

Dimensions: 1" x 1 1/2"

Code produit	Qté / rouleau	Couleur
1233	500	Brun
1234	500	Bleu
1235	500	Mauve
1236	500	Vert
1237	500	Jaune




1229




1230

Dimensions: 1 1/8" x 3/4"

Code produit	Qté / rouleau	Couleur
1229	1000	Vert
1230	1000	Mauve
1231	1000	Bleu
1232	1000	Orange



1109



1110vf

Dimensions: Diamètre de 1"

Code produit	Qté / rouleau	Couleur
1109	1000	Bleu marin
1110	1000	Vert
1111	1000	Rouge
1131	1000	Mauve
1435	1000	Jaune
1433	1000	Noir
1110vf	1000	Vert lime



Étiquettes vierges de couleur / Adhésif permanent



556aqua



556BPA




556VFL



556VPA

Dimensions: 1" x 3"


Code produit	Qté / roul.	Couleur
556aqua	500	Aqua
556beige	500	Beige
556blanc	500	Blanc
556bleu	500	Bleu
556BP	500	Bleu pâle
556BPA	500	Autre bleu
556G	500	Gris
556J	500	Jaune
556JF	500	Jaune fluorescent




556O	500	Orange
556OF	500	Orange fluorescent
556R	500	Rouge
556RF	500	Rouge fluorescent
556RO	500	Rose
556ROF	500	Rose fluorescent
556V	500	Vert
556VFL	500	Vert fluorescent
556VP	500	Vert pâle
556VPA	500	Autre vert pâle



Étiquettes vierges de couleur / Adhésif amovible




7200T



7200V

Dimensions: Diamètre de 1"

Code produit	Qté / roul.	Couleur
7200G	1000	Gris
7200L	1000	Lilas
7200J	1000	Jaune
7200T	1000	Turquoise
7200RO	1000	Rose
7200O	1000	Orange



7200R	1000	Rouge
7200B	1000	Brun
7200V	1000	Vert
7200M	1000	Mauve
7200BL	1000	Bleu
7200VL	1000	Vert lime



**Veillez noter que toutes les étiquettes vierges sont offertes dans plusieurs autres coloris. Si vous souhaitez voir ces autres couleurs, contactez-nous.**



Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**AMRINONE**

\_\_\_\_\_ mg / ml

714

**ADRENALINE**

\_\_\_\_\_ mg / ml

261N/RF – rouge fluorescent

**NITRO**

1404A – transparent

**BUMETANIDE**

\_\_\_\_\_ mg / mL

1195

**DOBUTAMINE**

\_\_\_\_\_ mg / cc

746 – rouge fluorescent

**DOBUTREX**

\_\_\_\_\_ mg / ml

713

**PERSANTINE**

\_\_\_\_\_ mg \_\_\_\_\_ init

1018

**HÉPARINE**

\_\_\_\_\_ unités / ml

260

**LASIX**

\_\_\_\_\_ mg / ml

446

**B-BLOQUEUR**

\_\_\_\_\_ mg / ml

830

**ESMOLOL**

\_\_\_\_\_ mg / ml

744

**HÉPARINE**

660 – vert fluorescent

**SOL. HÉPARINÉ**

2654

**NITRO 0.3 mg/cc**

214

**NITRO**

1404

**Héparine**

2617

**DOPAMINE**

\_\_\_\_\_ mg/ml

748

**Lasix**

2614

**NIPRIDE**

460

**ISOPRENALINE**

3346

**NITROGLYCÉRINE**

2925

**NEOSINÉPHRINE**

2924

**FRAGMIN**

2558

**MEPHENTERMINE**

\_\_\_\_\_ mg

**PROCAINAMIDE**

\_\_\_\_\_ mg/ml

659

**ISUPREL**

\_\_\_\_\_ mg/ml

263

**ADRENALINE**

\_\_\_\_\_ mg / ml

261

Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

Nom	Dosage	# Produit
Adrenaline	mg / ml	261
Dobutamine	mg / ml	807
Dopamine	mg / ml	712

**ADENOSINE**

\_\_\_\_\_ mg/ml

532

**ANESTHÉSIE DIVERS**

Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

Nom	Dosage	# Produit
Adenosine	mg / ml	532
Acide Tranexamique	mg / ml	1124
Aminophylline	mg / ml	652
Amiodarone	mg / ml	331
Bretylum	mg / ml	533
Brevibloc		1867
Cardizem	mg / ml	339
Digoxin	mg / ml	711
Diltiazem	mg / ml	1125
Furosemide	mg / ml	716
Furosemide	mg / init	1016
Héparine	unités / ml	617
Inderal	mg / ml	804
Labetalol	mg / ml	459
Lidocaine	mg / ml	741
Metroprolol	mg / ml	671
Milrinone	mg / ml	833
Pronestyl	mg / ml	254
Propranolol	mg / ml	708
Verapamil	mg / ml	709

**NITROGLYCERINE**

\_\_\_\_\_ mcg / ml

456

**AGENT HYPOTENSIF**

Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

Nom	Dosage	# Produit
Nitroglycerine	mg / ml	456
Nitroglycerine	100 mcg / ml	456A
Nitroprussiate	mg / ml	726
Phentolamine	mg / ml	727

**LIDOCAINE %**

615

**ANESTHÉSIE LOCALE**

Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

Nom	Dosage	# Produit
Lidocaine	%	615
Lidocaine	mg / ml	710
Lidocaine	2 % sans Èpi	615A
Lidocaine	20 mg / ml	1908
Verapamil	mg / ml	709G

**ATROPINE**

\_\_\_\_\_ mg / ml

611

**ANTICHOLINERGIQUE**

Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

Nom	Dosage	# Produit
Atropine	mcg / ml	611
Atropine	0,4 mg / ml	611A
Atropine	mg / init	611B
Glycopyrrolate	mg / ml	612

**NITROGLYCERINE I.V. 50 mg/250 mL**

479 (3/4" X 4") – 500 par rouleau

Dimension: 3/8" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**ADRÉNALINE**

261R – rouge fluorescent

**NITRO**

439

**DISTALE PVC  
TRANSFUSIONS**

481

**AMIODARONE**  
150 mg / 3 ml

1951

**INDERAL**

814

Dimension: 1" x 3"

**MILRINONE**  
20mg/100ml de D5%

2030 – jaune fluorescent  
250 par rouleau

**MILRINONE**  
10mg/100ml de D5%

2031 – rose fluorescent  
250 par rouleau

**FUROSÉMIDE (LASIX)**  
400mg/100ml de NaCl 0,9%

2032 – vert fluorescent  
250 par rouleau

**NOREPINEPHRINE**  
4MG/4ML

*DILUER DANS 250ML D5%*

2025 – jaune fluorescent  
250 par rouleau

**ATROPINE** \_\_\_\_\_ mg/ml

Patient : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg = \_\_\_\_\_ ml

Date de prep : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ INF : \_\_\_\_/\_\_\_\_

7289 – 500 par rouleau

**ADRÉNALINE** \_\_\_\_\_ mg/ml

Patient : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg = \_\_\_\_\_ ml

Date de prep : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ INF : \_\_\_\_/\_\_\_\_

7287 – 500 par rouleau

**Neosynephrine Drip**

\_\_\_\_\_ mg/\_\_\_\_\_ ml

Prep date: \_\_\_\_\_

Prepared by: \_\_\_\_\_

7203C – 500 par rouleau

**NITROGLYCÉRINE**

1137 – 1000 par rouleau

Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**CEFOTAXIME**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

2809

**CEFOXITINE**  
**RÉFRIGÉRER**

1342

**CEFTRIAXONE**  
**RÉFRIGÉRER**

1343

**CEFTAZIDIME**  
**RÉFRIGÉRER**

1344

**CYCLOSPORINE**  
\_\_\_\_\_ mg / mL

298

**CLOXACILLINE**  
**RÉFRIGÉRER**

1345

**PIPERACILLINE TAZ.**  
**RÉFRIGÉRER**

1573

**VANCOMYCINE**  
**RÉFRIGÉRER**

1346

**TICARCILLINE CLAV.**  
**RÉFRIGÉRER**

1348

**TOBRAMYCINE**  
**RÉFRIGÉRÉ**

3365

**GENTAMICINE**  
**RÉFRIGÉRER**

1422

**GANCICLOVIR**  
**RÉFRIGÉRER**

1833

**CLINDAMYCINE**  
**RÉFRIGÉRER**

1347

**AZITHROMYCINE**  
**RÉFRIGÉRER**

1574

**CEFAZOLINE**  
**RÉFRIGÉRER**

1341

**ACYCLOVIR**

1830 – rose fluorescent

**MEFOXIN**

1942

**DANGER D'INFECTION**

220

**CEFAZOLIN**

1883

 **Risque Biologique**

292 – rouge fluorescent

**HEAT CITRIC**  
Done  Initials: \_\_\_\_\_

2696 – orange fluorescent

**JAVEX**  
Done  Initials: \_\_\_\_\_

2519

 **BIOHAZARD**

292A – rouge fluorescent

**METRONIDAZOLE**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

2639

**ACYCLOVIR**  
**NE PAS RÉFRIGÉRER**

1830A

**ANCEF**  
\_\_\_\_\_ mg/ml

999

**ANTIBIOTIQUE**

715

CONTRÔLE DES INFECTIONS

Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**GENTAMICINE**  
\_\_\_\_\_ mg/ml

999

**CILOXAN**  
\_\_\_\_\_ mg/ml

3448

**NYSTATIN**  
\_\_\_\_\_ mg/ml

3454

**BACTROBAN ONGUENT**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

3450

**BACTROBAN CRÈME**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

3450A

**POLYSPORIN**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

3451

**AMPICILLINE**  
\_\_\_\_\_ mg/ml

998

Dimension: 1" x 3"

**DÉCONTAMINÉ**

468 – 1000 par rouleau

**CONTAMINÉ**

92 – 500 par rouleau

**SIROLIMUS** 1MG / COMPRIMÉ  
LOT : \_\_\_\_\_  
EXP : \_\_\_\_\_  
PROTÉGER DE LA LUMIÈRE

2035 – 250 par rouleau

**PERIDEX 60ML**

2026 – rose fluorescent  
250 par rouleau

**NON STÉRILE  
SI OUVERT,  
ENDOMMAGÉ OU HUMIDE**

2994 – 1000 par rouleau

**Désinfection chimique  
CIDEX-OPA**  
Date \_\_\_\_\_ Initiales \_\_\_\_\_

3246 – orange fluorescent  
500 par rouleau

Dimension : 3/8" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**CONTAMINÉ**

545

**CONTAMINÉ**

545A – rouge fluorescent)

**HIBITANE**

688

	<b>DÉCHETS BIOMÉDICAUX</b>
<b>CATÉGORIES DE DÉCHETS</b>	
1. <input type="checkbox"/>	ANATOMIQUES HUMAINS
2. <input type="checkbox"/>	ANATOMIQUES ANIMAUX
3. <input type="checkbox"/>	NON-ATOMIQUES
<input type="checkbox"/>	MATÉRIEL POINTU, TRANCHANT
<b>PRODUCTEUR CHUM</b>	

7195 (8" X 8") (Dimensions réduites)  
500 par paquet



417 (2" X 3") – rouge fluorescent  
500 par rouleau

**GLUTARALDÉHYDE**

SIMDUT (voir fiche signalétique)

1532 (1" X 2") – 500 par rouleau

**Désinfection  
Effectuée**

Date: \_\_\_\_\_

Initiales: \_\_\_\_\_

1569 (2 1/2" x 2 1/2")  
500 par rouleau

**URGENT**

**SPÉCIMEN SUR  
GLACE SÈCHE**

578 (5" x 2 15/16") (Dimensions réduites)  
orange fluorescent – 500 par rouleau

Dimension : 2 1/2" x 2 1/4" 1000 étiquettes par rouleau

**Prévention des infections**

Usager porteur d'un  
Staphylococcus résistant à la  
méthicilline (SARM)

Date : \_\_\_\_\_

Site : \_\_\_\_\_

7112

**Prévention des infections**

Usager porteur d'un  
Enterococcus résistant à la  
vancomycine (ERV)

Date : \_\_\_\_\_

7112A

**Prévention des infections**

Usager porteur d'une toxine  
au Clostridium difficile

Date : \_\_\_\_\_

7112B

**Prévention des infections**

Usager porteur d'une bactérie  
multirésistante (BMR)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Site : \_\_\_\_\_

7112C

**Prévention des infections**

Isolement gouttelettes/contact

Usager porteur d'influenza

Contact avec un usager  
porteur d'influenza

Date : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_


7112D

**Prévention des infections**

Contact étroit  
ERV

Date : \_\_\_\_\_

7112E

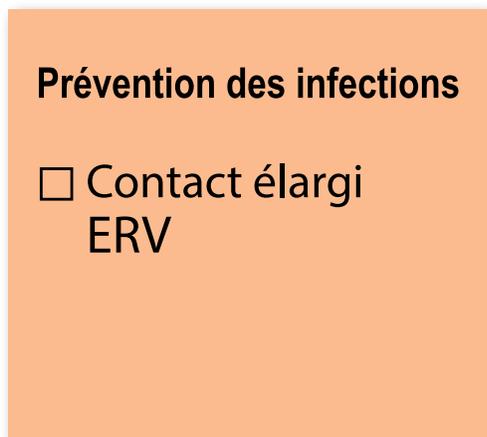

7112F (2 1/2" x 2 1/4")  
1000 par rouleau



543 (2 1/2" X 2 1/4") – rouge fluorescent  
500 par rouleau

STATUT IMMUNITAIRE	
VACCINS	DATE
1	
2	
3	
4	
5	

COLLER SUR LA CHEMISE DU DOSSIER

7280 (4 3/4" X 2")  
500 par rouleau



1770 (1" X 4")  
100 par rouleau



165 (7/16" x 5")  
Transparent  
1000 par rouleau



Vous pouvez identifier votre centre de santé.



1060 (1 3/4" X 8")  
(Dimensions réduites)  
500 par rouleau

**CONTAMINÉ  
STÉR. CENTRALE**

**51** (2 1/4" X 4 3/4")  
500 par rouleau

**DÉCHETS  
CONTAMINÉS**

**52** (2 1/4" X 4 3/4") (Dimensions réduites)  
500 par rouleau

**PERISHABLE  
INSIDE**

**2074** (3" X 5")  
(Dimensions réduites)  
500 par rouleau

SCEAU SÉCURITAIRE

SCEAU SÉCURITAIRE

SCEAU SÉCURITAIRE

SCEAU SÉCURITAIRE

**1502** (3/8" x 4") – 1000 par rouleau – deux étiquettes de large  
Aussi disponible en continu, selon la longueur désirée.

**Bio-Risques**



**Bio-Hazard**

TRELCO 838

**838** (4" X 4")  
500 par rouleau

Date d'expiration: ..... Contient: .....

Lot No: ..... Date de stérilisation: .....

No de stérilisation: ..... Initiales: .....

139 (1 7/8" X 5") – 500 par rouleau

**ÉQUIPEMENT  
DÉSINFECTÉ**


DATE: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
HEURE: \_\_\_\_\_

**VALIDE 6 HRES**

2298 (3" X 2")  
(Dimensions réduites)  
1000 par rouleau

**BIO-HAZARD**

283 (5/8" X 1 3/4")  
1000 par rouleau

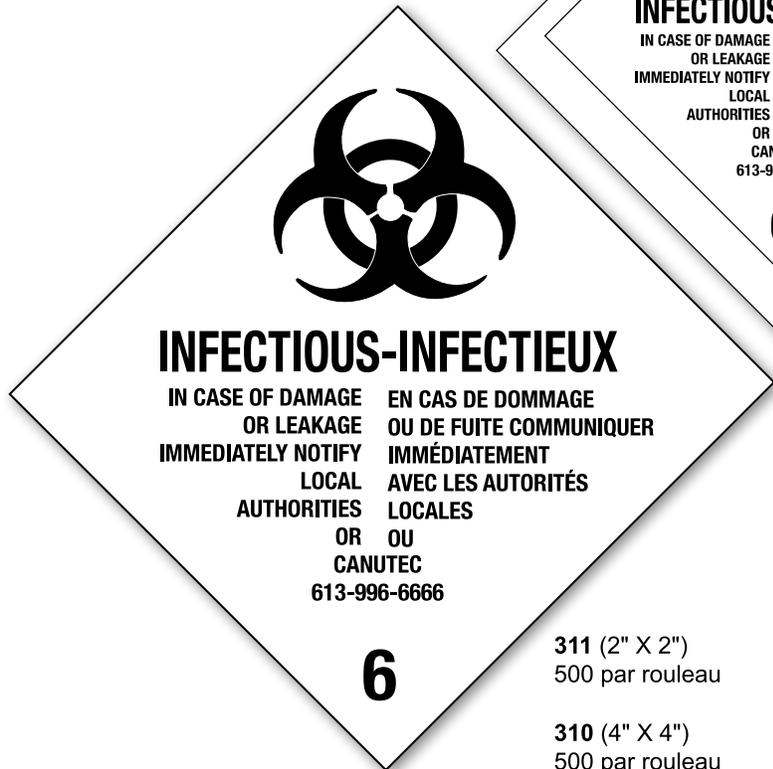

**INFECTION-INFECTIEUX**


IN CASE OF DAMAGE OR LEAKAGE IMMEDIATELY NOTIFY LOCAL AUTHORITIES OR CANUTEC 613-996-6666

EN CAS DE DOMMAGE OU DE FUITE COMMUNIQUER IMMÉDIATEMENT AVEC LES AUTORITÉS LOCALES OU CANUTEC 613-996-6666

**6**

311 (2" X 2")  
500 par rouleau

310 (4" X 4")  
500 par rouleau

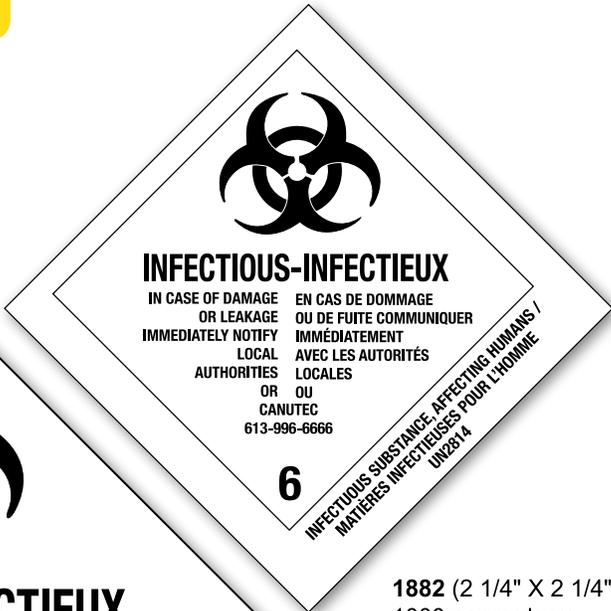

**INFECTION-INFECTIEUX**

IN CASE OF DAMAGE OR LEAKAGE IMMEDIATELY NOTIFY LOCAL AUTHORITIES OR CANUTEC 613-996-6666

EN CAS DE DOMMAGE OU DE FUITE COMMUNIQUER IMMÉDIATEMENT AVEC LES AUTORITÉS LOCALES OU CANUTEC 613-996-6666

**6**

INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS / MATIÈRES INFECTIEUSES POUR L'HOMME UN2814

1882 (2 1/4" X 2 1/4")  
1000 par rouleau

## ÉTIQUETTES UBIQUITAGS POUR IMPRIMANTES LASER

Étiquettes de plastique conçues pour stockage conventionnel et cryogénique à long terme, utilisées dans les laboratoires cliniques et de recherche biomédicale.

Disponible en 10 couleurs.

Plages de température : de -196 °C à +120 °C.

Peuvent supporter le stockage à long terme dans l'azote liquide et les environnements difficiles de surcongélation. Les étiquettes acceptent l'impression au laser et les marqueurs indélébiles.

Pose facile sur éprouvettes cryogéniques normales et tubes de micro-centrifugeuse de 1,5 ml à 2,0 ml.

- Peuvent endurer plusieurs cycles de gel et de dégel sans qu'il n'apparaisse une surface pulpeuse, de la dégradation ou qu'elles ne se détachent;
- Les étiquettes possèdent une adhérence élevée sur les surfaces en polypropylène et en plastique, de même que sur une grande variété de matériaux (des essais préliminaires sont recommandés);
- Peuvent être enlevées des surfaces en plastique et en verre (bouteilles, flacons, plaques, etc.) sans laisser de résidus à la température de la pièce ou après l'autoclavage — résistantes à l'autoclavage;
- Faciles à manipuler avec des gants de laboratoire;
- Hydrofuges, résistantes à l'usure et aux déchirements, ne bourrent pas les imprimantes.

## LAB-TAGS

### Étiquettes de plastique pour les laboratoires cliniques et de recherches biomédicales.

Conçues pour l'identification permanente des éprouvettes stockées à long terme dans des environnements cryogéniques et de surcongélation en laboratoire.

Plages de température : de -80 °C à +120 °C.

Hydrofuges, peuvent endurer plusieurs cycles de gel et de dégel, la glace sèche, l'eau bouillante et l'autoclavage sans qu'il n'apparaisse une surface pulpeuse, de la dégradation, des fissures ou qu'elles ne se détachent.

Couleurs disponibles : blanc, gris, beige, jaune, citron, vert pomme, menthe, rose, lavande, bleu, orange, café crème, rouge, violet, vert écume de mer.

### FORMATS DISPONIBLES

9 mm : 520 / pqt

11 mm : 462 / pqt

13 mm : 420 / pqt

### COULEURS ASSORTIES

1560 / pqt

1155 / pqt

900 / pqt

## DES PRODUITS PERSONNALISÉS

NOUS VOUS OFFRONS DES PRODUITS D'IMPRESSION PERSONNALISÉS SELON VOS SPÉCIFICATIONS !

- FORMATS
- ADHÉSIFS
- MATÉRIAUX
- COULEURS
- FINITIONS

ET PLUS ENCORE !

## ÉTIQUETTES CRYOGÉNIQUES POUR IMPRIMANTES LASER


**Étiquettes de plastique conçues pour stockage conventionnel et cryogénique à long terme, utilisées dans les laboratoires cliniques et de recherche biomédicale.**

Plage de température : de -196 °C à +100 °C.


Peuvent supporter le stockage à long terme dans l'azote liquide et les environnements difficiles de surcongélation. Les étiquettes acceptent l'impression au laser et les marqueurs indélébiles.

**POSE FACILE SUR :**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>7411</b> Sacs de plastique pour spécimens, contenant de culture cellulaires, ustensiles de laboratoire en plastique ou en verre.</p> <p><b>7412</b> Diapositives pour microscope et éprouvettes cryogéniques.</p> <p><b>7413</b> Le bout des tubes de micro-centrifugeuse et autres éprouvettes similaires (le modèle CL-5 n'est pas approprié pour utilisation dans l'azote liquide).</p> <p><b>7414</b> Éprouvettes cryogéniques normales et tubes de microcentrifugeuse de 1,5 ml à 2,0 ml.</p> <p><b>7415</b> Sacs de plastique pour spécimens, grosses bouteilles, ustensiles d'usage général en plastique ou en verre.</p> <p><b>7416</b> Contenants et bouteilles de cultures cellulaires, contenant de plastique et boîtes pour congélation, sacs en plastique.</p> <p><b>7417</b> Éprouvettes et contenants cryogéniques, sacs de plastique.</p> | <p><b>7418</b> Tubes PCR et autres éprouvettes ou contenants similaires (le modèle HCL-10 n'est pas approprié pour utilisation dans l'azote liquide).</p> <p><b>7419</b> Microtitrage et plaquettes de séquençage automatisé.</p> <p><b>7420</b> Éprouvettes cryogéniques normales et tubes de microcentrifugeuse de 1,5 ml à 2,0 ml.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peuvent endurer plusieurs cycles de gel et de dégel sans qu'il n'apparaisse une surface pulpeuse, de la dégradation ou qu'elles ne se détachent;</li> <li>• Les étiquettes possèdent une adhérence élevée sur les surfaces en polypropylène et en plastique, de même que sur une grande variété de matériaux (des essais préliminaires sont recommandés);</li> <li>• Hydrofuges, peuvent être appliquées par température basse (-12 °C), résistantes à l'usure et aux déchirements, ne bourrent pas les imprimantes.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

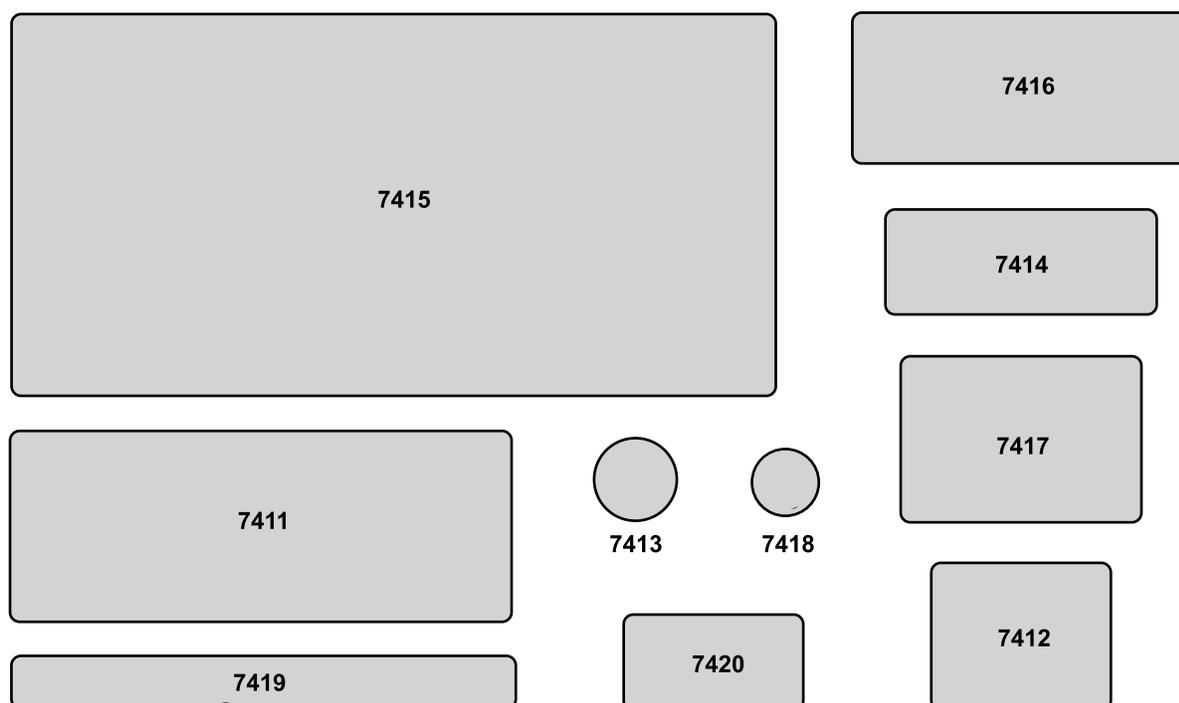


## ÉTIQUETTES VIERGES POUR LABORATOIRE

#Produit	8009	8011	8013	8014
Couleur	9mm 0.35"	11mm 0.44"	13mm 0.5"	26mm x 10mm 1" x 0.4"
Blanc				
Gris				
Beige				
Jaune				
Lime				
Vert pomme				
Menthe				
Rose				
Lavande				
Bleu				
Orange				
Brun				
Rouge				
Violet				
Vert océan				


Les couleurs représentées peuvent avoir une petite variation avec la couleur réelle.

ÉTIQUETTES CRYO

Conçues pour l'identification de microtubes, cryovials, des tubes à capuchons, des sacs en plastique, des plaquettes à microscope et d'autres conteneurs pour l'entreposage à long terme dans les environnements des laboratoires à des températures dépassant le point de congélation.

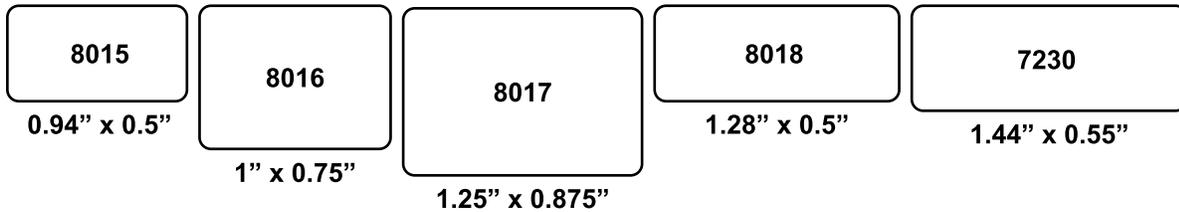

ÉTIQUETTES CRYO-PC

#Produit Format réel	Dimensions pouces / mm	Format feuille	Qté/étiq. par paquet
8019 	0.79" x 0.2" 20mm x 5.1mm	4 x 6	1080



## VASTE SÉLECTION DE FUSILS ÉTIQUETEURS DE MARQUE METO ET GARVEY



VERSATILES, ERGONOMIQUES, LÉGERS ET FACILES À UTILISER !

- IMPRESSION DE UNE À QUATRE LIGNES, SELON LE MODÈLE.
- GRAND CHOIX D'ÉTIQUETTES, OFFERTES DANS UNE VARIÉTÉ DE FORMATS, COULEURS ET ADHÉSIFS.



ÉTIQUETTES CONGÉLATEUR CRYO POUR IMPRIMANTE LASER ET MARQUEURS PERMANENTS

Étiquettes imperméables à long terme en plastique cryogénique pouvant aller au congélateur pour un entreposage conventionnel dans les centres de recherches de cliniques laboratoires bio-médical. Adhésif permanent, résistantes à l'azote liquide, à un environnement de surgélation dure, à l'eau bouillante, et à l'autoclave.

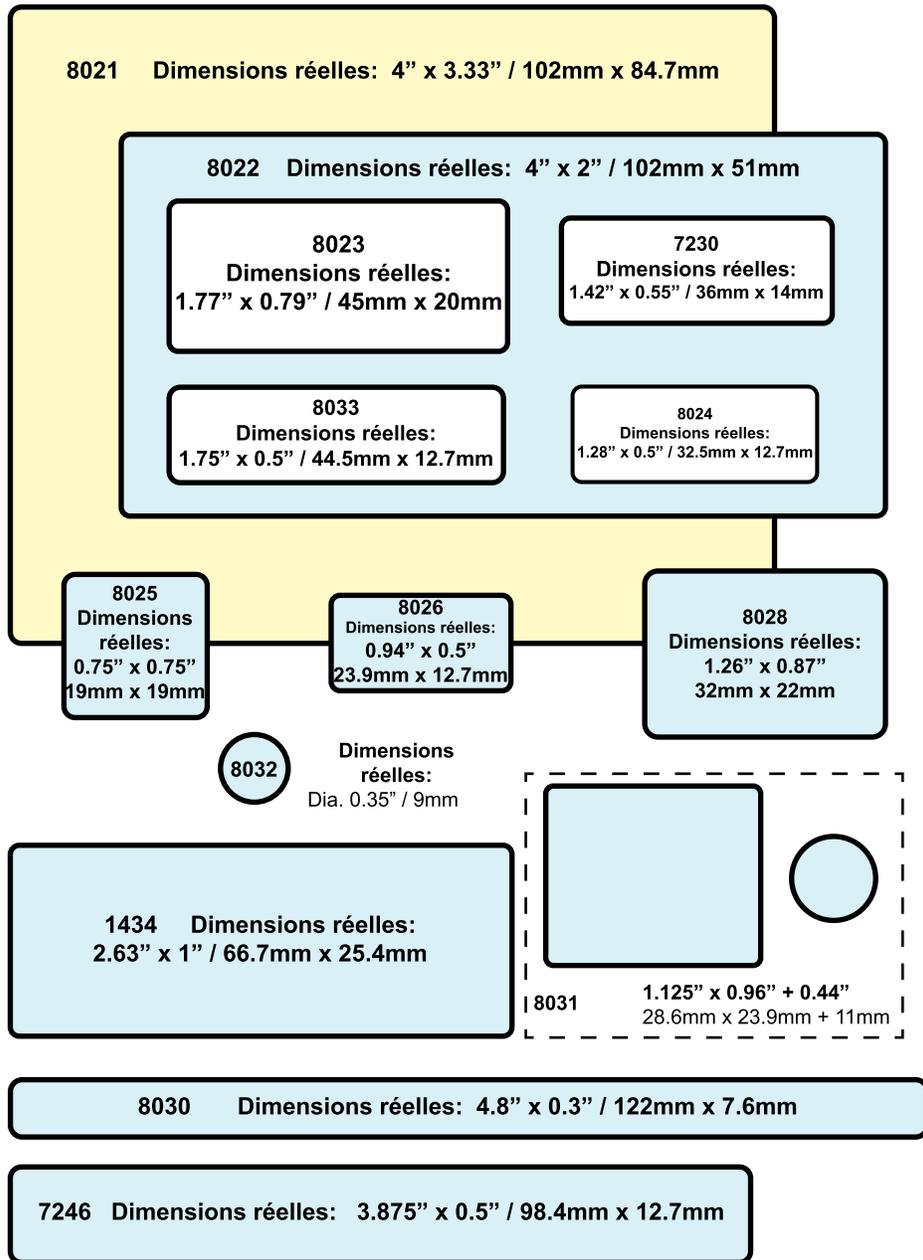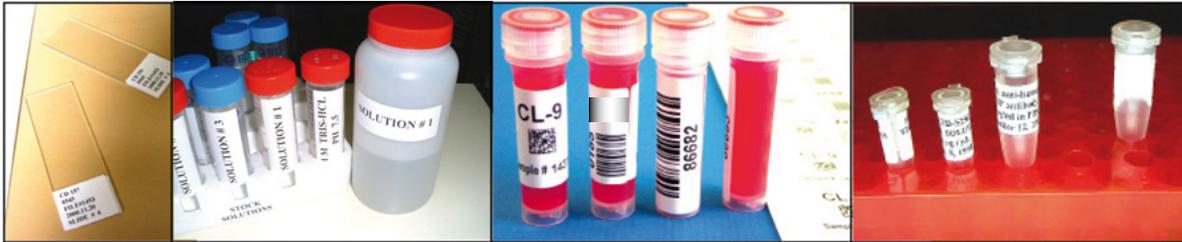


**CL-32**  
Dimensions réelles: 0.94" x 0.77" / 24mm x 19.5mm


ÉTIQUETTES STÉRILES VIERGES VENDUES EN SACHET AVEC OU SANS RÈGLE ET CRAYON

- 2622** Étiquettes blanches  
1000 étiquettes  
Étiquettes stériles de 1 1/2" x 1/2"  
Avec crayon stérile
- 2622A** Étiquettes blanches  
10 étiquettes par feuille  
100 feuilles par boîte  
Étiquettes stériles de 1 1/2" x 1/2"
- 2622AC** Étiquettes blanches  
10 étiquettes par feuille  
1 feuille par sachet  
100 sachets par boîte  
1 crayon par sachet
- 2622B** Étiquettes blanches  
6 étiquettes par feuille  
100 feuilles par boîte  
Étiquettes stériles de 1 1/2" x 1/2"

- 2622BC** Étiquettes blanches  
10 étiquettes par feuille  
1 feuille par sachet  
100 sachets par boîte  
1 crayon par sachet
- 2622C** 100 sachets de 14 étiquettes imprimées  
Étiquettes stériles de 1 1/2" x 1/2"  
Avec crayon stérile
- 2622CC** 100 sachets de 14 étiquettes imprimées  
Étiquettes stériles de 1 1/2" x 1/2"

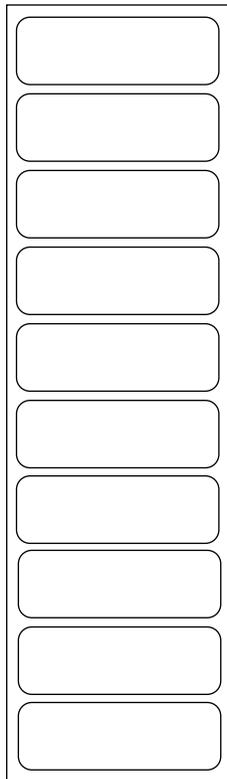

10 par feuille

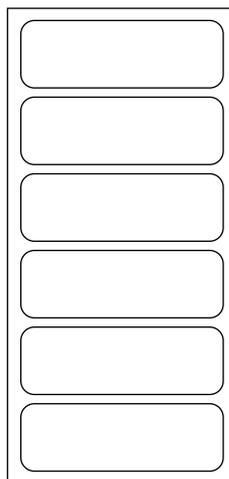

16 par feuille



14 par feuille

Exemple d'étiquettes stériles  
entièrement personnalisées.

# ÉTIQUETTES STÉRILES

ENTIÈREMENT PERSONNALISÉES !  
COMMANDEZ-LES DÈS MAINTENANT !

## DÉTAILS ET PROPRIÉTÉS

Chaque feuille d'étiquettes est emballée individuellement dans un sac hermétique scellé avec ou sans crayon et règle stérilisés conçus pour usage médical (optionnel).

Chaque étiquette indique le nom du médicament, la concentration, la date et l'heure d'expiration.

Chaque sac est stérilisé selon les normes de la FDA.


Les étiquettes sont pourvues d'un adhésif permanent et sont donc très durables. Excellente adhérence aux seringues et au récipient de médicaments.

Les étiquettes sont résistantes à l'eau.

Aucun ou très peu de résidus de colle laissés sur les items lorsque les étiquettes sont décollées.

Les étiquettes sont sans latex, indélébiles et facilement manipulables avec des gants.

## VOIR LES PRODUITS EN PAGE 53

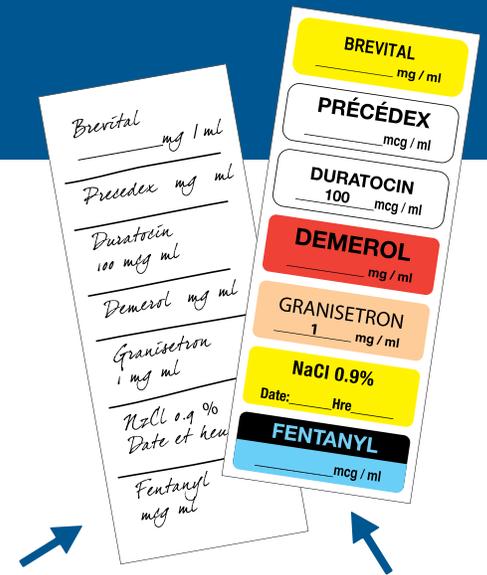

VOUS PRÉCISEZ  
VOS CHOIX D'ÉTIQUETTES.

NOUS LES  
RÉALISONS  
POUR VOUS !



### MARQUEUR CHIRURGICALE DOUBLE POINTE

Encre applicable sur la peau et encre indélébile hydrofuge


ÉTIQUETTES STÉRILES VIERGES  
VENDUES EN SACHET AVEC OU  
SANS RÈGLE ET CRAYON

### CHOIX DU NOMBRE D'ÉTIQUETTE STÉRILES PAR FEUILLE

- 6 PAR FEUILLE
- 10 PAR FEUILLE
- 14 PAR FEUILLE

**GROUPE SANGUIN**

1" x 1"  
500 par rouleau



537



536



538




539



541



540



535



542

**EMERGENCY BLOOD RELEASE**

THE FOLLOWING TESTS HAVE NOT BEEN COMPLETED

X-MATCH    HTLV-I    HIV    HBcAb  
 HBsAg    Ab screen    ALT    \_\_\_\_\_

2740 (2" X 1 1/2") – 500 par rouleau

**SANG DU CORDON**

**CORD BLOOD**

138 (1" X 2 1/2") – 1000 par rouleau

**PRÉCAUTIONS SANGUINES  
LIQUIDES BIOLOGIQUES**

385 (3/4" X 2") – 1000 par rouleau

Nouveau-né/ Sang de cordon/ Banque de sang

Nom Mère \_\_\_\_\_

Prénom Mère \_\_\_\_\_

Nom Père \_\_\_\_\_

DDN/date prél. \_\_\_\_\_ Initiales \_\_\_\_\_

7041 (2 1/4" X 1") – 1000 par rouleau

**À LIVRER IMMÉDIATEMENT  
POUR RÉFRIGÉRATION**

**SÉRUM SANGUIN HUMAIN  
ET/OU PRODUITS BIOLOGIQUES**

**ÉVITER TOUTE CHALEUR EXCESSIVE  
NE PAS CONGELER**

1119 (2 1/2" X 6") – 500 par rouleau



Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**TG**

1801 – rose fluorescent

**FRAGMIN**

2558

**ARAC**  
20 mg / ml

2732

BICARBONATE DE SODIUM  
\_\_\_\_\_ mg / mL

461

**ARTÉRIEL**

1582

**CULOT**

2678

**NE PAS  
IRRADIER**

1085 – vert fluorescent

**HÉMATOCRITE**  
\_\_\_\_\_ %

2664 – vert fluorescent

**SANG IRRADIÉ**

794 – vert fluorescent

Sérum physiologique  
\_\_\_\_\_

3

**ISO-OSMOLAIRE**

834

**PATIENT  
COUMADIN**

2738

**PROTAMINE**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

334

**RÉCHAUFFÉ**

1982

Dimension: 3/8" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**CRYOPRÉCIPITÉ**

1522 – rouge fluorescent

**PLAQUETTES**

1524 – rouge fluorescent

**PLASMA**

1525 – rouge fluorescent

Surnageant de  
Cryoprécipité

2578 – orange fluorescent

**SÉRUM PHYSIOLOGIQUE**

267N/O – orange fluorescent

**DISTALE PVC  
TRANSFUSIONS**

481

**ANTI-C.M.V:  
NÉGATIF**

313 – rose fluorescent

Sérum Hépariné

662

**SÉRUM PHYSIOLOGIQUE**

267

**ANTICOAGULÉ(E)**

1101

Dimension: 1" x 3"

HÉMATOLOGIE ET BANQUE DE SANG

**PRODUIT BIOLOGIQUE  
HUMAIN, RÉFRIGÉREZ  
SUR RÉCEPTION**

703 – orange fluorescent  
500 par rouleau

**ANTICOAGULÉ(E)**

1101A – 500 par rouleau

**PATIENT**

NON ANTICOAGULÉ / NOT ANTICOAGULATED  
 ANTICOAGULÉ AVEC: / ANTICOAGULATED WITH:

Héparine     Énoxaparine (Lovenox)     Daltéparine (Fragmin)  
 Autre / Other \_\_\_\_\_ À / at: \_\_\_\_\_ hr

7174 – vert fluorescent  
1000 par rouleau

CITRATE CPDA  
GARDER AU FRIGO  
EXP : \_\_\_\_\_

2041 – 250 par rouleau

**CONTAMINÉ**

92 – 500 par rouleau

**HÉPARINE IV**

1136 – 1000 par rouleau

Avant transfusion, vérifier le nom du patient et le numéro du dossier avec l'identiband et le groupe sanguin de cette fiche avec l'unité de sang. Après vérification, signer au-dessous.  
Après transfusion, placer l'étiquette au dossier du patient.  
En cas de réaction, conserver cette unité de sang et contacter la banque de sang.

Before transfusion, confirm name and MRN on label with patient identiband and blood group on label with bag. Sign below after confirmation.  
After transfusion, place tag in patient's chart.  
In case of reaction, save unit, call Blood Bank.

---

SIGNATURE:		
NOM DU PATIENT:	ÉTAGE:	
NO. DU DOSSIER:		
PRODUIT:	DATE:	
DONNEUR:	CMV:	GROUPE SANGUIN/BLOOD GROUP
	IRRADIE:	
		DONNEUR:

309 (3 1/2" X 5 1/2") – 500 par paquet

Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**NE PAS  
IRRADIER**

1085 – vert fluorescent

**ALLERGIE  
À L'IODE**

877

**COLORANT**

1114 – rouge fluorescent

**TRANS-OESOPHAGIEN**

836 – rouge fluorescent

**OMNIPAQUE**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

1194

**BASSIN**

909

**CHOLANGIOGRAPHIE**

905

**TBNA 2-Left**  
Upper paratracheal

2755C

**TBNA 2-Right**  
Upper paratracheal

2755D

**TBNA 4-Left**  
Lower paratracheal

2755E

**TBNA 4-Right**  
Lower paratracheal

2755F

**TBNA 7**  
Subcarinal

2755G

**TBNA 10-Left**  
Hilar

2755H

**TBNA 10-Right**  
Hilar

2755I

**TBNA 11-Left**  
Interlobar

2755J

**TBNA 11-Right**  
Interlobar

2755K

Dimension: 3/8" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**ÉVITER  
INFILTRATION**

412



13





14

Dimensions: 3/4" x 3/4"

Code produit	Description	Qté / rouleau	Couleur
13	D (droit)	1000	Noir
14	G (gauche)	1000	Noir

Dimension : Diamètre : 1/2" 1000 étiquettes par rouleau

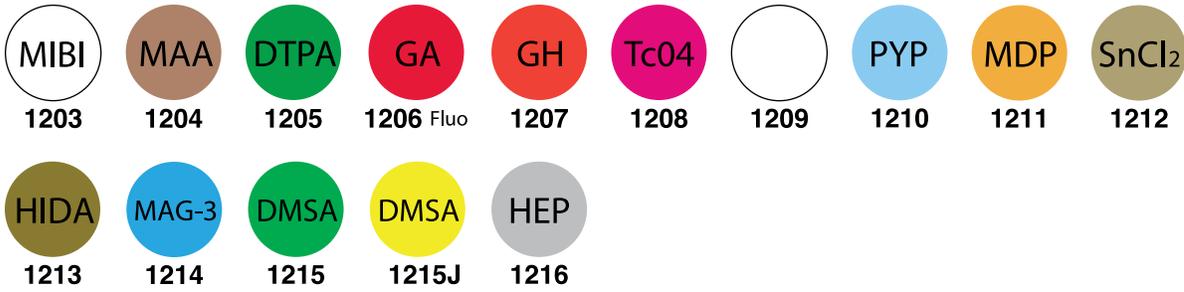



**MATIÈRES RADIOACTIVES**

**DATE:** | | | | |

**HEURE** | | : | |

**BLOC.** | **A** | **B** | **C** |

**ROUTE DE TRAVAIL** | | | | |

**BACS:** | **1** | **2** | **3** |

**RESPONSABLE:** | | | | |


1909 (4" x 2 1/2") – 500 par rouleau



2006 (15/16" x 15/16")  
1000 par rouleau

**AUSSITÔT QUE POSSIBLE**

588 (1/2" X 2 1/2") – 1000 par rouleau

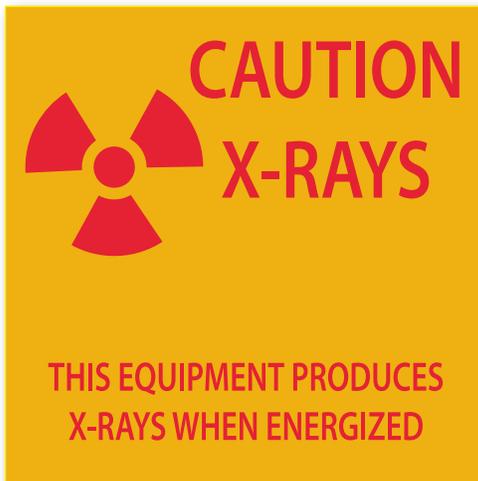

2097 (2 1/2" x 2 1/2")  
vynil – 100 par paquet



82 (1" x 3") – 500 par rouleau

**NE PAS PLIER  
FILM RADIOGRAPHIQUE**

2400 (4" x 1 1/2") – 500 par rouleau



2091 (3 1/2" X 4") – 100 par paquet



2090 (1 1/2" X 2")  
100 par paquet



2089 (3 1/2" X 4") – 100 par paquet



2088 (1 1/2" X 2")  
100 par paquet

Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**JETER TOUTE PORTION  
INUTILISÉE**

2966

**STAT-ONCO**

7543

**PRÉCAUTION  
SPÉCIALE** 

3144

**ATTENTION**  
MANIPULER AVEC DES GANTS

1173

**POUR SIMULATION POUR SIMULATION**  
**POUR SIMULATION POUR SIMULATION**

7700

**Pour Simulation**  
Ne jamais utiliser sur  
un patient

7701

**ATTENTION**  
PRÉCAUTIONS SPÉCIALES

1917 – rouge fluorescent



Risque Biologique

292 – rouge fluorescent

**RÉANALYSE**

Date : \_\_\_\_\_

2527

**ATTENTION**  
NE PAS TOUCHER AVEC VOS DOIGTS  
DESTRUCTION SELON LES DIRECTIVES

2786

Fait le: \_\_\_\_\_

1985

**BCG**

2053

**FIXATEUR  
Z5**

1143 – rose fluorescent

**PHOSPHATE  
DE SODIUM**

2783

**POISON**  
50% ETHANOL

638

**VESICANT**  
AVOID INFILTRATION  
ÉVITER

300

**ATTENTION**  
FORTE CONCENTRATION

1831

**DANGER CORROSIF**

81

**DANGER D'INFECTION**

220

 Date d'ouverture: \_\_\_\_\_  
Date d'expiration: \_\_\_\_\_  
Initiales: \_\_\_\_\_

1848

**ÉVITER LE CONTACT  
AVEC LA PEAU**

2175

**MANIPULER AVEC  
DES GANTS**

1873

**PRIORITAIRE**

982

**PRIORITÉ**

991

**RUSH/URGENT**

1013 – rouge fluorescent

**STAT SOP**

1812 – rose fluorescent

**URGENT**

2699 – orange fluorescent

Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**RAPPORT  
PRÉLIMINAIRE**

7154

**PRODUIT BIOLOGIQUE**

2798

**DATE 1er PRÉLÈVEMENT**

-----  
**PÉRIMÉ APRÈS 3 MOIS**

1753B

**PROTAMINE**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

619

**ADENOSINE**  
\_\_\_\_\_ mg / mL

532

**PROSTAGLANDINE**  
\_\_\_\_\_ mcg / ml

880



**CARBOWAX**

193 BL



**CARBOWAX**

193B

**CARBOWAX  
NE PAS BOIRE**

193A

**CACL<sub>2</sub>**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

721S



**Formol 10%**

555B



**Formol 10%**

555C

**FORMOL**

1431

**CACL<sub>2</sub>**  
\_\_\_\_\_ mg/ml

721

**HAUTE  
CONCENTRATION**

2954

**STAT**

1700 (1" x 4") – rouge fluorescent  
1000 par rouleau

1702 (1" x 4") – vert fluorescent  
100 par rouleau

**ROUTINE**

**URGENT / RUSH**

1701A (1" x 4") – 100 par rouleau

1701 (1" x 4") – jaune fluorescent  
100 par rouleau

**URGENT**

Dimension : 3/8" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**PRÉCAUTION  
SPÉCIALE**

7475

**PRÉSERVATIF  
RETIRÉ**

2635

**STAT**

304NB

**GARDER AU  
RÉFRIGÉRATEUR**

110

**GARDER AU RÉFRIGÉRATEUR  
KEEP IN REFRIGERATOR**

109

**NE PAS CONGELER  
Garder au réfrigérateur**

101

**DO NOT FREEZE  
KEEP REFRIGERATE**

1370

**CONTAMINÉ**

545

**CONTAMINÉ**

545A – rouge fluorescent

**ÉVITER TOUT CONTACT  
AVEC LES YEUX**

582

**INFLAMMABLE**

135

**INTRA-MUSCULAIRE**

1112

**POISON  
CORROSIF**

1186

**STAT**

304 – rouge fluorescent

**STAT.S.I.**

1579 – vert fluorescent

**NE PAS UTILISER APRÈS**

137

S.V.P. PASSER  
EN PREMIER  
EXP: \_\_\_\_\_

1760

**URGENT**

528J

**POISON  
10% FORMALIN**

634

**POISON**

131

**TVC**

919

**NE PAS  
RÉFRIGÉRER**

415

**NE PAS  
RÉFRIGÉRER**

579 – orange fluorescent

Dégelé le : \_\_\_\_\_

2758

Sorti le : \_\_\_\_\_

2757

Temp. pièce depuis le  
\_\_\_\_\_ exp 30 jrs + tard

2048

**CYTOLOGIE**

627

Dégelé le : \_\_\_\_\_

2758

Temp. pièce depuis le  
\_\_\_\_\_ exp 90 jrs + tard

2047

Dimension: 1" x 3"

**ATTENTION FORTE  
CONCENTRATION**

2927 – rose fluorescent – 500 par rouleau

**\*\*GARDER RÉFRIGÉRÉ\*\*  
UTILISER UNE GLACIÈRE + ICEPACK  
POUR RETOURNER À LA PHARMACIE  
SI NON UTILISÉ**

2928 – vert fluorescent – 500 par rouleau

**PRODUIT BIOLOGIQUE  
HUMAIN, RÉFRIGÉREZ  
SUR RÉCEPTION**

703 – orange fluorescent

**RÉFRIGÉRÉ**

1327

**NE PAS RÉFRIGÉRER**

487 – rose fluorescent

**RÉFRIGÉRER S.V.P.**

2021 – orange fluorescent – 250 par rouleau

**GLACE  
ICE-PACK**

7216B – vert fluorescent  
250 par rouleau



2-8°C

**RÉFRIGÉRER  
REFRIGERATE**

1964 – 250 par rouleau

**Garder à la Température  
de la Pièce  
Keep at Room Temperature**

7216 – 250 par rouleau

**NE PAS RÉFRIGÉRER**

2022 – 250 par rouleau

**ELECTROLYTES  
HIGH CONCENTRATION**

2587 – 1000 par rouleau

**CONGELÉ**

1326 – 500 par rouleau

Dimension: 1" x 3"

LABORATOIRE DE PATHOLOGIE  
**FORMOL 10%** (TAMPONNE, PH 7)  
 EXPIRATION:

1040 – 500 par rouleau

LABORATOIRE DE CYTOLOGIE

**ROH 70%**  
**POISON**

625 – 500 par rouleau

**URGENT**

1784B – rouge fluorescent – 500 par rouleau

LABORATOIRE DE CYTOLOGIE

ALCOOL 50%  
**POISON**

793R – 1000 par rouleau

**GLACE**  
**ICE-PACK**

1968 – vert fluorescent – 500 par rouleau

**ALCOOL**  
**USAGE EXTERNE**



826 – 500 par rouleau

**STAT**

2650 – vert fluorescent – 1000 par rouleau

VOUS NE TROUVEZ PAS L'ÉTIQUETTE DONT VOUS AVEZ BESOIN ?  
**CONTACTEZ NOUS !**  
 NOUS LA CRÉERONS RAPIDEMENT  
 POUR VOUS  
 VOTRE TEXTE - VOTRE LOGO - VOTRE COULEUR

À LIVRER IMMÉDIATEMENT  
 POUR RÉFRIGÉRATION

**SÉRUM SANGUIN HUMAIN**  
**ET/OU PRODUITS BIOLOGIQUES**

ÉVITER TOUTE CHALEUR EXCESSIVE  
 NE PAS CONGELER

1119 (2 1/2" X 6") – 500 par rouleau

STATUT IMMUNITAIRE	
VACCINS	DATE
1	
2	
3	
4	
5	

COLLER SUR LA CHEMISE DU DOSSIER

7280 (4 3/4" X 2")  
500 par rouleau



**DÉCHETS BIOMÉDICAUX**

---

**CATÉGORIES DE DÉCHETS**

1.  ANATOMIQUES HUMAINS  
 2.  ANATOMIQUES ANIMAUX  
 3.  NON-ATOMIQUES  
 MATÉRIEL POINTU, TRANCHANT

---

**PRODUCTEUR  
CHUM**

7195 (8" X 8") (Dimensions réduites)  
500 par paquet



417 (2" X 3") – rouge fluorescent  
500 par rouleau

**CONGELÉ SUR GLACE SÈCHE**

• • •

METTRE AU CONGÉLATEUR DÈS L'ARRIVÉE

584 (1 1/2" x 6") – 1000 par rouleau

**DIAGNOSTIC  
SPECIMEN**

---

**SPÉCIMENS  
DE  
DIAGNOSTIC**

Trelco: 988

988 (1 3/4" X 1 3/4")  
500 par rouleau

**RÉFRIGÉRER**

• • •

METTRE AU RÉFRIGÉRATEUR  
DÈS L'ARRIVÉE


621 (1 1/2" x 6") – 1000 par rouleau



838 (4" X 4")  
500 par rouleau



89 (1" X 1")  
1000 par rouleau

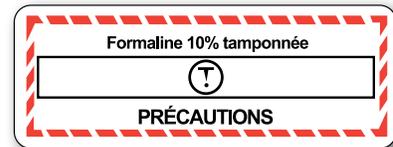

7038 (2" X 3/4")  
500 par rouleau

**CATÉGORIES DE DÉCHETS / WASTE CATEGORIES**

1.  ANATOMIQUES HUMAINS / HUMAN ANATOMICAL
2.  ANATOMIQUES ANIMAUX / ANIMAL ANATOMICAL
3.  NON-ANATOMIQUES / NON ANATOMICAL
4.  MATÉRIEL POINTU, TRANCHANT / SHARPS
- PHARMACEUTIQUES / PHARMACEUTICAL

**PRODUCTEUR / GENERATOR**

NOM / NAME: \_\_\_\_\_

ADRESSE / ADDRESS: \_\_\_\_\_

NOM DU RESPONSABLE / NAME OF PERSON IN CHARGE: \_\_\_\_\_

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU RESPONSABLE / PHONE NUMBER OF PERSON IN CHARGE: \_\_\_\_\_


546 (5 5/8" X 7 7/8")  
(dimensions réduites)  
500 par paquet



1829A (1 1/2" X 7/8")  
500 par rouleau



1829 (1 1/2" X 7/8")  
500 par rouleau



7253 (3" x 1/2") – 1000 par rouleau

**RÉFRIGÉRER - NE PAS CONGELER**  
**REFRIGERATE - DO NOT FREEZE**

201 (1/2" x 2") – 1000 par rouleau



1737 (2 3/4" x 4") – 500 par rouleau



1704 (2 3/4" x 4") – 500 par rouleau

<b>NOM DU PRODUIT:</b>					
Gaz comprimés	<input type="checkbox"/>	Matières ayant d'autres effets toxiques	<input type="checkbox"/>	Matières inflammables et combustibles	<input type="checkbox"/>
Matières comburantes	<input type="checkbox"/>	Matières infectieuses	<input type="checkbox"/>	Matières corrosives	<input type="checkbox"/>
Matières ayant des effets toxiques immédiats et graves	<input type="checkbox"/>	Matières dangereusement réactives	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>RÉF:</b>					

1351 (4 1/2" X 4 1/2") (Dimensions réduites)  
1000 par rouleau



2710 (2" X 1")  
Paquet de 100 feuilles  
40 étiquettes par feuille  
(total de 4000 étiquettes)



2789 (3/4" X 1/2")  
1000 par rouleau



207 (3/4" x 1 1/2") – orange fluorescent  
500 par rouleau



283 (5/8" X 1 3/4")  
1000 par rouleau

**FORMALINE 10% V/V**  
Neutre, Tamponée



- Utiliser dans un endroit bien ventilé
- Éviter tout contact avec la peau, yeux
- Porter des vêtements protecteurs + lunettes anti-éclaboussures + gants appropriés
- Port d'un respirateur au besoin
- Ne pas chauffer et éloigner toute source d'ignition de la solution

**Consulter la fiche signalétique du produit**

7204 (4 1/8" X 3 1/8")  
6 étiquettes par feuille

**SUBSTANCES BIologiques**



**MANIPULEZ**

**AVEC**

**SOINS**

543 (2 1/2" X 2 1/4") – rouge fluorescent  
500 par rouleau

**NE PAS ÉPURER**

312 (3" X 2 5/8") – 500 par rouleau

Formaline 10% tamponnée



**PRÉCAUTIONS**

Ne pas inhaler les gaz, fumées, vapeurs ou aérosols. En cas de malaise, consulter un médecin et si possible lui montrer l'étiquette. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

**VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE POUR PRODUITS**

7039 (3 1/4" X 1 7/16")  
500 par rouleau

**PRÉLIMINAIRE**

DATE: \_\_\_\_\_

HRE: \_\_\_\_\_

INITIALES: \_\_\_\_\_

1467 (2 1/4" x 1 1/4") – rouge fluorescent  
500 par rouleau

Formol 10%



Mesures de Sécurité:

Protection Respiratoire  
Gants  
Lunettes

170 (1 1/2" diamètre)  
1000 par rouleau

**ALCOOL-CYTOLOGIE**

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Utiliser dans un endroit bien aéré. Ne pas fumer. En cas de contact, rincer la peau et les yeux avec beaucoup d'eau. En cas d'ingestion, faire boire beaucoup d'eau.



Voir la fiche signalétique.

1933 (1 3/4" X 1 1/2")  
1000 par rouleau

DATE: \_\_\_\_\_

INIT: \_\_\_\_\_

389 (3/4" x 1 1/2")  
500 par rouleau

**DATE D'EXPIRATION**

\_\_\_\_\_

# DE LOT

\_\_\_\_\_

1281S (1 1/2" x 7/8")  
500 par rouleau

**CONTRÔLE :** \_\_\_\_\_

**# LOT :** \_\_\_\_\_

**DATE D'EXPIRATION :** \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

**ALIQUOTÉ LE :** \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

**PRÉPARÉ PAR :** \_\_\_\_\_

2565 (4" x 2") – 1000 par rouleau

**RÉFRIGÉRÉ**

2058 (4" X 2")  
1000 par rouleau

**CALIBRATEUR :** \_\_\_\_\_

**# LOT :** \_\_\_\_\_

**DATE D'EXPIRATION :** \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

**ALIQUOTÉ LE :** \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

**PRÉPARÉ PAR :** \_\_\_\_\_

1944 (2" x 4") (Dimensions réduites)  
1000 par rouleau

**STUDY / REF.NO :** \_\_\_\_\_

**PREP BY :** \_\_\_\_\_

**I.D. :** \_\_\_\_\_

**LOT/BATCH NO :** \_\_\_\_\_

**DATE :** \_\_\_\_\_

**STORAGE CONDITION :** \_\_\_\_\_

**EXP. DATE :** \_\_\_\_\_

5285A (2" x 4") (Dimensions réduites)  
1000 par rouleau

**SPÉCIMEN(S)  
DE  
DIAGNOSTIC**

988B (2 3/4" X 1 5/8") – 1000 par rouleau

**SPÉCIMEN(S)  
HUMAIN(S)  
EXEMPTÉ(S)**

7278 (2 3/4" X 1 5/8")  
(Dimensions réduites)  
1000 par rouleau

**EXEMPT  
HUMAN  
SPECIMEN(S)**

7278A (2 3/4" X 1 5/8")  
(Dimensions réduites)  
1000 par rouleau

**PERISHABLE  
HUMAN SAMPLE**

**RUSH**

NON INFECTIOUS  
NON HAZARDOUS

I AM FRAGILE TOO

---

**PÉRISSABLE  
ÉCHANTILLON HUMAIN**

**URGENT**

NON DANGEREUX  
NON INFECTIEUX

FRAGILE

910 (4 1/4" X 5 1/2") – orange fluorescent  
500 par rouleau

**PERISHABLE  
INSIDE**

2074 (5" X 5") – 500 par rouleau



# ATTENTION

Ce bocal contient de l'acide chlorhydrique qui agit comme préservatif dans les urines. Cet acide est DANGEREUX

Éviter de renverser le bocal, ou de respirer dans le bocal. S'il y a contact avec la peau, laver à l'eau courante.

142 (3" X 4") – 500 par rouleau

**FORMALINE TAMPONNÉE 10%**

NOM .....

DATE .....

SPÉCIMEN.....

 **POISON** 

157 (2 3/4" x 1 3/4")  
(Dimensions réduites)  
500 par rouleau

**AUSSITÔT QUE POSSIBLE**

588 (1/2" X 2 1/2")  
1000 par rouleau

POUR CULTURE DE SELLES

REEMPLIR JUSQU'À



**POISON**

ASPECT DES SELLES

Solide                       Semi-liquide

Semi-Solide                 Liquide

Exp. \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

241 (3" X 2") – rouge fluorescent – 500 par rouleau

**URGENT**

**SPÉCIMEN SUR  
GLACE SÈCHE**

578 (5" x 2 15/16") (Dimensions réduites)  
orange fluorescent – 500 par rouleau

**POISON  
NE PAS BOIRE**

235 (1" x 2 1/2") – rouge fluorescent  
500 par rouleau

**URGENT**

2059 (4" X 2") (Dimensions réduites)  
1000 par rouleau

**EXEMPT  
HUMAN  
SPECIMEN**

---

**SPÉCIMEN  
HUMAIN  
EXEMPTÉ**

988C (4" X 3") – 100 par rouleau

**PRÉCAUTIONS SANGUINES  
LIQUIDES BIOLOGIQUES**

385 (3/4" X 2")  
1000 par rouleau

**BLOOD & BODY FLUIDS**

**574 (3" X 5")**  
1000 par rouleau

**PRECAUTION**

**SANG & LIQUIDES BIOLOGIQUES**



**7469 (6" x 9,75")**  
500 sacs par paquet

## ADRESSOGRAPHE NEWBOLD 2000

Numéro de produit 7188

### COMPACTE, FIABLE ET SILENCIEUSE

CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LES  
ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ

IMPRESSON DE HAUTE QUALITÉ SUR  
TOUS LES FORMATS DE DOCUMENTS,  
SANS AJUSTEMENT

NOUS OFFRONS UN LARGE CHOIX  
DE RUBANS ENCREURS VIOLETS  
POUR ADRESSOGRAPHE :

Code de produit 2836 : 2 1/4 po  
Code de produit 2837 : 2 1/2 po  
Code de produit 2838 : 3 po  
Code de produit 2839 : 2 1/2 po

RUBANS TRÈS FACILES  
À CHANGER !

CONTACTEZ-NOUS POUR  
CONNAÎTRE LE PRODUIT QUI  
CONVIENT À VOS BESOINS !



Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**MG SO<sub>4</sub>**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

723

**GYNECO. EXT.**

2807

**GYNÉCO.**

969

**OXYTOCIN**  
\_\_\_\_\_ U / ml

1177

**CYCLOKAPRON**  
\_\_\_\_\_ mg/ml

817

**NESACAINE**  
\_\_\_\_\_ mg/ml

**NESACAINE**  
\_\_\_\_\_ %

**CURETAGE**

898

 **HOMMES/FEMMES CONCEPTION  
GROSSESSE/ALLAITEMENT  
NIOSH**

7604

**NAROPIN**  
\_\_\_\_\_ mg/ml

1989

**CANESTEN**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

3453

**MEPERIDINE**  
\_\_\_\_\_ mg/ml

754

**CHLOROPROCAINE %**

341

NARCOTIQUE		
Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Meperidine	mg / ml	<b>754</b>
Meperidine	50 mg / ml	<b>754A</b>

ANESTHÉSIE LOCALE		
Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Chloroprocaine	%	<b>341</b>
Naropin	%	<b>1790</b>
Naropin	mg / ml	<b>2759</b>
Naropin	%	<b>2759A</b>
Ropivacaine	%	<b>7262</b>

**SYNTO** \_\_\_\_\_ unités

DATE : \_\_\_\_\_

HEURE : \_\_\_\_\_

INITIALES : \_\_\_\_\_

7522 (Dimensions réduites)

**DURATOCIN**  
\_\_\_\_\_ 100 mcg / ml

2703

ANESTHÉSIE DIVERS		
Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau		
Nom	Dosage	# Produit
Duratocin	100 mcg / ml	<b>2703</b>
Duratocin	mg / ml	<b>1172</b>
Oxytocin	mg / ml	<b>618</b>



Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**NE PAS  
IRRADIER**

1085 – vert fluorescent

**AGENT  
CYTOTOXIQUE**

1895 – rouge fluorescent

**STAT-ONCO**

7543 – vert fluorescent

**DEMAMÉTHASONE**  
\_\_\_\_\_ mg/cc

1858

**CHIMIOTHÉRAPIE**

699

**BEVACIZUMAB**  
1.25 mg / 0.05 ml

2822

**CHIMIOTHÉRAPIE**  
NE PAS TOUCHER AVEC VOS DOIGTS  
NE PAS ÉCRASER OU COUPER

1167

**DECADRON**  
\_\_\_\_\_ mg / cc

1527

**DECADRON**  
4 mg/ml

650A

**ANTINÉOPLASIQUE**

1492 – orange fluorescent

**Alkeran**<sup>TM</sup>**Alkeran**<sup>TM</sup>**ANTINÉOPLASIQUES**  
DÉTRUIRE SELON PROCÉDURE

1358

**ANTINÉOPLASIQUES**  
DÉTRUIRE SELON PROCÉDURE

1358A

**CAUTION  
CYTOTOXIC** 

1116A

**METOCLOPRAMIDE**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

1090

**METOCLOPRAMIDE**  
10 mg / ml

1090A

**METOCLOPRAMIDE**  
1 mg / ml

1090B

**METOCLOPRAMIDE**  
5 mg / ml

1090C

**ATTENTION**  
NE PAS TOUCHER AVEC VOS DOIGTS  
DESTRUCTION SELON LES DIRECTIVES

2786

**MTX**  
2 mg / ml

2731

**ONDANSÉTRON**  
2 mg/ml

1043B

**ONDANSÉTRON**  
\_\_\_\_\_ mg/ml

1043

**ONDANSÉTRON**  
4 mg/ml

1043A

**ATTENTION**  
MANIPULER AVEC DES GANTS  
CYTOTOXIQUES

1173A

**MAXERAN**  
\_\_\_\_\_ 5mg/cc (ml)

1526

Dispositif installé  
date heure init.

527

Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**ZOFRAN**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

2523

**DEXAMÉTHASONE**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

1858B

**GRANISETRON**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

1857

**KYTRIL**  
\_\_\_\_\_ mcg / ml

1217B

**KYTRIL**  
\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ mg / ml

1217C

**GRANISETRON**  
\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ mg / ml

2761

**ZOFRAN**

2523A

**DÉCADRON**

650VF

**DÉCADRON**  
**ZOFRAN**

3361

Dimension: 3/8" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**ATTENTION**  
CYTOTOXIQUE 

1116

**CYTOLOGIE**

627

**POISON**  
10% FORMALIN

634

**POISON**

131

ANTINEOPLASTIQUE  
MANIPULER AVEC DES  
GANTS

370

**DECADRON**

650

**ANTINEOPLASTIC**  
HANDLE WITH GLOVES

370A

838 (4" X 4")  
(Dimensions réduites)  
500 par rouleau



Dimension : 1" x 3"

**ANTINÉOPLASIQUES**  
APRÈS UTILISATION DESTRUCTION  
SELON DIRECTIVES

NOM: \_\_\_\_\_ CHAMBRE: \_\_\_\_\_

MÉDICAMENT: \_\_\_\_\_ mg \_\_\_\_\_

470 – 500 par rouleau



Cytotoxique

APRÈS UTILISATION :  
DESTRUCTION SELON DIRECTIVESSI DOSE NON-ADMINISTRÉE :  
RETOURNER À LA PHARMACIE-ONCO

1401 – 500 par rouleau

**CHIMIOTHÉRAPIE**

572 – 500 par rouleau

**MANIPULER AVEC SOIN**  
(PRODUITS CYTOTOXIQUES)

2034 – 250 par rouleau

**AZATHIOPRINE** 50MG / COMPRIMÉ

LOT : \_\_\_\_\_

EXP : \_\_\_\_\_

Manipuler avec soin (produits cytotoxique)  
PROTÉGER DE LA LUMIÈRE

2036 – 250 par rouleau



Cytotoxique

7153 (1/2" X 3/4")  
500 par rouleauCytotoxic  
Cytotoxique1019 (1" X 1")  
1000 par rouleauPRECAUTION  
PRECAUTION2789 (3/4" X 1/2")  
1000 par rouleau**ATTENTION**  
**MATÉRIEL DE CHIMIO**  
**MANIPULEZ AVEC SOIN**  
**DESTRUCTION SELON**  
**PROCÉDURES**1134 (4" X 8") (dimensions réduites)  
500 par rouleau



**3302** (3" x 5") (Sac ziploc) – 1000 par paquet  
Ce produit est aussi offert en format 4" x 6"  
sous le code de produit **3302A**

 **Cytotoxique Cytotoxique**      APRÈS UTILISATION, DÉTRUIRE SELON PROCÉDURES

#CH: \_\_\_\_\_

PATIENT: \_\_\_\_\_

AGENT CYTOTOXIQUE: \_\_\_\_\_ MG

ADMINISTRATION: \_\_\_\_\_

INIT: \_\_\_\_\_      DATE: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**851** (1 5/8" x 3") – 1000 par rouleau

**PATIENT:**       **Cytotoxique Cytotoxique**      CHIMIOTHÉRAPIE

CHAMBRE: \_\_\_\_\_

DATE: \_\_\_\_\_

cette SERINGUE       ce SAC contient

\_\_\_\_\_ MG = \_\_\_\_\_ ml de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Éviter toute extravasation  
APRÈS USAGE DESTRUCTION SELON DIRECTIVES.  
MANIPULEZ AVEC SOIN.      TRELCO 7260

**7260** (3" x 1 15/16") – Cette étiquette peut être personnalisée avec le logo de votre établissement.




**578** (5" x 2 15/16") (Dimensions réduites)  
orange fluorescent – 500 par rouleau




**543** (2 1/2" X 2 1/4") – rouge fluorescent  
500 par rouleau



**156** (3/4" x 4")  
rouge fluorescent  
1000 par rouleau

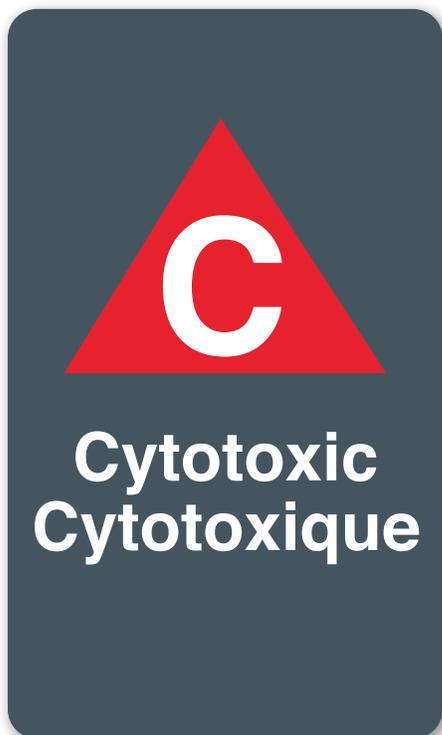

224 (3" X 5")  
500 par rouleau

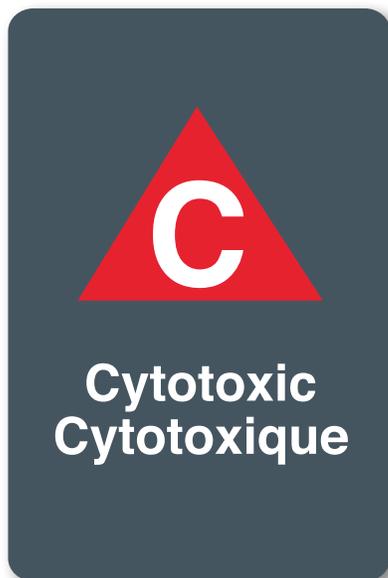

2549 (2" X 3")  
500 par rouleau




242 (3" X 5") – 200 par rouleau



243 (3" X 2") – 500 par rouleau



7039 (3 1/4" X 1 7/16")  
500 par rouleau



**ATTENTION**  
CYTOTOXIQUE

**MANIPULER AVEC DES GANTS**  
**ÉLIMINER SELON LES NORMES**

**PRODUCTEUR**

**Nom de l'établissement :**

**Adresse :**

**Nom du responsable :**

**Numéro de téléphone du responsable :**

**1106V (4" x 6")**  
500 par rouleau

Cette étiquette peut être personnalisée avec le logo de votre établissement.



**2771 (Diamètre 1")**  
vert fluorescent  
Vendu à l'unité



**283 (5/8" X 1 3/4")**  
1000 par rouleau



**7478 (12" x 16")**  
1000 sacs par paquet



**7477 (9" x 12")**  
500 sacs par paquet



**7469 (6" x 9,75")**  
500 sacs par paquet

**DÉCHETS BIOMÉDICAUX**

**CATÉGORIES DE DÉCHETS**

- 1.  ANATOMIQUES HUMAINS
- 2.  ANATOMIQUES ANIMAUX
- 3.  NON-ATOMIQUES
- MATÉRIEL POINTU, TRANCHANT

**PRODUCTEUR  
CHUM**

7195 (8" X 8") (Dimensions réduites)  
500 par paquet



7803 (4" X 4")  
(Dimensions réduites)  
vynil à l'unité

Formaline 10% tamponnée

**PRÉCAUTIONS**

7038 (2" X 3/4")  
500 par rouleau

**Matériel de Chimiothérapie**

**Manipuler avec soin**  
DISPOSER DES DÉCHETS  
SELON LA TECHNIQUE PRÉVUE

347 (4" X 4") – 500 par rouleau

MANIPULER AVEC DES GANTS  
EN DISPOSER SELON LES NORMES

ATTENTION:  
CHIMIOTHÉRAPIE  
CAUTION:  
CHEMOTHERAPY

HANDLE WITH GLOVES  
DISPOSE OF PROPERTY

1108 (4" X 4")  
(Dimensions réduites)  
1000 par rouleau

**FORMALINE TAMPONNÉE 10%**

NOM .....

DATE .....

SPÉCIMEN.....

**POISON**

157 (2 3/4" x 1 3/4")  
(Dimensions réduites)  
1000 par rouleau



7204 (4 1/8" X 3 1/8")  
6 étiquettes par feuille



469 (4" X 8")  
(Dimensions réduites)  
200 par rouleau

**DES ÉTIQUETTES CONÇUES POUR VOUS !**

VOUS NE TROUVEZ PAS EXACTEMENT LE PRODUIT QUE VOUS CHERCHEZ ?  
NOUS POUVONS RAPIDEMENT LE CRÉER POUR VOUS.

- FORMATS
- ADHÉSIFS
- MATÉRIAUX
- COULEURS
- FINITIONS

**SELON VOS BESOINS !**

**FENTANYL**  
\_\_\_\_\_ mcg / ml

**FENTANYL**

**FENTANYL**  
\_\_\_\_\_ mcg / ml

**FENTANYL**  
\_\_\_\_\_ mcg / ml

**FENTANYL**  
\_\_\_\_\_ 50 \_\_\_\_\_ mcg / ml

**FENTANYL | VERSED**  
50 mg / ml | 2 mcg / ml

**CONTACTEZ-NOUS !**

Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**TAKE WITH FOOD**

2637

**METRONIDAZOLE**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

2639

**POTASSIUM  
CHLORURE**

2005

**VASOPRESSINE**  
\_\_\_\_\_ un/ml

1081A

**TEAR GEL**

2790

**POTASSIUM**  
KCL \_\_\_\_\_ meq / ml

742

 OUVERT LE: \_\_\_\_\_  
JETER LE: \_\_\_\_\_

7330

**JETER TOUTE PORTION  
INUTILISÉE**

2966

**USAGE EXTERNE  
SEULEMENT**

118A

**ADVIL**  
\_\_\_\_\_ mg # ch: \_\_\_\_\_

1864

 HOMMES/FEMMES CONCEPTION  
GROSSESSE/ALLAITEMENT  
**NIOSH**

7604

**CONSERVER AU FRIGO  
JUSQU'À UTILISATION**

797

**MÉDICAMENT DANGEREUX**

2814

**HALDOL**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

2643

**ANTILIRIUM**  
\_\_\_\_\_ mg

**PROTAMINE**  
\_\_\_\_\_ mg/ml

334

 **PROTAMINE**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

619

**MEPHENTERMINE**  
\_\_\_\_\_ mg

 **PEUT ENTRAÎNER  
LA SOMNOLENCE**

 **PEUT ENTRAÎNER  
LA SOMNOLENCE**

**PEUT ENTRAÎNER LA SOMNOLENCE**  
L'ALCOOL PEUT ACCENTUER CET EFFET  
PRUDENCE EN CONDUISANT UN VÉHICULE  
MOTORISÉ OU AUX COMMANDES DE  
MACHINERIE DANGEREUSE

 **PEUT ENTRAÎNER  
LA SOMNOLENCE**

**PEUT ENTRAÎNER LA SOMNOLENCE**  
L'ALCOOL PEUT ACCENTUER CET EFFET  
PRUDENCE EN CONDUISANT UN VÉHICULE  
MOTORISÉ OU AUX COMMANDES DE  
MACHINERIE DANGEREUSE

**FIOLE UNIDOSE**

rouge fluorescent

208 – rouge fluorescent

 **PYRIDOSTIGMINE**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

268

**ATTENTION**  
MANIPULER AVEC DES GANTS

1173

**PRENDRE AVEC DE  
LA NOURRITURE**

1823

**NEOSYNEPHRINE**  
\_\_\_\_\_ mg/ml

258

**GLYCOPYRROLATE**  
0,2 mg/ml

612A

**AGITEZ BIEN AVANT USAGE**  
**SHAKE WELL BEFORE USING**

20

**BIEN AGITER**

665

 **CECI EST VOTRE DERNIÈRE  
RÉPÉTITION POUR CETTE  
PRESCRIPTION. S.V.P. CON-  
SULTEZ VOTRE MÉDECIN.**

637

**GARDER AU  
CONGÉLATEUR**

799

**DERNIER  
RENOUVELLEMENT**

2787 – orange fluorescent

**EXPIRE 3 MOIS  
APRÈS BRIS DU SCEAU  
EXP: \_\_\_\_\_**

2191 – orange fluorescent

**NE PAS  
RÉFRIGÉRER**

1340

**LONGUE ACTION**

1786 (rose fluorescent)

**Médicament incompatible  
avec \_\_\_\_\_**

1893

**PROTECT FROM LIGHT  
PROTÉGER DE LA LUMIÈRE**

301

**NE PAS COUPER  
NI ÉCRASER  
LES COMPRIMÉS**

690A

**NE PAS OUVRIR  
LES CAPSULES**

690B

**NITRO**

1404A – transparent

**PRÉCAUTION**

NE PAS TOUCHER AVEC VOS DOIGTS  
NE PAS ÉCRASER OU COUPER

1956

**RÉFRIGÉRER APRÈS  
OUVERTURE**

1859

Sachet conforme  
validé par Pharmacie

2095 – vert fluorescent

**OUVERT LE**  
\_\_\_\_\_

253 – jaune fluorescent

 **OUVERT LE: \_\_\_\_\_  
JETER LE: \_\_\_\_\_**

2647

**ATROVENT**  
250mcg / ml

2737

**AZITHROMYCINE**  
**RÉFRIGÉRER**

1574

**Betaject**

2015

**BOTOX**

2536

**BUSCOPAN**  
20 mg/ml

1719

**CALCIUM**

264

**DEXTROSE**

654

Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**CARBÉTOCINE**

1430

**CARBÉTOCINE**

1430A

**CARBÉTOCINE**  
100 mg / ml

1430B

**CELLCEPT**  
RÉFRIGÉRER

1832

**DIPROSALIC**

2665

**GLUCONATE DE CALCIUM**

7217

**GRAVOL**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

720

**GRAVOL**  
\_\_\_\_\_ mg \_\_\_\_\_ init.

720A

**HYDROCORTISONE**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

1127

**HYDROMORPHONE**  
10 mg / ml

1412 – rouge fluorescent

**Insuline**

2557

**LEVOPHED**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

262

**NaCl 9%**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

669

**NaCl 0.9%**  
Date: \_\_\_\_\_ Hre \_\_\_\_\_

1158A

**NaCl 0.9%**  
Date: \_\_\_\_\_ Hre \_\_\_\_\_

2755

**LORAZEPAM**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

810

**ZOFRAN**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

2523

**NORADRÉNALINE**  
\_\_\_\_\_ mg / cc

747

**PHOSPHATE DE POTASSIUM**

2782

**PHOSPHATE DE SODIUM**

2783

**RANITIDINE**  
25 mg / ml

7092A

**REGLAN**

444

**TOPISONE**

2666

**VASOPRESSINE**  
\_\_\_\_\_ un / ml

1081

Date d'ouverture: \_\_\_\_\_  
Date d'expiration: \_\_\_\_\_  
Initiales: \_\_\_\_\_

1848

**DECADRON**  
\_\_\_\_\_ mg / cc

1527

**DOUBLE CONCENTRATION**

286

**AJOUT**

2724

**ATTENTION**  
FORMULATION CONCENTRÉE

7160 – rouge fluorescent

**ATTENTION**  
FORTE CONCENTRATION

1831

**Expiration le:**

7242

EXP. Date  
AAAA/MM

5427

**MÉDICAMENT À HAUT RISQUE**  
DOUBLE VÉRIFICATION

2634

**GARDER BALANCE POUR**  
DOSE SUBSÉQUENTE

820

**POUR IRRIGATION**  
SEULEMENT

1827

**MÉDICAMENT EN**  
ÉTUDE CLINIQUE

995 – rouge fluorescent

**MÉDICAMENT DANGEREUX**  
DÉTRUIRE SELON PROCÉDURE

1804

**MÉDICATION IRRITANTE**  
ÉVITER INFILTRATION

1164

**MULTIDOSE**

1771

**NARCOTIQUE**

7172 – jaune fluorescent

**NOUVELLE CONCENTRATION**  
NEW CONCENTRATION

1385

**SCOPOLAMINE**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

2645

**Expiration le:**

7242A

**EXPIRE LE :**

2179 – orange fluorescent

**Jeté le**

2518 – jaune fluorescent

**ATTENTION**  
NE PAS TOUCHER AVEC VOS DOIGTS  
DESTRUCTION SELON LES DIRECTIVES

2786

Date d'expiration : \_\_\_\_\_  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

441

**PRODUIT BIOLOGIQUE**

2798

**SUCROSE**

1954

**DATE 1er PRÉLÈVEMENT**  
-----  
**PÉRIMÉ APRÈS 3 MOIS**

1753B

**ROBINUL**  
\_\_\_\_\_ mg/ml

271

**EDROPHONIUM**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

610

**DOPAMINE**

\_\_\_\_\_ mg / ml

712

**DOPAMINE**

\_\_\_\_\_ mg / ml

748

Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**HAUTE  
CONCENTRATION**

2954

**CACI<sub>2</sub>**  
\_\_\_\_\_ mg/ml

721

**INTRAMUSCULAIRE**

1872

**MELOXICAM**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

2642

**CELESTODERME**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

3455

**ACÉTAZOLAMIDE  
SODIQUE** mg

800

**CORTISONE 40 mg/ml**  
\_\_\_\_\_ ML

7423

**NaCl 3%**  
Date: \_\_\_\_\_ Par: \_\_\_\_\_

669A

**NaCl 4%**  
Date: \_\_\_\_\_ Par: \_\_\_\_\_

669B

**NaCl 5%**  
Date: \_\_\_\_\_ Par: \_\_\_\_\_

669C

**NaCl 7%**  
Date: \_\_\_\_\_ Par: \_\_\_\_\_

669D

Dimension: 3/8" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

 **POUR LES YEUX**

2773

**RÉGONOL/ROBINUL**

438

**Expire dans 6 mois**

689

Dégelé le : \_\_\_\_\_

2758

Temp. pièce depuis le \_\_\_\_\_  
exp 90 jrs + tard

2047

Dégelé le : \_\_\_\_\_

2758

Sorti le : \_\_\_\_\_

2757

**ATTENTION  
DOUBLE VÉRIFICATION**

2172

**DOSE(S) MANQUANTE(S)**

2702

**NE PAS UTILISER APRÈS**  
\_\_\_\_\_

1178 – rouge fluorescent

**\* Pour Simulation \***  
Ne contient pas de médicament

1975

**POUR USAGE EXTERNE SEULEMENT**  
FOR EXTERNAL USE ONLY

21

**PRENDRE AVEC DES  
ALIMENTS OU DU LAIT**

95

**PRENDRE AVEC  
BEAUCOUP D'EAU**

103

**EXTERNAL USE  
ONLY**

861

Dimension: 3/8" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**IVERMECTIN**

2792

Ouvert le :

\_\_\_\_\_ exp.28 jrs + tard

2048G

**RETOURNER À LA PHARMACIE**  
RETURN TO PHARMACY

122

**QUELICIN**® Succinylcholine Chloride inj. USP  
Chlorure de succinylcholine inj. USP

2704

**MÉDICAMENT  
D'ALERTE ÉLEVÉE**

2624 – rose fluorescent



**ALERTE**  
MÉDICAMENT  
À HAUT RISQUE

2763



**BIEN  
AGITER**

191



**BIEN  
AGITER**

191A

**GARDER AU  
RÉFRIGÉRATEUR**

110

**GARDER AU RÉFRIGÉRATEUR**  
KEEP IN REFRIGERATOR

109

**CETTE PRESCRIPTION NE  
PEUT ÊTRE RENOUVELÉE**

130

**ACTION RAPIDE**

1071

**1 heure avant  
les repas**

730

**30 minutes  
avant les repas**

729

**ACTION PROLONGÉE**

1070

**ATTENTION**

291

**AGITER  
DOUCEMENT**

221

**AGITEZ BIEN  
AVANT USAGE**

120

**AUTOMÉDICATION**

350

**BOIRE BEAUCOUP D'EAU  
AVEC CE MÉDICAMENT**

728 – vert fluorescent

**CENTRAL(E)**

591 – rouge fluorescent

**CONSERVER LE RESTE  
DE SOLUTION**

303

**COUCHER**

7078

**COUMADIN**

100

**DEUX PRÉSENTATIONS  
MÊME PRODUIT**

337

**ÉVITER TOUT CONTACT  
AVEC LES YEUX**

582

**PRENDRE AVEC LES  
REPAS OU DU LAIT  
RÉDUIT L'IRRITATION GASTRIQUE**

319

**RÉFRIGÉRER**

317

**RETOURNER À LA  
PHARMACIE**

117

**RETOURNER À LA  
PHARMACIE RECHERCHE**

1154

**NOUVELLE POSOLOGIE**

318

**NOUVELLE PRÉSENTATION  
Même médicament**

104

**PAR LA BOUCHE**

369

Dimension: 3/8" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

127

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

128

INTRA-MUSCULAIRE

1112

MATIN

7075

 Ce médicament est le même que d'habitude. La couleur, la grosseur ou la forme peuvent varier.

168

MÉDICAMENT DANGEREUX

2793 – rose fluorescent

MÉDICAMENT HORS FORMULAIRE

733

MÉDICAMENT DANGEREUX PRÉCAUTION

2653

MIDI

7076

Médicament en investigation

362

NE PAS ÉCRASER

367

NE PAS RÉFRIGÉRER

415

NE PAS AVALER

354

Ne pas boire d'alcool si vous prenez ce médicament

124

NE PAS CROQUER NI ÉCRASER

635

NE PAS ÉCRASER NI COUPER LES COMPRIMÉS SANS PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

690

NE PAS INJECTER

133

 NE PAS PRENDRE AVEC JUS DE PAMPLEMOUSSE

987

NE PAS RÉFRIGÉRER

579 – orange fluorescent

NE PAS UTILISER APRÈS

137

NE PAS UTILISER APRÈS

860 – jaune fluorescent

SHAKE WELL BEFORE USING

119

Temp. pièce depuis le \_\_\_\_\_ exp 90 jrs + tard

2047

PRENDRE AVEC DES ALIMENTS

806

FAIRE REPRESCRIRE

705

FEMME ENCEINTE

405 – rouge fluorescent

 Garder au réfrigérateur NE PAS CONGELER

2715

PRENDRE 20 À 30 MINUTES AVANT LES REPAS

677

PRENDRE À JEUN 1 HRE AVANT OU 2 À 3 HRES APRÈS UN REPAS

392

ZANTAC


1534

USAGE EXTERNE SEULEMENT

118

VALIUM

378

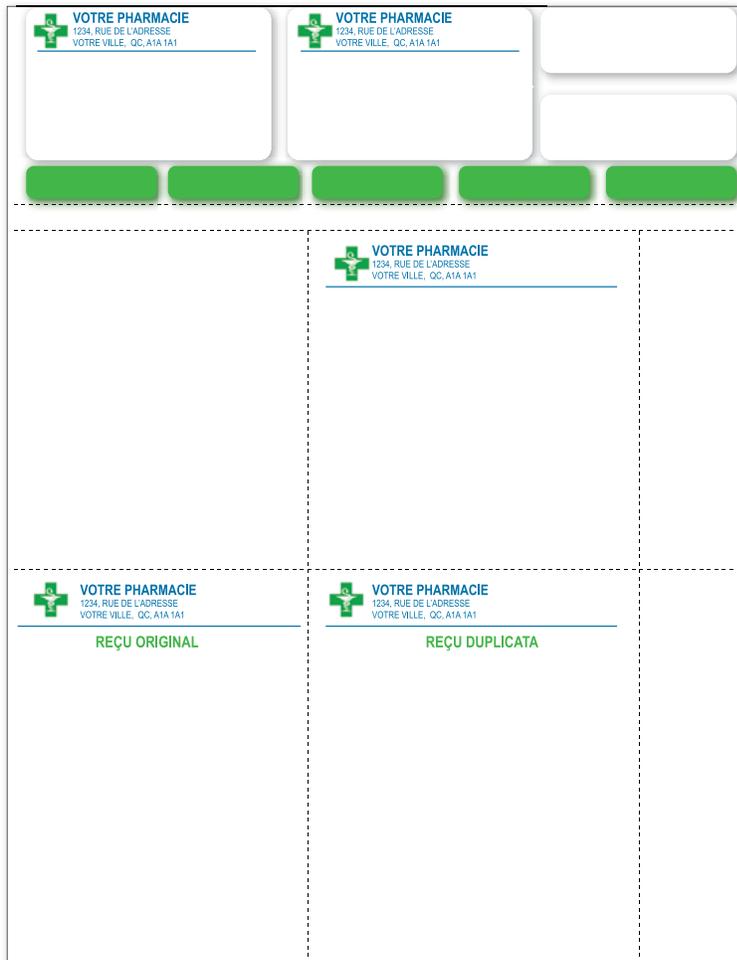

**Étiquettes pour flacons et reçus (pharmacie)**  
 Sur une même feuille 8 1/2" x 11" (Dimensions réduites)  
 9 étiquettes autocollantes + formulaires papier pour reçus et notes



**1779** (2" x 1 1/2")  
 rouge fluorescent  
 500 par rouleau



**201** (1/2" x 2") – 1000 par rouleau




**2743** (3/4" x 1 3/8")  
 transparent  
 500 par rouleau



**207** (3/4" x 1 1/2")  
 500 par rouleau  
 orange fluorescent



**623** (5 1/2" x 3 1/4") (Dimensions réduites)  
 orange fluorescent – 500 par rouleau

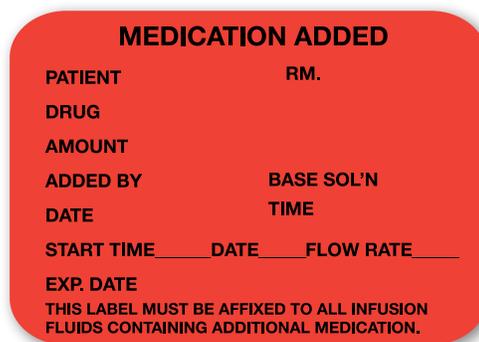

**7106** (1 3/4" x 2 1/2") – 1000 par rouleau



**2577** (1" x 8") – 250 par paquet

Dimension: 1" x 3"



2-8°C

**RÉFRIGÉRER  
REFRIGERATE**

1964 – 250 par rouleau

**ALCOOL**  
**USAGE EXTERNE**

826 – 500 par rouleau

**BIEN AGITER S.V.P.**

2029 – rouge fluorescent – 500 par rouleau

**\* DOUBLE  
CONCENTRATION \***

2028 – 500 par rouleau

**NOREPINEPHRINE  
4MG/4ML***DILUER DANS 250ML D5%*

2025 – jaune fluorescent – 250 par rouleau

**LONGUE DURÉE**

2599 – rouge fluorescent – 1000 par rouleau

**ADMINISTRER  
PAR VOIE ORALE  
SEULEMENT**

2023 – 500 par rouleau

**TACROLIMUS 0,5 MG (Prograf)/caps**

LOT : \_\_\_\_\_

EXP : \_\_\_\_\_

Manipuler avec soin (produits cytotoxiques)

PROTÉGER DE LA LUMIÈRE

2037 – 250 par rouleau

**TACROLIMUS 1 MG (Prograf)/caps**

LOT : \_\_\_\_\_

EXP : \_\_\_\_\_

MANIPULER AVEC SOIN (produits cytotoxique)

PROTÉGER DE LA LUMIÈRE

2038 – 250 par rouleau

**MANNITOL**

Utilisation d'un filtre 0,2 micron requise

Disponible au magasin

# 24480928

2040 – jaune fluorescent – 250 par rouleau

**NE PAS RÉFRIGÉRER  
NE PAS RÉCHAUFFER**

2679 – 500 par rouleau

**\*\*\* ATTENTION \*\*\***NOREPINÉPHRINE 4mg dans  
250 ML NaCl 0,9%

EXP :

2042 – vert fluorescent – 250 par rouleau

Dimension: 1" x 3"

**CHLORURE DE CALCIUM** \_\_\_\_\_ mg/ml

Patient : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg = \_\_\_\_\_ ml

Date de prep : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ INF : \_\_\_\_/\_\_\_\_

7288 – 500 par rouleau

**ATROPINE** \_\_\_\_\_ mg/ml

Patient : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg = \_\_\_\_\_ ml

Date de prep : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ INF : \_\_\_\_/\_\_\_\_

7289 – 500 par rouleau

**SIROLIMUS** 1MG / COMPRIMÉ

LOT : \_\_\_\_\_

EXP : \_\_\_\_\_

PROTÉGER DE LA LUMIÈRE

2035 – 250 par rouleau

**POLYSTYRENE**  
**60ML**

2027 – jaune fluorescent – 250 par rouleau

**AZATHIOPRINE** 50 MG/COMPRIMÉ

LOT : \_\_\_\_\_

EXP : \_\_\_\_\_

Manipuler avec soin (produits cytotoxiques)

PROTÉGER DE LA LUMIÈRE

2036 – 250 par rouleau

**TACROLIMUS 5 MG (Prograf)/caps**

LOT : \_\_\_\_\_

EXP : \_\_\_\_\_

MANIPULER AVEC SOIN (produits cytotoxiques)

PROTÉGER DE LA LUMIÈRE

2039 – 250 par rouleau

**PERIDEX 60ML**

2026 – rose fluorescent – 250 par rouleau

**FUROSÉMIDE (LASIX)**  
**400mg/100ml de NaCl 0,9%**

2032 – vert fluorescent – 250 par rouleau

**MILRINONE**

10mg/100ml de D5%

2031 – rose fluorescent – 250 par rouleau

**POTASSIUM 60 ML**

2033 – 250 par rouleau

**TACROLIMUS 5 MG (Prograf)/caps**

LOT : \_\_\_\_\_

EXP : \_\_\_\_\_

MANIPULER AVEC SOIN (produits cytotoxiques)

PROTÉGER DE LA LUMIÈRE

2039 – 250 par rouleau

**Garder à la Température  
de la Pièce**  
**Keep at Room Temperature**

7216 – 250 par rouleau

Dimension: 1" x 3"

**\*\*GARDER RÉFRIGÉRÉ\*\***  
**UTILISER UNE GLACIÈRE + ICEPACK**  
**POUR RETOURNER À LA PHARMACIE**  
**SI NON UTILISÉ**

2928 – vert fluorescent – 500 par rouleau

**ALERTE ÉLEVÉE**  
**\*DOUBLE VÉRIFICATION**  
**INDÉPENDANTE REQUISE\***

2929 – orange fluorescent – 500 par rouleau

**ATTENTION FORTE**  
**CONCENTRATION**

2927 – vert fluorescent – 500 par rouleau

**NE PAS RÉFRIGÉRER**

2022 – 250 par rouleau

**RÉFRIGÉRER S.V.P.**

2021 – orange fluorescent – 250 par rouleau

VOUS NE TROUVEZ PAS L'ÉTIQUETTE DONT VOUS AVEZ BESOIN ?  
**CONTACTEZ NOUS !**  
 NOUS LA CRÉERONS RAPIDEMENT  
 POUR VOUS  
**VOTRE TEXTE - VOTRE LOGO - VOTRE COULEUR**

OUVERT LE: \_\_\_\_\_  
 EXPIRE LE: \_\_\_\_\_

239 (1 1/4" x 1/2")  
 1000 par rouleau

OUVERT LE: \_\_\_\_\_  
 EXPIRE LE: \_\_\_\_\_

239R (1 1/4" x 1/2")  
 500 par rouleau

DATE OPENED: \_\_\_\_\_  
 DISCARD AFTER: \_\_\_\_\_

239A (1 1/4" x 1/2")  
 500 par rouleau

**DATE D'OUVERTURE**  
 EXPIRE  
 1 MOIS APRES CETTE DATE

239D (1 1/4" x 1/2")  
 500 par rouleau

**RÉFRIGÉRER**  
 • • •  
**METTRE AU RÉFRIGÉRATEUR**  
**DÈS L'ARRIVÉE**

621 (1 1/2" x 6") – 1000 par rouleau



**3133** (1 1/2" X 1 1/2")  
1000 par rouleau



**3143** (1 1/2" X 1 1/2")  
1000 par rouleau



**2109** (1 1/2" diamètre)  
500 par rouleau  
Aussi offert en diamètre de 2 1/2"  
sous le code de produit **3456**



**7206** (1 1/2" diamètre)  
500 par rouleau



**2104** (1 1/2" diamètre)  
1000 par rouleau



**3143A** (1" X 1")  
1000 par rouleau



**1795** (4" x 2")  
1000 par paquet



**1514** (4" x 7 1/2")  
500 par rouleau

STUDY / REF.NO :                      PREP BY :  
 I.D. :  
 LOT/BATCH NO :                      DATE :  
 STORAGE CONDITION :  
 EXP. DATE :

**5285A** (2" x 4")  
 (Dimensions réduites)  
 1000 par rouleau

**TEMPÉRATURE  
 PIÈCE**

**2749** (2" x 4")  
 (Dimensions réduites)  
 1000 par rouleau

**Naloxone - Narcan**

Nom: \_\_\_\_\_ Ch.: \_\_\_\_\_  
 Date de péremption: \_\_\_\_\_

Narcan 0,4 mg/ml (1 ml) diluer avec 9 ml de NaCl.  
 Administration: 2ml I.V. en bolus rapide q 1 à 2 min.  
 ad fréquence respiratoire > 8 min.  
 O<sub>2</sub> lunettes nasales à 3 l/min. et stimuler  
 patient à respirer. Saturomètre en permanence,  
 maintenir saturation ≥ 90%.

**1480** (4 1/4" x 3 5/16") – rouge fluorescent  
 250 par rouleau

**CESSÉ  
 CESSÉ**

**1006** (5/16" x 1")  
 1000 par rouleau

**Expired  
 Péréimé**

**472** (1" diamètre)  
 vert fluorescent  
 500 par rouleau

**SUBSTITUTION  
 AUTOMATIQUE**

**7053** (1 1/4" x 1/2")  
 500 par rouleau

**ATTENTION  
 CONTIENT DES  
 ADDITIFS**

**7168** (2" x 1") – 500 par rouleau

**DATE D'EXPIRATION**

\_\_\_\_\_  
 # DE LOT  
 \_\_\_\_\_

**1281S** (1 1/2" x 7/8")  
 500 par rouleau

**DATE D'EXPIRATION**

**284** (5/8" x 1 3/4")  
 500 par rouleau

**CONTENANT  
 À RETOURNER**

**7079** (1" x 2 1/2") – 1000 par rouleau

**INVESTIGATIONAL  
 DRUG  
 MÉDICAMENT EN  
 INVESTIGATION**

**375** (1" x 1/2")  
 vert fluorescent  
 500 par rouleau

**EMERGENCY DRUG  
 MÉDICAMENT  
 D'URGENCE**

**374** (1" x 1/2")  
 rouge fluorescent  
 500 par rouleau



**165 (7/16" x 5")**  
Transparent  
1000 par rouleau



Vous pouvez identifier votre centre de santé.



**165 GRANIT (7/16" x 5")**  
Transparent  
1000 par rouleau



**1502 (3/8" x 4")** – 1000 par rouleau – deux étiquettes de large  
Aussi disponible en continu, selon la longueur désirée.



**284A (5/8" x 1 3/4")**  
500 par rouleau



**143 (2 3/4" x 1 3/4")** – 500 par rouleau



**2789 (3/4" x 1/2")**  
1000 par rouleau



**2552 (3/4" x 3/8")**  
1000 par rouleau



**1991 (5/16" x 1 1/2")**  
1000 par rouleau  
(2 de large)



**2723 (1" diamètre)**  
1000 par rouleau




**577 (2 1/2" x 1/2")** – 1000 par rouleau



**7331 (1" x 5/8")**  
jaune fluorescent  
1000 par rouleau

**POUR RESTER INFORMÉS, VISITEZ NOTRE SITE WEB TRELCO.CA**

TOUS NOS PRODUITS Y FIGURENT, ET DE NOUVEAUX ITEMS S'AJOUTENT CHAQUE JOUR. VENEZ NOUS VOIR SOUVENT !

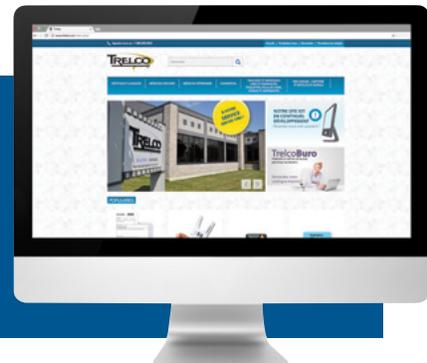

Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

POUR INHALATION  
SEULEMENT

1117M

MIVACRON  
\_\_\_\_\_ mg/mlVAPONÉPHRINE  
POUR INHALATION  
DATE: \_\_\_\_\_ HRE: \_\_\_\_\_

837

PONCTION  
PLEURALE

902

DECADRON  
\_\_\_\_\_ mg / cc

1527

ATROVENT  
250mcg / ml

2737

ATROVENT  
POUR INHALATION  
DATE: \_\_\_\_\_ HRE: \_\_\_\_\_

693

METACHOLINE  
\_\_\_\_\_ mg / ml

884

COMBIVENT  
(SALBUTAMOL / IPRATROPIUM)  
2.5 mg / 0.5 ml / 2.5 ml

2736

VENTOLIN  
2.5 mg / 2.5 ml

2733

VENTOLIN  
5.0 mg / 2.5 ml

2734

VENTOLIN  
POUR INHALATION  
DATE: \_\_\_\_\_ HRE: \_\_\_\_\_

692

PIPERACILLINE TAZ.  
RÉFRIGÉRER

1573

PREDNISONNE  
\_\_\_\_\_ mg #ch: \_\_\_\_\_

1865

SOLU-CORTEF  
\_\_\_\_\_ mg/ml

520

ISOPROTERENOL  
\_\_\_\_\_ mg/cc

885

DECADRON  
4 mg/ml

650A

BENADRYL  
\_\_\_\_\_ mg/ml

521

AMINOPHYLLINE  
\_\_\_\_\_ mg/ml

652

8498  
Hyperventilation Isocapnique  
Test de provocation bronchique

2755N

DOPRAM  
\_\_\_\_\_ mg / ml

450

**BON À  
SAVOIR**TOUTES LES ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION  
DE MÉDICAMENTS SONT AUSSI DISPONIBLES  
AVEC LE DOSAGE PRÉ-IMPRIMÉ.

Dimension: 3/8" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**DECADRON**

650

**SERVICE  
INHALOTHÉRAPIE**

858

**S.V.P. NE PAS JETER**  
PROPRIÉTÉ DE L'HÔPITAL  
RETOURNER AU SERVICE  
D'INHALOTHÉRAPIE

**1180sp** (1" x 3") – orange fluorescent  
1000 par rouleau

**S.V.P. NE PAS JETER**  
PROPRIÉTÉ DE L'HÔPITAL.  
RETOURNER AU SERVICE  
D'INHALOTHÉRAPIE

**1180** (1" x 3") – rouge fluorescent  
500 par rouleau

**Nom:** \_\_\_\_\_

**Chambre:** \_\_\_\_\_

**Rx:** \_\_\_\_\_

**Dispositif d'aérosol thérapie  
et médicament à retourner  
au service d'inhalothérapie.**

**685** (3" x 2") – 1000 par rouleau

**Lunette à Haut débit**

Ajustement possible : 6-15 litres par minute  
Mise en garde : barboteur **EN TOUT TEMPS**  
Aviser l'inhalo si lunette  $\geq$  13 litres par minute

**Lunette à Haut débit**

Ajustement possible : 6-15 litres par minute  
Mise en garde : barboteur **EN TOUT TEMPS**  
Aviser l'inhalo si lunette  $\geq$  13 litres par minute

**2795** (1" x 7 1/4")  
1000 par rouleau

Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau




300



81



1173



2175



1873

Dimension: 3/8" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau



135



582



1186




131

SYSTÈME SIMDUT Diamètre: 1" 1000 étiquettes par rouleau



785

Matières dangereusement réactives



786

Gaz comprimés



787

Matières corrosives



788

Matières infectieuses



789

Matières toxiques graves



790

Matières carburantes



791

Matières inflammables et combustibles



792

Matières autres effets toxiques

<b>NOM DU PRODUIT:</b>				
 Gaz comprimés <input type="checkbox"/>	 Matières ayant d'autres effets toxiques <input type="checkbox"/>			
 Matières inflammables et combustibles <input type="checkbox"/>	 Matières infectieuses <input type="checkbox"/>			
 Matières comburantes <input type="checkbox"/>	 Matières corrosives <input type="checkbox"/>			
 Matières ayant des effets toxiques immédiats et graves <input type="checkbox"/>	 Matières dangereusement réactives <input type="checkbox"/>			
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
<b>RÉF:</b>				

1351 (4 1/2" X 4 1/2") (Dimensions réduites)  
1000 par rouleau

<b>NOM DU PRODUIT:</b>		<b>RÉF.</b>
 Matières ayant d'autres effets toxiques <input type="checkbox"/>		
 Matières inflammables et combustibles <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	
 Matières corrosives <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	
 Matières ayant des effets toxiques immédiats et graves <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	

1351A (3" X 3") – 500 par rouleau

<b>Formaline 10% tamponnée</b>	
	
<b>PRÉCAUTIONS</b>	
Ne pas inhaler les gaz, fumées, vapeurs ou aérosols. En cas de malaise, consulter un médecin et si possible lui montrer l'étiquette. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.	
<b>VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE POUR PRODUITS</b>	

7039 (3 1/4" X 1 7/16") – 500 par rouleau

**POISON  
NE PAS BOIRE**

235 (1" x 2 1/2") – rouge fluorescent  
500 par rouleau

**GLUTARALDÉHYDE**

SIMDUT (voir fiche signalétique)

1532 (1" X 2") – 500 par rouleau

**CERTIFICATION**

PAR: \_\_\_\_\_

DATE: \_\_\_\_\_

7210A (3/4" X 1 1/2")  
1 feuille de 12 étiquettes

**ENTRETIEN PRÉVENTIF**

PAR: \_\_\_\_\_

DATE: \_\_\_\_\_

2808 (3/4" X 1 1/2")  
1 feuille de 12 étiquettes

Formaline 10% tamponnée



**PRÉCAUTIONS**

7038 (2" X 3/4")  
500 par rouleau

**SCELLÉ POUR  
VOTRE PROTECTION**

577 (2 1/2" x 1/2") – 1000 par rouleau

**PRODUCT IDENTIFIER • IDENTIFICATEUR DU PRODUIT**

---

**WHMIS HAZARD SYMBOL  
SYMBOLE DE DANGER SIMDUT**

**PERSONEL PROTECTION EQUIPMENT \*  
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE**

**PRECAUTIONARY MEASURES \*  
PRÉCAUTIONS À PRENDRE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FIRST AID \*  
PREMIERS SOINS**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**SEE SAFETY DATA SHEET •  
VOIR FICHE SIGNALÉTIQUE**

**3316** (3 1/2" X 4 1/2") – 1000 par rouleau

**ARRÊT  
D'URGENCE**

**1220** (2 1/2" x 2 1/2")  
Vendu à l'unité



**3127** (Diamètre: 1")  
1000 par rouleau

**Produits chimiques  
voir fiche  
signalétique**

**2710** (2" X 1")  
Paquet de 100 feuilles  
40 étiquettes par feuille  
(total de 4000 étiquettes)


**DANGEROUS GOODS  
CARBON DIOXIDE, SOLID  
9, UN1845, 111, 904  
Wt. .... Kgs.**

**5163** (2 3/4" X 1") – 1000 par rouleau



**DÉCHETS  
CONTAMINÉS**

**52** (2 1/4" X 4 3/4") (Dimensions réduites)  
500 par rouleau

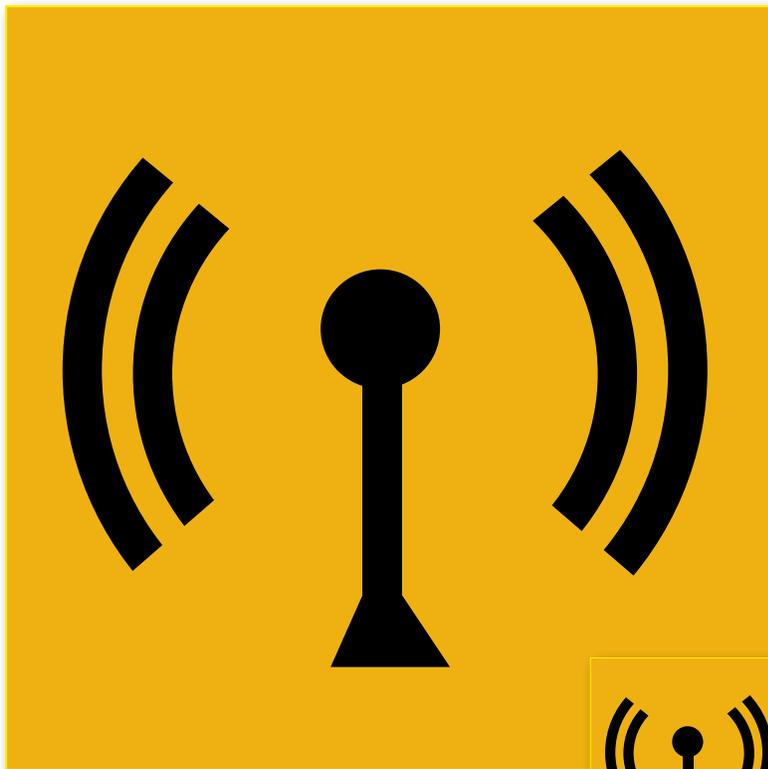

2571 (4" x 4") – Vendu à l'unité  
Résistant au nettoyage



2570 (1" x 1")  
Vendu à l'unité



7542R (Diamètre: 1") – Vinyle  
1000 par rouleau



3126 (Diamètre: 1")  
1000 par rouleau



**RISQUE DE BRÛLURE**  
Offert en plusieurs types de formats,  
d'adhésifs et de matériaux

***DÉCHETS  
DANGEREUX***

***HAZARDOUS  
WASTE***

COMPOSITION: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5208B (5" x 8") (Dimensions réduites)  
250 par rouleau



7803 (4" X 4") (Dimensions réduites)  
Vynil à l'unité



**7803A** (4" x 4")  
(Dimensions réduites)



**7803E** (4" x 4")  
(Dimensions réduites)



**7803G** (4" x 4")  
(Dimensions réduites)



**7803F** (4" x 4")  
(Dimensions réduites)



**3005** (5" x 5") – Vendu à l'unité  
Ce produit est aussi offert en format 1 1/4" x 1 1/4"  
sous le code de produit **3006**



**2570** (1 1/4" x 1 1/4")  
25 étiquettes par feuille



**165 GRANIT** (7/16" x 5") – Transparent – 1000 par rouleau

Dimension : 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**OUVERT LE**

---

253 – jaune fluorescent

**MODIFIÉ**

2660 – vert fluorescent

**ATTENTION  
PRÉCAUTIONS SPÉCIALES**

1917 – rouge fluorescent

**Tubulure installée**  
date      heure      init.

808

**BICARBONATE DE SODIUM**  
\_\_\_\_\_ mg / mL

461

**HYPEROSMOLAIRE**

835 – orange fluorescent

**GRAVOL**  
\_\_\_\_\_ mg / ml

720

**GRAVOL**  
\_\_\_\_\_ mg \_\_\_\_\_ init.

720A

**AJOUT**

2724

 Date d'ouverture: \_\_\_\_\_  
Date d'expiration: \_\_\_\_\_  
Initiales: \_\_\_\_\_

1848

**BILAN COMPARATIF  
DES MÉDICAMENTS**  
À l'admission :  FAIT

2173

**ARTÉRIEL**

1582

**«DIABÉTIQUE»**

1118 – rouge fluorescent

**CHIRURGIE**

967

**Insuline**

2557

**DISCARD**

---

1776

**DANGER D'INFECTION**

220

**FLUSH**

1724

**Dispositif installé**  
date      heure      init.

527

**Diabétique**

592

**PANDÉMIE**

7201

**RÉCHAUFFÉ**

1982

**Expiration le:**  
\_\_\_\_\_

7242

**I.V.STAT**

2580

EXP. Date  
AAAA/MM

5427

**PRE-OP**

2078

**SUCROSE**

1954

Dimension: 1/2" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**SOLUTÉ DE BASE**

1159

**Sac installé**  
date    heure    init.

809

**MESSAGE  
AU MÉDECIN**

824

**VASECTOMIE**

903

**NaCl 0.9%**

Date: \_\_\_\_\_ Hre \_\_\_\_\_

1158A

**ENDO**

1800

**NaCl 9%**

\_\_\_\_\_ mg / ml

669

**NaCl 0.9%**

Date: \_\_\_\_\_ Hre \_\_\_\_\_

2755

**MÉDICAMENT  
DU BÉNÉFICIAIRE**

580 – rose fluorescent

**FLUSH**

1724B

**TODAY**

1570

**PATIENT  
COUMADIN**

2738

**NORMAL SALIN**

1076B

**PRODUIT BIOLOGIQUE**

2798

**THIS P.M.**

1572

**DATE 1<sup>er</sup> PRÉLÈVEMENT**-----  
**PÉRIMÉ APRÈS 3 MOIS**

1753B

**PLASTIE**

2574

**Kénalog**

8014

**CONFIDENTIAL  
CONFIDENTIEL**

2700

**INJECTION INTRATHÉCALE  
SEULEMENT**

2593

Date d'expiration : \_\_\_\_\_  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

441

**BCG**

2053

**THIS A.M.**

1571

**NE PAS FAIRE  
DE VIDE D'AIR**

2655 – orange fluorescent

**FIXATEUR  
Z5**

1143 – rose fluorescent

**SALIN**

1163

**NORMAL SALIN**

1076

**VIGILANCE**

639

**SERVIR POUR  
HEURES**

425 – jaune fluorescent

Fait le: \_\_\_\_\_

1985

**EXPIRE LE :**

2179 – orange fluorescent

Expiration le:

7242A

**Jeté le**

2518 – jaune fluorescent

**AVIS**

IL EXISTE UN AUTRE PATIENT PORTANT  
UN NOM IDENTIQUE OU RESSEMBLANT  
VÉRIFIEZ

2056 – jaune fluorescent

**INSULINE**

\_\_\_\_\_ unités/ml

718

**NACL 0,9%**

date \_\_\_\_\_hre

1158

**CONSERVER AU FRIGO  
JUSQU'À UTILISATION**

797



OUVERT LE: \_\_\_\_\_

JETER LE: \_\_\_\_\_

7330

**PEUT CONTENIR  
DU LATEX**

3209 – vert fluorescent

**Heparin Flush**

3230

**RECIPIENTS**

908

**TAKE WITH FOOD**

2637



NE PAS PRENDRE AVEC  
JUS D'ORANGE

3308



NE PAS PRENDRE AVEC  
CALCIUM, ENSURE OU  
PRODUITS LAITIERS

3307

**DUBOSQ**

1542 – vert fluorescent

**NE PAS RANGER  
DANS LA CASSETTE**

2612 – orange fluorescent

**NE PAS RANGER  
DANS LA CASSETTE**

2672 – vert fluorescent

**NE PAS RANGER  
DANS LA CASSETTE**

2613 – rose fluorescent

**NE PAS RANGER  
DANS LA CASSETTE**

2671 – jaune fluorescent

Dimension : 3/8" x 1 1/2" 500 étiquettes par rouleau

**MATIN**

7075

Dégelé le : \_\_\_\_\_

2758

**ATTENTION  
DOUBLE VÉRIFICATION**

2172

Temp. pièce depuis le  
\_\_\_\_\_ exp 90 jrs + tard

2047

**DOSE(S) MANQUANTE(S)**

2702

**FAIRE REPRESCRIRE**

705

**COUMADIN**

100

**CONTAMINÉ**

545

Ouvert le :  
\_\_\_\_\_ exp.28 jrs + tard

2048G

**ATTENTION**

291

**GARDER AU RÉFRIGÉRATEUR  
KEEP IN REFRIGERATOR**

109

**voir FADM**

2532

**MIDI**

7076

Sorti le : \_\_\_\_\_

2757

**PRÉSERVATIF  
RETIRÉ**

2635

**STAT**

304NB

**INTRA-MUSCULAIRE**

1112

**FEMME  
ENCEINTE**

405 – rouge fluorescent

**ÉVITER  
INFILTRATION**

412

**CONTAMINÉ**

545A – rouge fluorescent

**GARDER AU  
RÉFRIGÉRATEUR**

110

**BIEN  
AGITER**

191

**LATEX**

1219

**SOUPER**

7077

**AJOUTER AU SOLUTÉ**

314

Temp. pièce depuis le  
\_\_\_\_\_ exp 30 jrs + tard

2048

**PRÉCAUTION  
SPÉCIALE**

7475

**HIBITANE**

688

Expire dans 6 mois

689

**STAT**

304 – rouge fluorescent

**COUCHER**

7078

**AUTOMÉDICATION**

350

**1 heure avant  
les repas**

730

**CONSERVER LE RESTE  
DE SOLUTION**

303

# CHARIOT D'INITIATION

2633 (1 1/2" x 16") (Dimensions réduites) – Vendu à l'unité

Dimension: 1" x 3"

**NE PAS RÉFRIGÉRER**

487 – rose fluorescent – 500 par rouleau

**RÉFRIGÉRÉ**

1327 – 500 par rouleau

\_\_\_\_\_ mg/ml  
 Patient : \_\_\_\_\_  
 Dose : \_\_\_\_\_ mg = \_\_\_\_\_ ml  
 Date de prep : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ INF : \_\_\_\_/\_\_\_\_

7293 – 500 par rouleau

**ALCOOL**  
**USAGE EXTERNE**



826 – 500 par rouleau

**ATTENTION  
 DRAIN**

3512 – 500 par rouleau

**STAT**

2650 – vert fluorescent – 1000 par rouleau

**VOIE CENTRALE  
 SEULEMENT**

7213 – 1000 par rouleau

**VÉRIFIER L'IDENTITÉ DE  
 L'USAGER AVANT DE  
 REMETTRE LES MÉDICAMENTS**

7272 – orange fluorescent – 500 par rouleau

**MANNITOL**

Utilisation d'un filtre 0,2 micron requise  
 Disponible au magasin  
 # 24480928

2040 – jaune fluorescent – 250 par rouleau

**ATTENTION  
 PRÉCAUTIONS SPÉCIALES**

321 – rouge fluorescent – 500 par rouleau

Dimension: 1" x 3"

**FENTANYL** \_\_\_\_\_ mcg/ml

Patient : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mcg = \_\_\_\_\_ ml

Date de prep : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ INF : \_\_\_\_/\_\_\_\_

7286 – 500 par rouleau

**ADRÉNALINE** \_\_\_\_\_ mg/ml

Patient : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg = \_\_\_\_\_ ml

Date de prep : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ INF : \_\_\_\_/\_\_\_\_

7287 – 500 par rouleau

**CHLORURE DE CALCIUM** \_\_\_\_\_ mg/ml

Patient : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg = \_\_\_\_\_ ml

Date de prep : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ INF : \_\_\_\_/\_\_\_\_

7288 – 500 par rouleau

**ATROPINE** \_\_\_\_\_ mg/ml

Patient : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg = \_\_\_\_\_ ml

Date de prep : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ INF : \_\_\_\_/\_\_\_\_

7289 – 500 par rouleau

**ROCURONIUM** \_\_\_\_\_ mg/ml

Patient : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg = \_\_\_\_\_ ml

Date de prep : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ INF : \_\_\_\_/\_\_\_\_

7290 – rouge fluorescent – 500 par rouleau

**MIDAZOLAM (VERSED)** \_\_\_\_\_ mg/ml

Patient : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg = \_\_\_\_\_ ml

Date de prep : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ INF : \_\_\_\_/\_\_\_\_

7291 – 500 par rouleau

**MORPHINE** \_\_\_\_\_ mg/ml

Patient : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg = \_\_\_\_\_ ml

Date de prep : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ INF : \_\_\_\_/\_\_\_\_

7292 – 500 par rouleau

\_\_\_\_\_ mg/ml

Patient : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ mg = \_\_\_\_\_ ml

Date de prep : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ INF : \_\_\_\_/\_\_\_\_

7293 – 500 par rouleau

**Oxytocin****20 UI/1000 ml** \_\_\_\_\_**Prep date:** \_\_\_\_\_**Prepared by:** \_\_\_\_\_

7203D – 500 par rouleau

**Neosynephrine Drip**

\_\_\_\_\_ mg/\_\_\_\_\_ ml

**Prep date:** \_\_\_\_\_**Prepared by:** \_\_\_\_\_

7203C – 500 par rouleau

**ADMINISTRATION : GUIDE D'INTRA VEINOTHÉRAPIE**

- ✓ Ajuster la vitesse de perfusion selon le type d'IgIV
- ✓ Utiliser une tubulaire ventilée avec filtre Baxter 1W5000s
- ✓ IgIV compatible avec Dextrose 5% seulement

2692 – vert fluorescent – 1000 par rouleau

**PATIENT**

- NON ANTICOAGULÉ / NOT ANTICOAGULATED
- ANTICOAGULÉ AVEC: / ANTICOAGULATED WITH:
- Héparine     Énoxaparine (Lovenox)     Daltéparine (Fragmin)
- Autre / Other \_\_\_\_\_ À / at: \_\_\_\_\_ hr

7174 – vert fluorescent – 1000 par rouleau

Dimension: 1" x 3"

**\*\*GARDER RÉFRIGÉRÉ\*\***  
 UTILISER UNE GLACIÈRE + ICEPACK  
 POUR RETOURNER À LA PHARMACIE  
 SI NON UTILISÉ

2928 – vert fluorescent – 500 par rouleau

**À LA CHARGE DU  
 PERSONNEL INFIRMIER**  
**À PARTIR DU \_\_\_\_\_**

5567A – 500 par rouleau

**ADMINISTRER  
 PAR VOIE ORALE  
 SEULEMENT**

2023 – 250 par rouleau

**C-DIFFICILE**

7241 – 500 par rouleau

**CHANGER AUX 24 HEURES**

2524 – 500 par rouleau

**À changer le:  
 Initiales:**

553 – 500 par rouleau

**HÉPARINE IV**

1136 – 1000 par rouleau

**Unité de gériatrie  
 AUTOMÉDICATION**

2811 – 500 par rouleau

ATTENTION

ADDITION

Nom \_\_\_\_\_

Chambre \_\_\_\_\_


Additif(s) ajouté(s) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_ Par: \_\_\_\_\_

A-M-J



387 (1 1/2" diamètre)  
 500 par rouleau

7006 (4" x 2") – 1000 par rouleau

SYSTÈME D'IDENTIFICATION POUR LES CHANGEMENTS DE TUBULURE Dimension: 1" x 3"

**CHANGÉ LUNDI**      **CHANGÉ LUNDI**  
 DATE \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_  
 HEURE \_\_\_\_\_ HEURE \_\_\_\_\_

30 – orange fluorescent – 500 par rouleau  
 30/250 – 250 par rouleau

**CHANGEZ**      **CHANGEZ**  
 JOUR \_\_\_\_\_ JOUR \_\_\_\_\_  
 DATE \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_  
 HEURE \_\_\_\_\_ HEURE \_\_\_\_\_

29 – 500 par rouleau

Dimensions réduites

**CHANGÉ DIMANCHE**      **CHANGÉ DIMANCHE**  
 DATE \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_  
 HEURE \_\_\_\_\_ HEURE \_\_\_\_\_

31 – rose fluorescent – 500 par rouleau  
 31/250 – 250 par rouleau

**CHANGÉ MARDI**      **CHANGÉ MARDI**  
 DATE \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_  
 HEURE \_\_\_\_\_ HEURE \_\_\_\_\_

32 – vert fluorescent – 500 par rouleau  
 32/250 – 250 par rouleau

**CHANGÉ MERCREDI**      **CHANGÉ MERCREDI**  
 DATE \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_  
 HEURE \_\_\_\_\_ HEURE \_\_\_\_\_

33 – jaune fluorescent – 500 par rouleau  
 33/250 – 250 par rouleau

**CHANGÉ JEUDI**      **CHANGÉ JEUDI**  
 DATE \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_  
 HEURE \_\_\_\_\_ HEURE \_\_\_\_\_

34 – 500 par rouleau  
 34/250 – 250 par rouleau

**CHANGÉ VENDREDI**      **CHANGÉ VENDREDI**  
 DATE \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_  
 HEURE \_\_\_\_\_ HEURE \_\_\_\_\_

35 – 500 par rouleau  
 35/250 – 250 par rouleau

**CHANGÉ SAMEDI**      **CHANGÉ SAMEDI**  
 DATE \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_  
 HEURE \_\_\_\_\_ HEURE \_\_\_\_\_

36 – rouge fluorescent – 500 par rouleau  
 36/250 – 250 par rouleau

**STAT**

1700 (1" x 4") – rouge fluorescent  
 1000 par rouleau

**ROUTINE**

1702 (1" x 4") – vert fluorescent  
 100 par rouleau

**USAGE INTRATHECAL  
 SEULEMENT  
 INTRATHECAL USE ONLY**

1141 (3/4" x 2") – vert fluorescent  
 1000 par rouleau

**POUR PERFUSION  
 CONTINUE SEULEMENT**

1826 (3/4" x 2") – 1000 par rouleau

**VÉRIFICATION FAITE**  
 PAR: \_\_\_\_\_  
 DATE: \_\_\_\_\_

667 (2" x 3/4") – 500 par rouleau

MED: \_\_\_\_\_  
 DOSE: \_\_\_\_\_ DATE: \_\_\_\_\_  
 PATIENT: \_\_\_\_\_ INIT: \_\_\_\_\_

2695 (7/8" x 2 3/4") – 1000 par rouleau

<b>ADDITIVE SOLUTION</b>	NAME NOM _____	ROOM CHAMBRE _____
	_____	
<b>ADDITIVE</b>	STABLE UNTIL JUSQU'À _____	<input type="checkbox"/> A.M. <input type="checkbox"/> P.M. DATE _____
		BY PAR _____

**423** (1 1/8" x 4 7/8") 250 par rouleau  
**423A** (1 1/8" x 4 7/8") 500 par rouleau

**423B** (1 1/8" x 4 7/8") 1000 par rouleau  
**423C** (4" x 1 1/4") 1000 par rouleau

**AUSSITÔT QUE POSSIBLE**

**588** (1/2" X 2 1/2") – 1000 par rouleau

**Bilan comparatif des médicaments  
 Médication à domicile**

Vérifié par: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_ #Dossier: \_\_\_\_\_

**7309** (7/8" x 2 1/2") – vert fluorescent  
 500 par rouleau

Nom: \_\_\_\_\_ Chambre: \_\_\_\_\_  
 Solution: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_ Inhalo: \_\_\_\_\_

**1372** (4 7/8" x 1 1/8") – 500 par rouleau

Date: .....  
 Méd.: .....  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**1056** (5" x 1 15/16") – 500 par rouleau

**Types d'isolement**

Précautions standard  Isolement strict   
 Isolement respiratoire  Isolement protecteur   
 Isolement entérique  Précautions A (MRSA)   
 Isolement contact/plaie  Précautions B (VRE)

**1080** (4" x 1 15/16") – 1000 par paquet



**472** (1" diamètre)  
 vert fluorescent  
 500 par rouleau

Nom : _____	Chambre N°
Médecin : _____	
Commentaires : _____	
322911H	TRELCO -- N° 1133

1133 (5 7/8" x 15/16") – 50 par paquet

NOM NAME  CHAMBRE # ROOM #	# de chambre	7308 (1" x 1") 200 par rouleau
	DATE D'EXPIRATION	

1539 (1 3/8" x 5 1/8") – 500 par rouleau (amovible)

284 (5/8" x 1 3/4")  
1000 par rouleau

Chambre Room	_____
Nom Name	_____

216 (2" x 1 1/2")  
1000 par rouleau

Nom:.....
Spécimen:.....
Ch.: _____ Date:.....

912 (2 1/2" x 1") – 500 par rouleau

<b>INSTALLÉ</b>  Date: _____ A-M-J Heure: _____ Par: _____	
---------------------------------------------------------------------------	--

7007 (2 3/4" x 1 7/16") – 1000 par rouleau

<b>INSTALLÉ</b>  Date: _____ A-M-J Heure: _____ Par: _____	<b>Débit:</b>  _____ ml/h
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

7008 (2 3/4" x 1 7/16") – 1000 par rouleau

Nom : _____ Chambre : _____ Méd.+ Dose : _____ _____ en _____ min. Date : _____ H : _____ Par : _____ A-M-J
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7009 (2 3/4" x 1 7/16") – 1000 par rouleau

<b>SITE I.V.</b> AIG.# _____ LONG _____ PO. DATE INSTALLATION _____ CHANGEMENT DÛ _____ INITIALES _____
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

218 (2 1/4" x 1") – 500 par rouleau

DILUTION:
DATE: _____ HEURE: _____
INITIALES:

164 (5/8" x 1 3/4")  
1000 par rouleau

Nom: \_\_\_\_\_ Chambre: \_\_\_\_\_  
 Solution: \_\_\_\_\_ Débit: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_ Infirmière: \_\_\_\_\_

1078 (4 7/8" x 1 1/8") – 500 par rouleau

Nom : \_\_\_\_\_  
 Médicament: \_\_\_\_\_  
 Ch: \_\_\_\_\_

914 (2" x 1") – orange fluorescent  
 1000 par rouleau

**MEDICATION ADDED**

PATIENT \_\_\_\_\_ RM. \_\_\_\_\_  
 DRUG \_\_\_\_\_  
 AMOUNT \_\_\_\_\_  
 ADDED BY \_\_\_\_\_ BASE SOL'N \_\_\_\_\_  
 DATE \_\_\_\_\_ TIME \_\_\_\_\_  
 START TIME \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_ FLOW RATE \_\_\_\_\_  
 EXP. DATE \_\_\_\_\_  
 THIS LABEL MUST BE AFFIXED TO ALL INFUSION  
 FLUIDS CONTAINING ADDITIONAL MEDICATION.

7106 (1 3/4" x 2 1/2")  
 1000 par rouleau

Dispositif i/v.	Dispositif i/v.
Date:	Date:
Heure:	Heure:
Par:	Par:

361 (2 3/4" x 1") – 500 par rouleau

NOM \_\_\_\_\_  
 NO CHAMBRE \_\_\_\_\_  
 MÉDICAMENT AJOUTÉ \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 DATE \_\_\_\_\_  
 HEURE \_\_\_\_\_

17 (1 3/4" x 3") – 500 par rouleau

**ADDITIF**

NOM: \_\_\_\_\_  
 N° DOSSIER \_\_\_\_\_  
 MÉDICAMENT AJOUTÉ \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 DATE ET HEURE: \_\_\_\_\_  
 SIGNATURE: \_\_\_\_\_

5342 (2 3/8" x 3") – vert fluorescent  
 1000 par rouleau

NOM	CH
MÉDICAMENT	
HEURE	DATE
VITESSE	
DÉBIT SOL. PRIMAIRE	
INITIALES INF.	

782 (3" x 1 1/2") – 1000 par rouleau

Nom: \_\_\_\_\_ #:  
 Médic. \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_ Hre: \_\_\_\_\_ Init: \_\_\_\_\_

1008A (2" x 1") – 500 par rouleau

**servi / dispensed**

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

1890 (1 1/4" x 5/8")  
 1000 par rouleau

ID: \_\_\_\_\_  
 T°: \_\_\_\_\_  
 DATE: \_\_\_\_\_  
 INITIALES: \_\_\_\_\_

1994 (1 1/2" x 3/4")  
 1000 par rouleau

**DATE:** \_\_\_\_\_  
**INIT:** \_\_\_\_\_

389 (3/4" x 1 1/2")  
 500 par rouleau

**Date d'ouv.** \_\_\_\_\_  
**Hre.** \_\_\_\_\_  
**Init.** \_\_\_\_\_

561 (1 3/8" x 3/4")  
 250 par rouleau

NOM \_\_\_\_\_  
 Prénom \_\_\_\_\_  
 No dossier \_\_\_\_\_  
 Date \_\_\_\_\_ Heure \_\_\_\_\_  
 Initiales \_\_\_\_\_

Initiales \_\_\_\_\_

**1396** (1 7/8" x 7/8")  
 500 par rouleau

**1397** (1 7/8" x 7/8")  
 500 par rouleau  
 rouge fluorescent

NOM \_\_\_\_\_  
 Prénom \_\_\_\_\_  
 No dossier \_\_\_\_\_  
 Date \_\_\_\_\_ Heure \_\_\_\_\_  
 Initiales \_\_\_\_\_ Tube \_\_\_\_\_

**1547** (1 7/8" x 7/8")  
 500 par rouleau

NOM \_\_\_\_\_  
 Prénom \_\_\_\_\_  
 No dossier \_\_\_\_\_  
 Date \_\_\_\_\_ Heure \_\_\_\_\_  
 Initiales \_\_\_\_\_ Lieu \_\_\_\_\_

**1547L** (1 7/8" x 7/8")  
 500 par rouleau

**OUVERT LE**  
 \_\_\_\_\_

**7331** (1" x 5/8")  
 jaune fluorescent  
 1000 par rouleau


**CESSÉ**  
**CESSÉ**

**1006** (5/16" x 1")  
 500 par rouleau


 DENTIER	 LUNETTES	 APPAREIL AUDITIF	 PROTHÈSE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**1755** (3" X 5") (Dimensions réduites)  
 500 par rouleau


Dimension : 1" x 8" 200 par rouleau

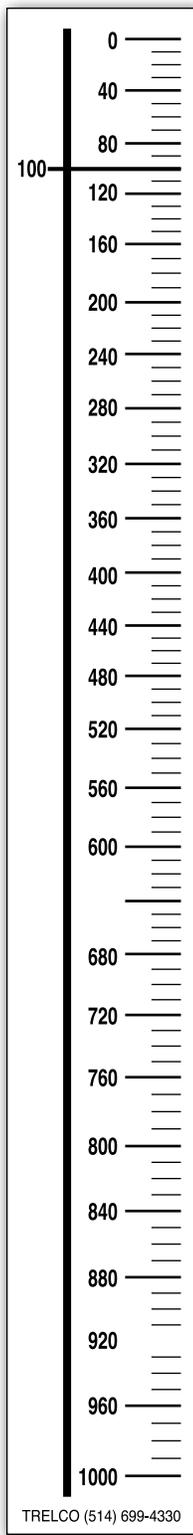

**249**

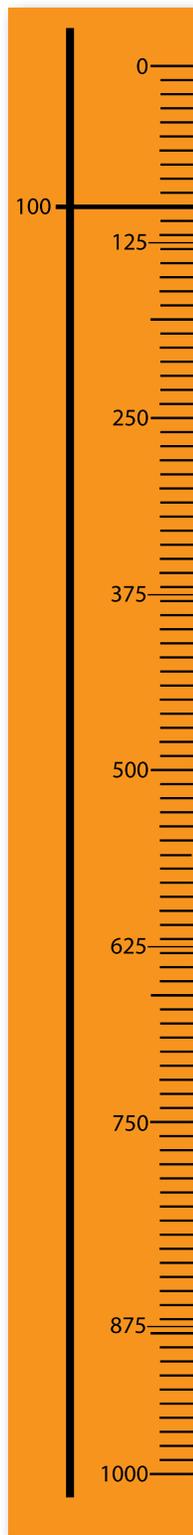


**251** (1"x8")  
 orange fluorescent

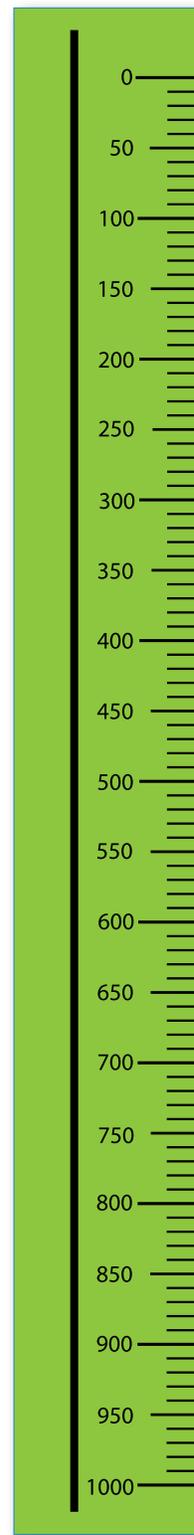


**250** (1"x8")  
 vert fluorescent


Dimension : 1" x 8" 200 par rouleau

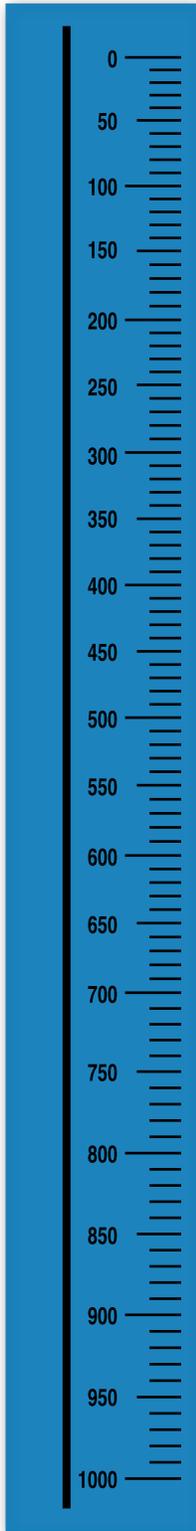


172

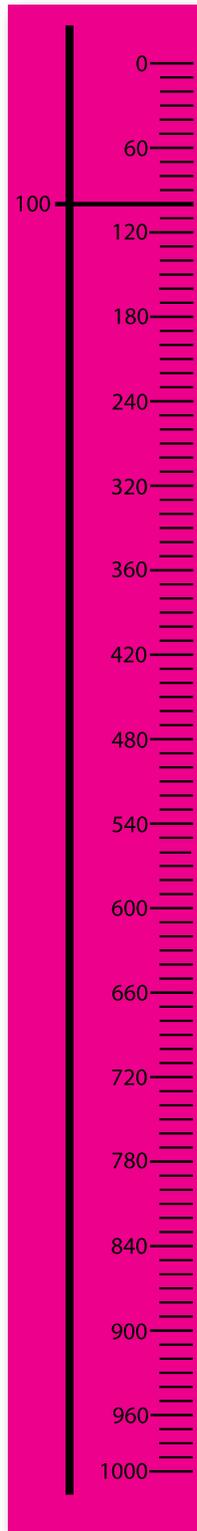


173  
rose fluorescent

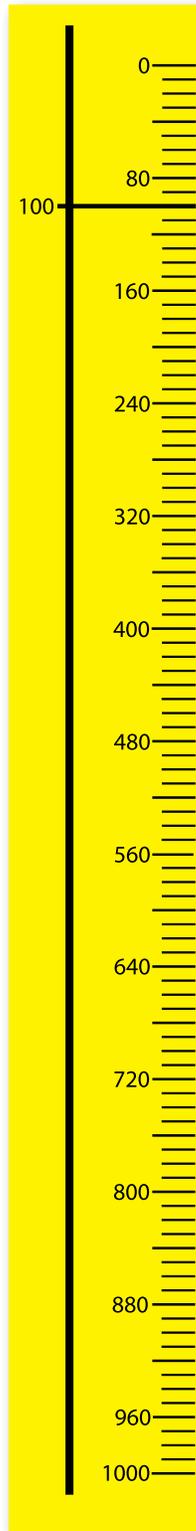

174

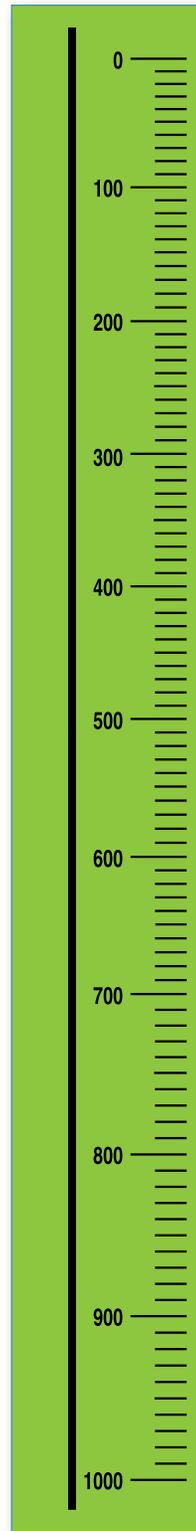

175  
vert fluorescent

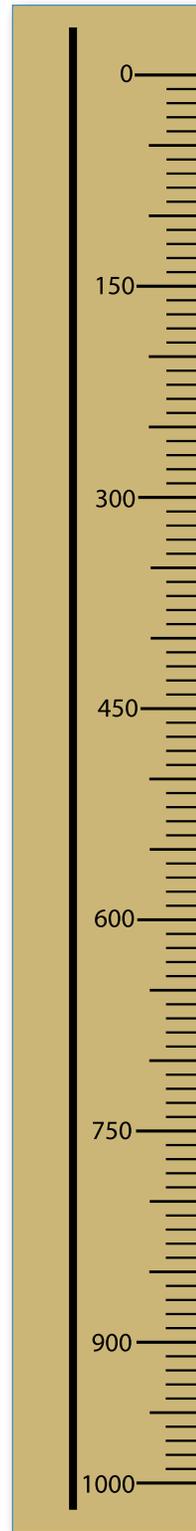

176

Pour commander  
**Étiquettes Trelco Inc.**  
 (450) 699-4330  
**1000 mL Multi-D**  
 1026  
 Commencé à: \_\_\_\_\_ h.

40 mL	60 mL	100 mL	125 mL
0	0	0	0
40			
80			
120			
160			
200			
240			
280			
320			
360			
400			
440			
480			
520			
560			
600			
640			
680			
720			
760			
800			
840			
880			
920			
960			
1000			

**1026**  
200 par rouleau

Pour commander  
**Étiquettes Trelco Inc.**  
 (450) 699-4330  
**1000 mL Multi-D**  
 162

120 mL	80 mL	50 mL	10 mL
0	0	0	
50			
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
450			
500			
550			
600			
650			
700			
750			
800			
850			
900			
950			
1000			

Nom: \_\_\_\_\_  
 Solution: \_\_\_\_\_  
 Médicament ajouté: \_\_\_\_\_  
 Sac no: \_\_\_\_\_  
 Chambre: \_\_\_\_\_  
 Débit: \_\_\_\_\_  
 Stable jusqu'à: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_  
 Par: \_\_\_\_\_

**162R**  
200 par rouleau

10 ml	50 ml	75 ml	125 ml
0	00		
50			
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
450			
500			
550			
600			
650			
700			
750			
800			
850			
900			
950			
1000			

Nom: \_\_\_\_\_  
 Solution: \_\_\_\_\_  
 Médicament ajouté: \_\_\_\_\_  
 Sac no: \_\_\_\_\_  
 Chambre: \_\_\_\_\_  
 Débit: \_\_\_\_\_  
 Stable jusqu'à: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_  
 Par: \_\_\_\_\_

TRELCO (450) 699-4330  
548

**548**  
200 par rouleau

CM 1 2 3 4 5 6

SPECIMEN \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_

**7253** (3" x 1/2") – 1000 par rouleau

**500 mL Multi-D**

Commencé à: \_\_\_\_\_ h.

10 mL	50 mL	75 mL	125 mL
0	0		
50			
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
450			
500			

ÉTIQUETTES TRELCO  
129  
(450) 699-4330

Nom: \_\_\_\_\_  
Solution: \_\_\_\_\_  
Médicament ajouté \_\_\_\_\_

Chambre: \_\_\_\_\_  
Sac no: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

Par: \_\_\_\_\_  
Débit: \_\_\_\_\_  
Stable jusqu'à: \_\_\_\_\_

**129**  
(1 7/8" x 5 7/16")  
200 par rouleau

10 ml	50 ml	75 ml	125 ml
0			
50			
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			

ÉTIQUETTES TRELCO  
547  
(450) 699-4330

Nom: \_\_\_\_\_  
Solution: \_\_\_\_\_  
Médicament ajouté \_\_\_\_\_

Débit: \_\_\_\_\_

**547**  
(1 7/8" x 6")  
200 par rouleau

**500 mL Multi-D**

Commencé à: \_\_\_\_\_ h.

40 mL	60 mL
0	0
40	60
80	120
120	180
160	240
200	300
240	360
280	420
320	480
360	500
400	
440	
480	
500	

ÉTIQUETTES TRELCO  
1027  
(450) 699-4330

**1027**  
(1 7/8" x 6")  
200 par rouleau

**STATUT IMMUNITAIRE**

VACCINS	DATE
1	
2	
3	
4	
5	

COLLER SUR LA CHEMISE DU DOSSIER

**7280** (4 3/4" X 2")  
500 par rouleau

**Coller l'étiquette du patient sur le minisac au moment de l'installation**

**1089** (3/4" x 4") – orange fluorescent  
1000 par rouleau





**EFFETS PERSONNELS SOUS CLÉ  
NE PAS OUBLIER DE LES REMETTRE  
AU DÉPART DU PATIENT**

ADMIS À L'URGENCE

DATE \_\_\_\_\_ HEURE \_\_\_\_\_

2673 (4 3/4" x 3 1/2") (Dimensions réduites)  
jaune fluorescent – 200 par paquet

**APPARTIENT À L'USAGER**

**NOM:** \_\_\_\_\_

**DOSSIER:** \_\_\_\_\_

**REMETTRE LE CONTENU DE CE SAC  
À L'USAGER À SON DÉPART**

1767 (4" X 6") – 500 par paquet



Gouvernement du Québec  
Ministère des Affaires sociales

Numéro de la Chambre

Nombre de lits dans cette chambre

Taux maximum par personne

La journée du congé, la chambre doit être libérée avant 11H00.  
L'administration.  
On the day of your medical discharge, the check out time is 11:00 A.M.  
The Administration.

TRELCO 784  
(450) 699-4330

784 (3 1/2" X 4 1/2") (Dimensions réduites) – 100 par paquet



**647** (3/4" X 9/16")  
jaune fluorescent  
250 par rouleau



**648** (3/4" X 9/16")  
250 par rouleau



**649** (3/4" X 9/16")  
250 par rouleau

**Nom:** \_\_\_\_\_

**Date:** \_\_\_\_\_ **Sac #:** \_\_\_\_\_

**Chambre:** \_\_\_\_\_ **Débit:** \_\_\_\_\_

**ADDITION**

**Médicament** \_\_\_\_\_ **Heure:** \_\_\_\_\_

**Par:** \_\_\_\_\_

177 – (3" x 3 3/8") – 1000 par rouleau



**1921** (3/4" X 1")  
500 par rouleau



**7057J** (7/8" X 7/8")  
Chaise roulante  
1000 par rouleau



**7057R** (7/8" X 7/8")  
Civière  
1000 par rouleau



**7057V** (7/8" X 7/8")  
Mobile  
1000 par rouleau

**EFFETS PERSONNELS SOUS CLÉ  
NE PAS OUBLIER DE LES REMETTRE  
AU DÉPART DU PATIENT**

ADMIS À L'URGENCE

DATE \_\_\_\_\_ HEURE \_\_\_\_\_

2673 (4 3/4" x 3 1/2") – jaune fluorescent – 200 par paquet

**ATTENTION CAISSON INCOMPLET**

Nom du caisson \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_


Instrument manquant \_\_\_\_\_

Initiales \_\_\_\_\_

2651 (4" x 3") – 500 par rouleau



7315 (1" diamètre)  
1008 étiquettes par paquet




7316 (1" diamètre)  
1008 étiquettes par paquet

**POUR RESTER INFORMÉS, VISITEZ  
NOTRE SITE WEB TRELCO.CA**



TOUS NOS PRODUITS Y FIGURENT, ET DE NOUVEAUX ITEMS  
S'AJOUTENT CHAQUE JOUR. VENEZ NOUS VOIR SOUVENT !

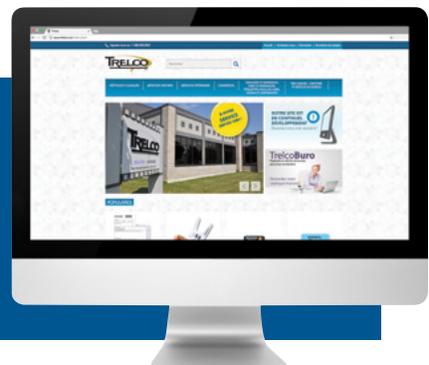



**7803B** (4" x 4")  
(Dimensions réduites)



**7803C** (4" x 4")  
(Dimensions réduites)



**7803D** (4" x 4")  
(Dimensions réduites)



**3367B** (12" x 12") (Dimensions réduites)  
Vinyle extérieur



**8036** (1 1/4" x 2")  
1000 par rouleau




**3469** (9" x 6") – Plastique  
(Dimensions réduites)



**1244** (2" X 8")  
50 par rouleau



**1060** (1 3/4" X 8")  
(Dimensions réduites)  
500 par rouleau

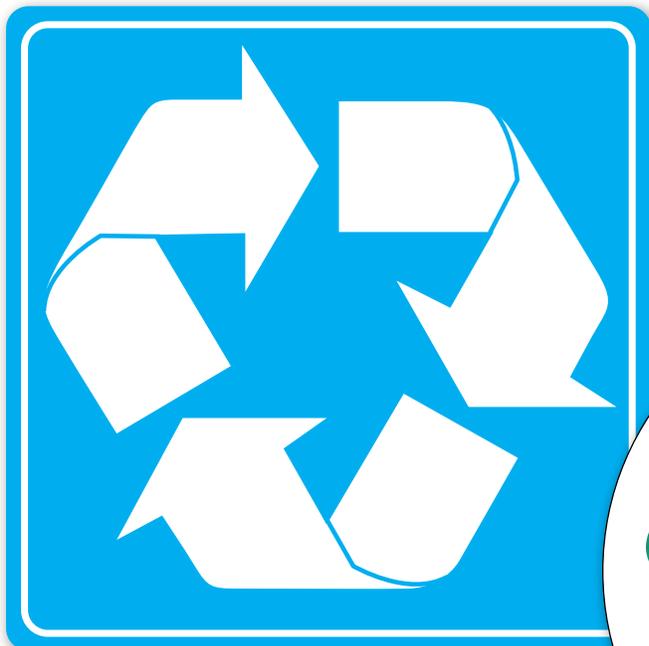

1765 (8" x 8") (Dimensions réduites)  
Vendu à l'unité



1188 (3" diamètre) – 500 par rouleau

## DES ÉTIQUETTES CONÇUES POUR VOUS !

VOUS NE TROUVEZ PAS EXACTEMENT LE PRODUIT QUE VOUS CHERCHEZ ?  
NOUS POUVONS RAPIDEMENT LE CRÉER POUR VOUS.

SELON VOS  
BESOINS !

- FORMATS
- ADHÉSIFS
- MATÉRIAUX
- COULEURS
- FINITIONS



CONTACTEZ-NOUS !

Dimension: 1" x 3"

**\* CONSIGNATION \***  
**# LOT À COLLER SUR**  
**FEUILLE DE COMMANDE**

1750A (1" x 3") – 1000 par rouleau

**NEW LOT**  
**Record # in log**  
**before using**

7222A (1" x 3") – 1000 par rouleau

**This lot is**  
**READY**  
**for use**

7222B (1" x 3") – 1000 par rouleau

**Last box in**  
**this lot**  
**Notify supervisor**

7222C (1" x 3") – 1000 par rouleau

**POIGNÉES**

1974 (1" x 3") – 1000 par rouleau



5905 (2 1/2" diamètre) – 1000 par rouleau




2564 (3" diamètre) – Vendu à l'unité

**DES PRODUITS PERSONNALISÉS**

NOUS VOUS OFFRONS DES PRODUITS D'IMPRESSION PERSONNALISÉS SELON VOS SPÉCIFICATIONS !

- FORMATS
- ADHÉSIFS
- MATÉRIAUX
- COULEURS
- FINITIONS

**ET PLUS ENCORE !**

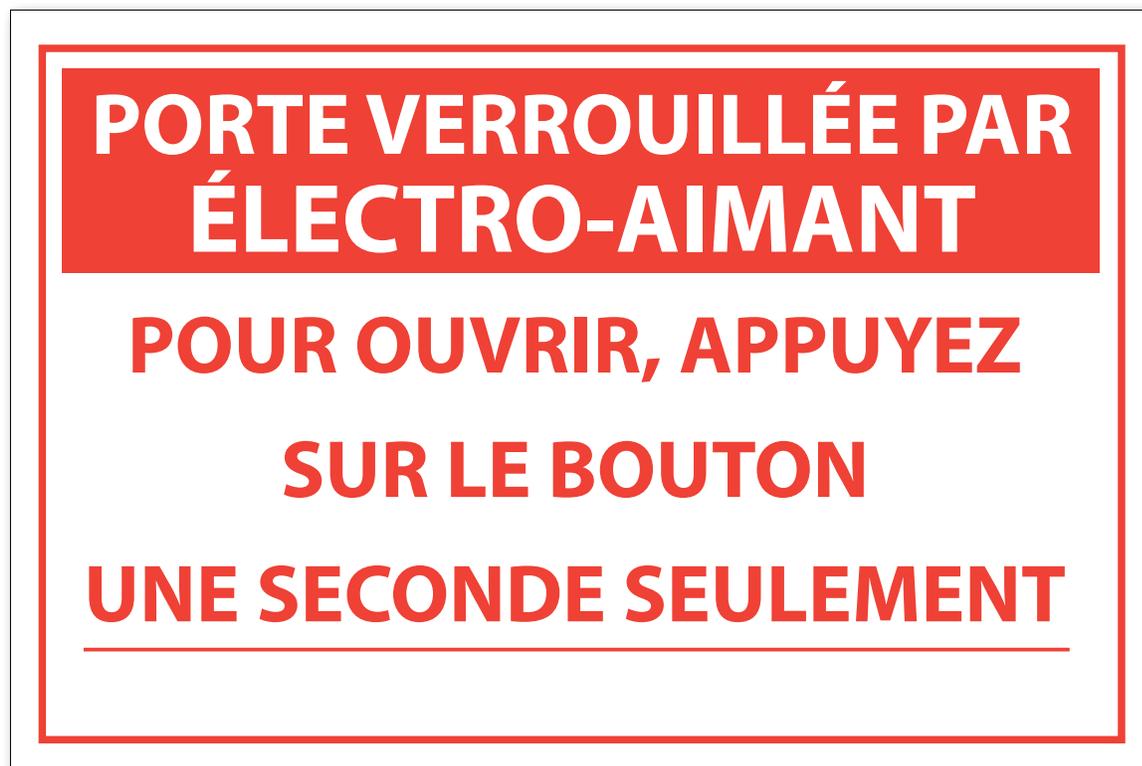

**2075** (4" x 6")  
Vendu à l'unité, résistant au nettoyage

**INCINERATION**

**1138** (1 1/4" X 9") 500 par rouleau

**BON À  
SAVOIR**



TOUTES LES ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION  
DE MÉDICAMENTS SONT AUSSI DISPONIBLES  
AVEC LE DOSAGE PRÉ-IMPRIMÉ.



2572 (2" x 3") – Vendu à l'unité



2533 (3/4" X 1")  
Vendu à l'unité



8035 (1 1/8" X 1 1/8")  
Vendu à l'unité



1243 (2" x 8 1/2") (Dimensions réduites) – rose fluorescent – 100 par paquet



2633 (1 1/2" x 16") (Dimensions réduites) – Vendu à l'unité



2652 (3" x 4") – Vendu à l'unité  
Résistant au nettoyage



**CHUM**

**Pour vous joindre**  
890-8000 + 5 + chambre

**Appel local**  
Faire le 9 + le numéro

**Appel interurbain**  
Composer : 9800

**Téléphoniste Hôpital : 02**

**Coiffure : 26052**

(1 1/2" x 2 1/2")  
1000 par rouleau

IDENTIFICATION  
PERSONNALISÉE!

**Stencil**



Stencil de plastique réutilisable

**Silhouette**

**Vinyle autocollant**



Différentes façon d'identifier les civières, chaises roulantes, appareils, mobiliers, etc.

Différentes couleurs offertes.



**Porte-clé**

Porte-clé de 2 X 5 pouces en plastique.

CODE BLEU	2345
ALERTE	5555
SÉCURITÉ	2103

7230A (1/2" X 2") – 500 par rouleau



7124D (1" X 2") 50 feuilles par paquet / 6 étiquettes par feuille, total de 300 étiquettes.

CSSS de ROUYN-NORANDA	
CODES D'ALERTE	
CODE	INCIDENT
BLEU	ARRÊT CARDIAQUE
ROSE	ARRÊT CARDIAQUE PÉDIATRIE
JAUNE	RECHERCHÉ DE PATIENT
BLANC	PATIENT VIOLENT
ROUGE	INCENDIE
NOIR	ALERTE À LA BOMBE
ORANGE	DÉSASTRE EXTERNE
BRUN	DÉVERSEMENT PRODUITS CHIMIQUES (INTERNE)
GRIS	FUITE TOXIQUE
VERT	ÉVACUATION

**VOUS POUVEZ IDENTIFIER VOTRE CENTRE DE SANTÉ**




7124C (1" X 1 1/2") à l'unité



7124B (1" X 1 1/2") à l'unité



2803B (1 1/4" X 3") à l'unité  
 Autocollant transparent qui peut être appliqué aux vitres.



(1 1/2" X 3/4") noir et argent  
1000 par rouleau



(3/4" X 1 3/4")  
1000 par rouleau



(3/4" X 1/2")  
1000 par rouleau




(1 1/2" X 5/8")  
1000 par rouleau



(1 5/8" X 3/4")  
1000 par rouleau



(3/4" X 1 3/4")  
1000 par rouleau

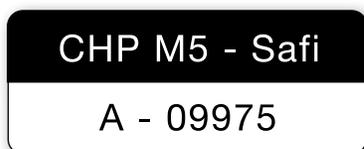

(1 7/8" X 3/4")  
1000 par rouleau



(1 1/2" X 1")  
1000 par rouleau



2716 (3/4" X 1 3/4")  
1000 par rouleau



7342 (5/8" X 1 1/2")  
à l'unité



1967 (7/8" X 2") noir sur gris argenté  
1000 par rouleau




2602A (5/8" X 1 1/2")  
1000 par rouleau



5824 (1" X 2") – 1000 par rouleau



(1 1/2" X 5/8")  
1000 par rouleau

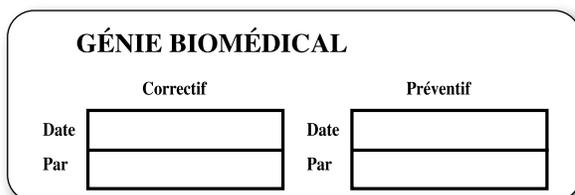

7215 (1" X 3") – 1000 par rouleau





**1947** (5/8" X 1 1/2")  
1000 par rouleau



**2729** (7/8" X 7/8")  
1000 par rouleau



**2632** (1" X 1 1/2")  
1000 par rouleau



**7210A** (3/4" X 1 1/2")  
paquet de 12 feuilles (3M)




**1962** (1 9/16" X 2 13/16")  
1000 par rouleau



**7337** (1" X 2")  
à l'unité



**2808** (3/4" X 1 1/2")  
paquet de 12 feuilles (3M)

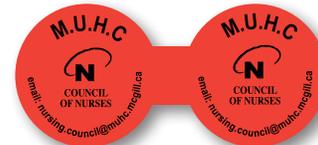


**2504** (3/4" diamètre)  
1000 par paquet



**PERSONNALISÉES ET DISPONIBLES  
DANS DIFFÉRENTS MATÉRIELS ET  
CHOIX DE COULEURS.**


**NUMÉRISATION PAR NUMÉROTATION  
OU PAR LECTEUR DE CODE À BARRE.**

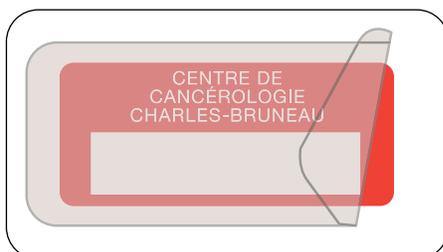

**Pour une plus grande protection,  
plastique transparent disponible.**

**FRAGILE**

977 (1" X 3") – rouge fluorescent  
500 par rouleau

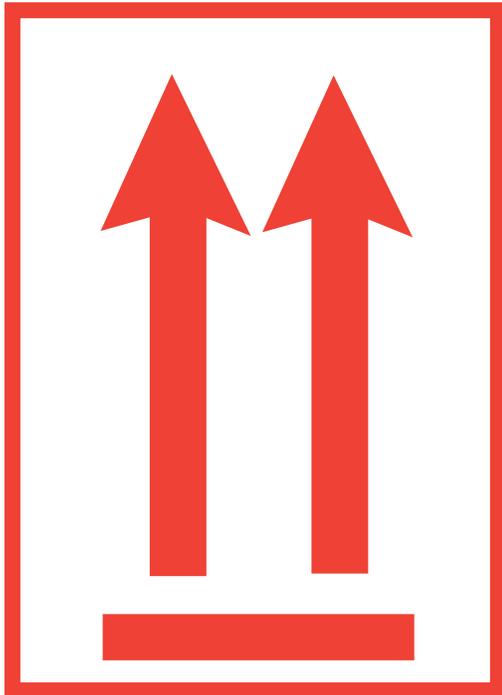

5165 (4" X 3") – 500 par rouleau

**FRAGILE**

5166 (4" X 3") (Dimensions réduites)  
500 par rouleau




**fragile**

1706 (2 3/4" X 4") – 500 par rouleau

**fragile**

5014 (2 1/2" X 2 1/2") – orange fluorescent  
500 par rouleau

MANUTENTION/EXPÉDITION

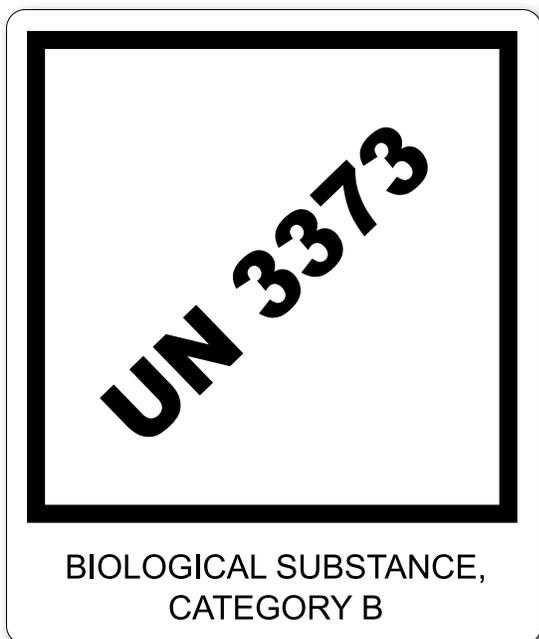


**BIOLOGICAL SUBSTANCE,  
CATEGORY B**

**2501** (4" x 4 3/4")  
(Dimensions réduites)  
500 par rouleau




**1984** (4" x 4")  
(Dimensions réduites)  
500 par rouleau

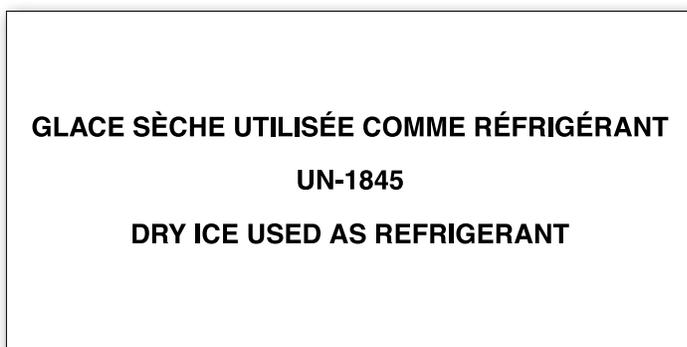

**1079** (3" x 6")  
(Dimensions réduites)  
500 par rouleau



**1514** (4" x 7 1/2")  
(Dimensions réduites)  
500 par rouleau

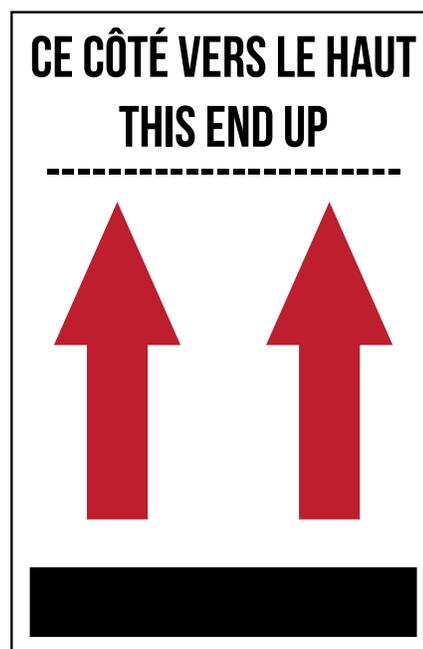

**5165B** (4" x 6") (Dimensions réduites)  
250 par rouleau


**DRY ICE  
UN 1845**

\_\_\_\_\_ **kg**  
(Net Weight)

Note 2.2 lbs = 1kg

Shipper's declaration not required when shipped with non-dangerous goods. Air Waybill/Air Bill must contain:

Dry Ice; 9; UN 1845  
\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ kg  
(no of packages) (Net Weight)

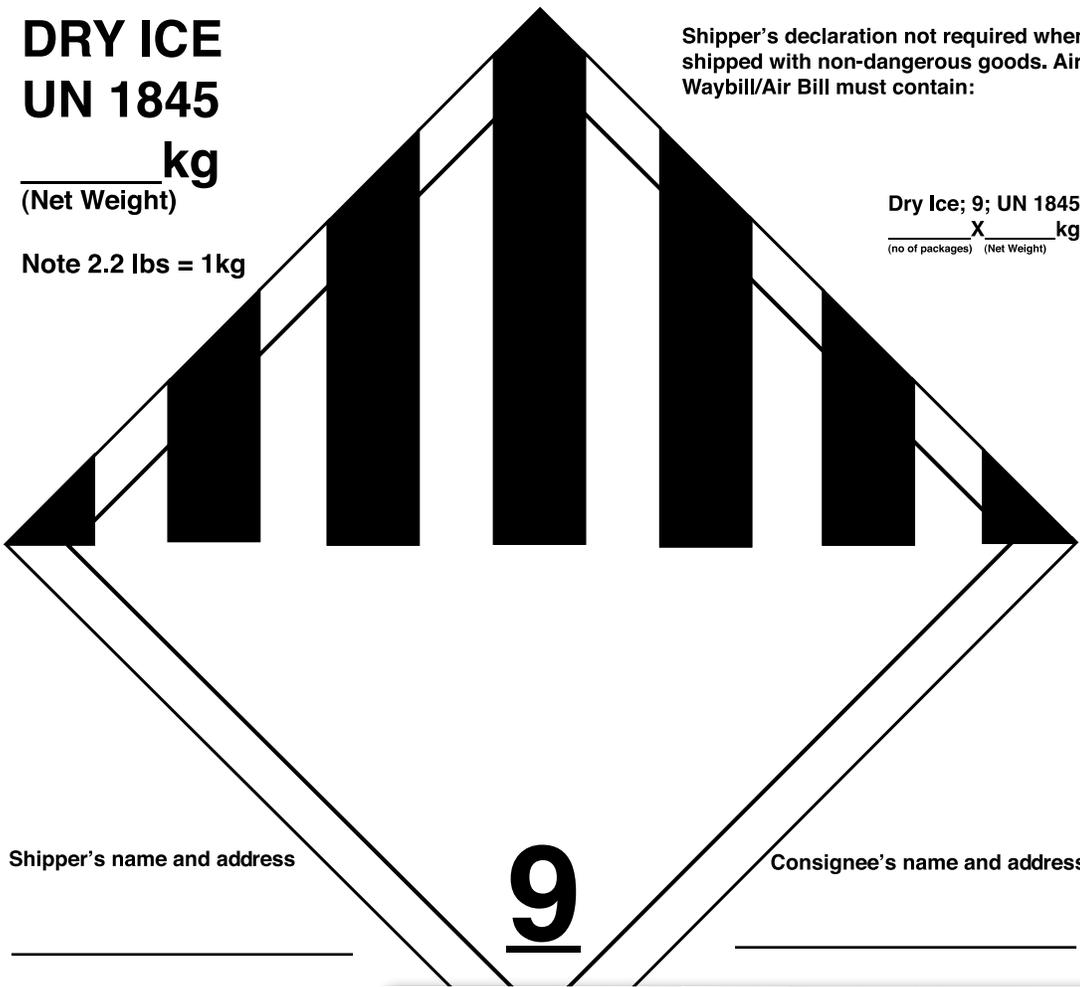

Shipper's name and address


\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Consignee's name and address

\_\_\_\_\_

1472 (6" x 6") – 500 par rouleau

1739 (4" x 4") – 500 par rouleau

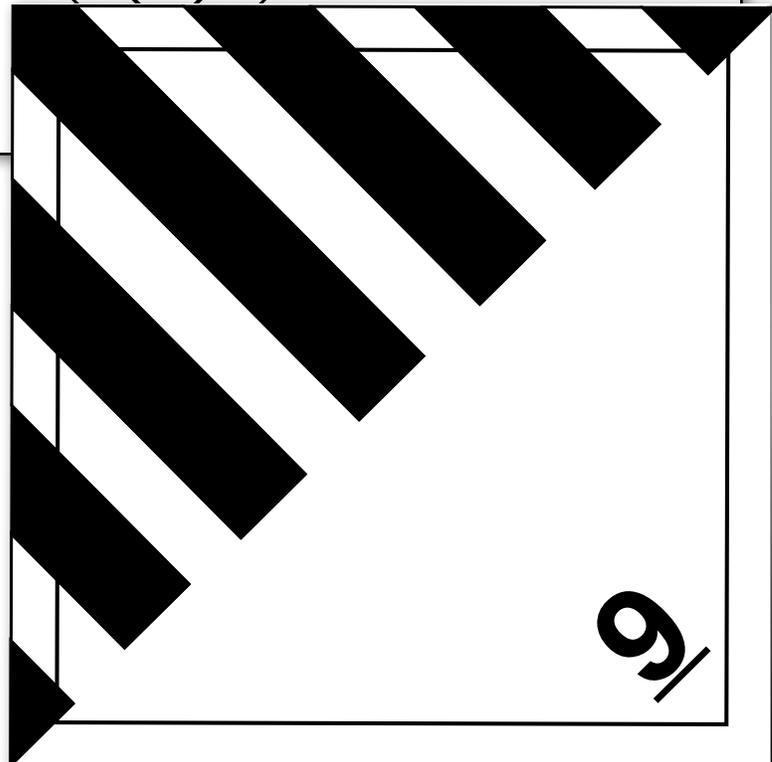





**2590** (3" X 5") (Dimensions réduites)  
500 par rouleau



**5823** (3" X 5") (Dimensions réduites)  
orange fluorescent – 250 par rouleau



**1244** (2" X 8")  
50 par rouleau



**2577** (1" x 8")  
(Dimensions réduites)  
250 par paquet



**165 GRANIT**  
(7/16" x 5")  
Transparent  
1000 par rouleau



**577** (2 1/2" x 1/2")  
1000 par rouleau



BOÎTES EMBALLAGE	
<b>7086</b>	3" X 4" X 7"
<b>5323</b>	10 1/2" X 18" X 7"
<b>7090</b>	4 3/4" X 6 7/8" X 1 3/4"
<b>5179</b>	20" X 19" X 19"

D'autres formats et boîtes personnalisées disponibles. Contactez-nous!

BOÎTES SPÉCIALISÉES	
<b>7223</b>	À compartiments pour le transport des éprouvettes





1737 (2 3/4" x 4") – 500 par rouleau



1704 (2 3/4" x 4") – 500 par rouleau



Centre  
hospitalier  
régional  
de  
Trois-Rivières

## DESTINATION

**Requérant(e) :**  
(Personne qui reçoit la boîte)

**Numéro de téléphone :**  
(Numéro de département qui reçoit la boîte)

**Site:**  
(Site de destination Ste-Marie ou St-Joseph)

**Unité :**  
(Unité ou département de destination)

**Numéro de téléphone :**  
(Numéro du local de destination)

---

---

---


---

---

PEUT ÊTRE  
PERSONNALISÉ



2548 (5 1/2" x 8 1/2") (Dimensions réduites) – 100 par paquet

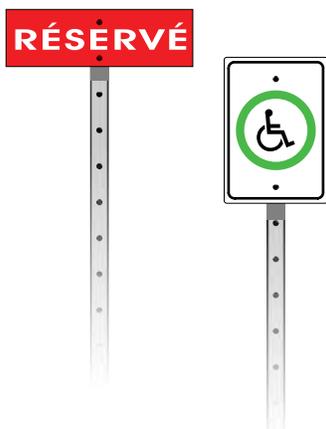

Plaque d'identification pour les places de stationnement.


### PASSEZ VOTRE MESSAGE !

- ✓ Campagne de financement
- ✓ Fixations ajustables
- ✓ Bannière recto/verso qui résiste aux intempéries

Profitez de l'espace du stationnement pour les messages d'avertissement, les priorités et les exclusivités.




Affiches sur plastique ou aluminium.



Vignette de stationnement pour rétroviseur.

Numérotation disponible

Oriflamme

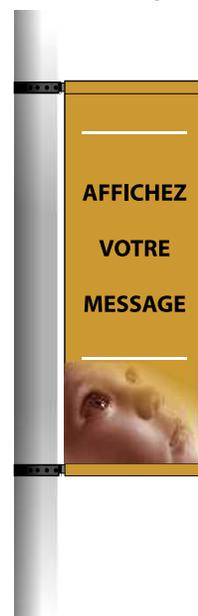

Électrostatique

Impression avec logo  
Numérotation disponible  
Installé à l'intérieur, visible à l'extérieur  
Dimensions selon vos besoins



1983 (3 1/2" X 2")  
500 par paquet  
Aucollant transparent qui peut être appliqué aux vitres.

Bannière extérieure



Dimensions et couleurs variées.



# BOÎTES DISTRIBUTRICES ET COFFRETS EN PLEXIGLASS TRANSPARENTS

DES OUTILS BIEN PRATIQUES !  
COMMANDEZ-LES DÈS MAINTENANT !

## IDENTIFICATION CLAIRE DE VOS BOÎTES

REPÉRAGE RAPIDE ET PLANIFICATION SIMPLIFIÉE  
DE VOS COMMANDES : LE CODE DE PRODUIT ET UN  
ÉCHANTILLON FIGURENT SUR CHAQUE BOÎTE.

**LES BOÎTES DISTRIBUTRICES  
CARTONNÉES SONT FOURNIES  
GRATUITEMENT À L'ACHAT  
D'ÉTIQUETTES !**

**ORGANISATION OPTIMALE :**  
NOS COFFRETS TRANSPARENTS PEUVENT  
LOGER **10** OU **20** BOÎTES DISTRIBUTRICES.

COFFRETS DE 10 BOÎTES : CODE DE PRODUIT #1500  
COFFRETS DE 20 BOÎTES : CODE DE PRODUIT #1501




FEUILLES LASER				
# PRODUIT	DIMENSIONS"	NB ÉTIQUETTES / FEUIL.	COULEUR	DISPONIBILITÉ
1384P	1 3/4 x 1/2	80	Blanc	Sur demande
1448VP	1 1/8 x 1 1/8	63	Vert	Sur commande
1448BE	1 1/8 x 1 1/8	63	Beige	Sur commande
1448BL	1 1/8 x 1 1/8	63	Bleu	Sur commande
1448J	1 1/8 x 1 1/8	63	Jaune	Disponible
1448	1 1/8 x 1 1/8	63	Blanc	Disponible
1448M	1 1/8 x 1 1/8	63	Mauve	Sur commande
5209	1 X 1	56	Blanc	Sur demande
1367	2 5/8 x 1	30	Blanc	Disponible
1367B	2 5/8 x 1	30	Bleu	Disponible
1367J	2 5/8 x 1	30	Jaune	Disponible
1367R	2 5/8 x 1	30	Rose	Sur demande
1367VF	2 5/8 x 1	30	Vert fluorescent	Sur demande
1361	4 x 1	20	Blanc	Disponible
1361R	4 x 1	20	Rose	Sur demande
1361O	4 x 1	20	Orange	Sur demande
1361V	4 x 1	20	Vert	Sur demande
1361J	4 x 1	20	Jaune	Disponible
1363	4 x 2	10	Blanc	Disponible
1363J	4 x 2	10	Jaune	Disponible
1363R	4 x 2	10	Rose	Sur demande
1363O	4 x 2	10	Orange	Sur demande
1363V	4 x 2	10	Vert	Sur demande
1375	4 x 3 1/3	6	Blanc	Disponible
1381	8 1/2 x 5 1/2	2	Blanc	Disponible
1365	8 1/2 x 11	1	Blanc	Disponible
1365J	8 1/2 x 11	1	Jaune	Sur demande

POUR SYSTÈME LOGI-D				
# PRODUIT	DIMENSIONS"	NB ÉTIQUETTES / FEUIL.	COULEUR	DISPONIBILITÉ
1365CJ	2 1/8 x 1 13/32	20	Jaune	Sur demande
1365SCO	2 1/8 x 1 13/32	20	Orange	Sur demande
1365SCB	2 1/8 x 1 13/32	20	Blanc	Sur demande
1365SCV	2 1/8 x 1 13/32	20	Vert	Sur demande


CONTOUR SIMDUT				
# PRODUIT	DIMENSIONS"	NB ÉTIQUETTES / FEUIL.	COULEUR	DISPONIBILITÉ
7183	4 1/8 X 3 1/8	6		Disponible
7181A	2 1/2 X 2 1/2	12		Disponible
7181	8 1/2 X 5 1/2	2		Disponible
7182	4 1/4 X 5 1/2	4		Disponible

PLUSIEURS AUTRES FORMATS ET COULEURS SONT AUSSI DISPONIBLES. **CONTACTEZ-NOUS !**


FEUILLES LASER 8 1/2" X 11"




**1365A** (8,5" X 11")  
1 étiqu./feuille  
Avec fente à l'endos




**1365** (8,5" X 11")  
1 étiqu./feuille  
Sans fente à l'endos




**1381** (8,5" X 5,5")  
2 étiqu./feuille




**1813** (4,25" X 11")  
2 étiqu./feuille




**2100** (5,5" X 3,3125")  
3 étiqu./feuille




**2101** (2 5/6" X 11")  
3 étiqu./feuille




**2102** (2,5" X 10")  
3 étiqu./feuille




**2103** (8,5" X 3,66")  
3 étiqu./feuille




**1374** (4,25" X 5,5")  
4 étiqu./feuille




**2113** (4,25" X 2")  
10 étiqu./feuille




**2114** (4,25" X 2,125")  
10 étiqu./feuille




**2116** (2,125" X 3,5")  
12 étiqu./feuille




**2117** (4,25" X 1,5")  
14 étiqu./feuille




**2118** (2 5/6" X 2")  
15 étiqu./feuille




**2119** (2,6888" X 2")  
15 étiqu./feuille




**2120** (2 5/6" X 1 1/2")  
21 étiqu./feuille




**2121** (1" X 4,25")  
22 étiqu./feuille



**2122** (2,25" X 1,5")  
28 étiqu./feuille




**2123** (2 5/6" X 1")  
30 étiqu./feuille




**1379** (2 5/6" X 1")  
33 étiqu./feuille


## FEUILLES LASER 8 1/2" X 11"




**2124** (2" X 1")  
40 étiqu./feuille




**2125** (0,5" X 4,25")  
42 étiqu./feuille




**2126** (1,5" X 1")  
50 étiqu./feuille




**2127** (1,7" X 1")  
55 étiqu./feuille




**2128** (2,125" X 0,5")  
84 étiqu./feuille




**2129** (0,75" X 0,75")  
130 étiqu./feuille




**2130** (0,5" X 1")  
133 étiqu./feuille




**2131** (0,25" X 1,25")  
175 étiqu./feuille




**2132** (8,25" X 5,313")  
2 étiqu./feuille




**2133** (7,25" X 4,5")  
2 étiqu./feuille




**2134** (3,75" X 10")  
2 étiqu./feuille




**2135** (4,063" X 5,313")  
4 étiqu./feuille




**1375** (4" X 3,375")  
6 étiqu./feuille




**2136** (4" X 3,3125")  
6 étiqu./feuille




**1376** (2,75" X 2,75")  
9 étiqu./feuille




**2137** (2" X 3,5")  
9 étiqu./feuille




**2138** (2" X 4")  
10 étiqu./feuille



**2139** (1,833" X 3,0625")  
10 étiqu./feuille




**1363** (2" X 4")  
10 étiqu./feuille




**2140** (6,625" X 0,625")  
11 étiqu./feuille


FEUILLES LASER 8 1/2" X 11"




**2141** (1,375" X 4")  
14 étiqu./feuille




**2142** (1,5" X 4")  
14 étiqu./feuille




**2143** (1,5" X 3,25")  
15 étiqu./feuille




**2144** (1,5" X 3,25")  
15 étiqu./feuille




**1361** (1" X 4")  
20 étiqu./feuille




**2145** (3,5" X 1")  
22 étiqu./feuille




**2146** (2" X 1,75")  
24 étiqu./feuille




**2147**  
24 étiqu./feuille




**1367** (1" X 2,625")  
30 étiqu./feuille




(8,5" X 2")  
5 étiqu./feuille



(4,25" X 3,5")  
6 étiqu./feuille




(2,83" X 5,5")  
6 étiqu./feuille




(3,469" X 4,25")  
6 étiqu./feuille




(8,5" X 1,5")  
7 étiqu./feuille




(8,5" X 1,375")  
8 étiqu./feuille




(2,125" X 5,5")  
8 étiqu./feuille



(4,25" X 2,75")  
8 étiqu./feuille




(2,83" X 3,66")  
9 étiqu./feuille




(4,25" X 2,2")  
10 étiqu./feuille


FEUILLES LASER 8 1/2" X 11"




**2148** (1,5" X 1,5")  
30 étiqu./feuille




**2149** (1,125" X 1,75")  
36 étiqu./feuille




**2150** (1,25" X 1,25")  
48 étiqu./feuille




**2151** (0,75" X 1,25")  
50 étiqu./feuille




**2152** (0,5" X 2,125")  
63 étiqu./feuille




**1384** (0,5" X 1,75")  
80 étiqu./feuille




**5246** (1" diamètre)  
63 étiqu./feuille




**2153** (1,5" diamètre)  
30 étiqu./feuille




**2154** (1,9" diamètre)  
20 étiqu./feuille




**2155** (2,5" diamètre)  
12 étiqu./feuille




**2156** (1,375" OVALE)  
20 étiqu./feuille




**2157** CASSETTE  
12 étiqu./feuille



**1717** CD(4,5" diamètre)  
2 étiqu./feuille




**1366B** CD  
2 étiqu./feuille




**2158**  
10 étiqu./feuille


FEUILLES LASER 8 1/2" X 14"



**2159** (4,25" X 6")  
4 étiqu./feuille




**2160** (8,5" X 14")  
1 étiqu./feuille



**2161** (8,5" X 4,66")  
3 étiqu./feuille



**2162** (7" X 4,25")  
4 étiqu./feuille



**2163** (6" X 4")  
4 étiqu./feuille

TRANSFERT THERMAL

COLLE PERMANENTE							
# PRODUIT	FORMAT"	COULEUR	NB. ÉTIQ. DE LARGE	QTÉ ROUL./ PQT	CORE 1" OU 3"	PERFORATION	PARTICULARITÉ
1274A	1 1/2 X 1	Blanc	2	1000/rl	1	Non	
1283A	1 1/2 X 1	Blanc	1	1000/rl	1	Non	
1283	1 1/2 X 1	Blanc	1	5000/rl	3	Non	
1274	1 1/2 X 1	Blanc	2	12000/rl	3	Non	
1281	1 1/2 X 7/8	Blanc	2	20000/pqt		Oui	
1508	1 1/4 X 1	Blanc	1	4000/rl	3	Oui	
1906	1 1/4 X 1 1/4	Jaune	3	10260/pqt		Oui	
1272	1 1/4 X 1/2	Blanc	3	25000/pqt		Oui	
1288SPVF	1 1/4 X 2	Vert fluo	1	1000/rl	3	Non	
1288SP	1 1/4 X 2	Blanc	1	1000/rl	3	Oui	
5011	1 3/4 X 1 1/2	Blanc	2	9000/rl	3	Oui	
5189	1/2 x 1 1/2	Blanc	4	13000/rl	3	Non	
1122	15/16 X 15/16	Blanc	1	5000/rl	3	Non	
1055	2 1/2 X 1	Blanc	1	6000/rl	3	Oui	
5421	2 1/2 X 1 1/4	Blanc	1	5000/rl		Oui	
5461	2 1/4 x 1 1/4	Blanc	1	1135/rl	1	Oui	
7120	2 3/4 X 3/4	Blanc	1	2000/rl	3	Oui	
1192	2 X 1	Blanc	1	5300/rl	3	Oui	
1192B	2 X 1	Blanc	1	1325/rl	1	Oui	
5047	2 X 1 1/2	Blanc	1	4000/rl	3	Oui	
5047B	2 X 1 1/2	Bleu	1	4000/rl	3	Oui	
5139	2 x 1 1/4	Blanc	1	4000/rl	3	Oui	
5396	2 x 2 1/2	Blanc	1	2500/rl	3	Oui	
1191	2 X 3	Blanc	1	2000/rl	3	Oui	
1289	2 X 6	Blanc	2	2000/pqt		Non	
1491	3 X 1 1/2	Blanc	4	2500/rl	3	Non	
1723	3 X 1 1/2	Blanc	1	4000/rl	3	Oui	
1723/FF	3 X 1 1/2	Blanc	1	5000/pqt		Oui	
5241	3 1/2 X 1	Blanc	1	1000/rl	3	Oui	
1386	3 1/2 X 1	Blanc	1	4000/rl	3	Oui	
1184	3 1/2 X 1 7/8	Blanc	1	2500/rl	3	Oui	
840	3 1/4 X 1 1/2	Blanc	1	500/rl	3	Oui	
1291B	3 X 1	Blanc	1	1325/rl	1	Oui	
1291	3 X 1	Blanc	1	5300/rl	3	Oui	
1291M	3 X 1	Blanc	1	1000/rl	3	Oui	
1766	3 X 1 1/2	Blanc	1	5000/pqt		Oui	
1915	3 x 1 1/2	Blanc	1	1000/rl	3	Oui	
1403	3 x 2	Blanc	1	2800/rl	3	Oui	
1540	3 x 3	Blanc	1	2000/rl	3	Oui	perforation gauche
1292	3 X 5	Blanc	1	1170/rl	3	Oui	

TRANSFERT THERMAL

COLLE PERMANENTE							
# PRODUIT	FORMAT"	COULEUR	NB. ÉTIQ. DE LARGE	QTÉ ROUL./ PQT	CORE 1" OU 3"	PERFORATION	PARTICULARITÉ
5485	3 X 5	Orange fluo	1	1000/rl	3	Oui	
687	3 X 7/8	Blanc	1	5000/pqt		Oui	
1820A	4 X 1	Blanc	1	5300/rl	3	Oui	
1371	4 X 1 1/2	Blanc	1	4000/rl	3	Oui	
1145	4 X 1 1/4	Blanc	1	4000/rl	3	Oui	
1518	4 X 1 3/4	Blanc	1	3000/rl	3	Oui	
1113	4 X 1 7/16	Blanc	1	2500/rl	3	Oui	
1042J	4 X 1 7/16	Jaune	1	4000/rl	3	Oui	avec fente
1042	4 X 1 7/16	Blanc	1	4000/rl	3	Oui	avec fente
1749	4 X 10	Blanc	1	500/rl	3	Non	
1062/C1	4 X 2	Blanc	1	625/rl	1	Oui	
5478	4 X 2	Jaune	1	2500/rl	3	Oui	
1298	4 X 2	Blanc	1	5000/pqt		Oui	
1062	4 X 2	Blanc	1	2500/rl	3	Oui	
1373	4 X 2 1/2	Blanc	1	2500/rl	3	Oui	
1825	4 X 2 1/2	Blanc	1	1000/rl	3	Oui	
1301	4 X 3	Blanc	1	2000/rl	3	Oui	
1302	4 X 4	Blanc, bleu, jaune, orange, rouge	1	1500/rl	3	Non / Oui	
1302FF	4 X 4	Blanc	1	1000/pqt		Non	
1190	4 X 6	Jaune, chartreuse, blanc	1	1000/rl	3	Non	
1304FF	4 X 6	Blanc	1	2000/pqt		Non	
5418	4 X 6	Vert fluo	1		3	Oui	
5484	4 X 6	Orange fluo	1	1000/rl	3		
5238	4 X 6 1/2	Blanc	1	900/rl	1	Oui	
5400	4 X 7	Violet	1	1000/rl	3	Non	
1199-VB	7/8 X 7/8	Blanc	1	5000/rl	3	Oui	
7158	Cercle 3 1/4	Blanc	1	1500/rl	3	Non	
1042B	4 X 1 7/16	Bleu	1	4000/rl	3	Oui	avec fente

COLLE AMOVIBLE						
# PRODUIT	FORMAT"	COULEUR	NB. ÉTIQ. DE LARGE	QTÉ ROUL./ PQT	CORE 1" OU 3"	PERFORATION
1145AP	4 X 1 1/4	Blanc	1	4000/rl	3	Oui
1371A	4 X 1 1/2	Blanc	1	4000/rl	3	Oui
1062OF	4 X 2	Orange fluo	1	2500/rl	3	Oui

TRANSFERT THERMAL

VINYLE COLLE PERMANENTE							
# PRODUIT	FORMAT"	COULEUR	NB. ÉTIQ. DE LARGE	QTÉ ROUL./ PQT	CORE 1" OU 3"	PERFORATION	PARTICULARITÉ
7302	4 X 1	Blanc	1	1000/rl	3	Non	
7303	3 X 1	Blanc	1	1000/rl	3	Non	
1359	15/16 X 15/16	Blanc	1	5000/rl	3	Oui	résistant solvant
1359A	15/16 X 15/16	Blanc	1	1000/rl	1	Oui	résistant solvant
1359L	1 X 1	Blanc	1	3000/rl	3	Oui	résistant solvant
1476	15/16 X 15/16	Blanc	1	1500/rl	3	Oui	
1536	7/8 X 7/8	Blanc	1	5000/rl	3	Oui	

SECTIONNÉ POUR PHARMACIE							
# PRODUIT	FORMAT"	ADHÉSIF	NB. ÉTIQ. DE LARGE	QTÉ ROUL./ PQT	CORE 1" OU 3"	PERFORATION	PARTICULARITÉ
1512	3 X 5 1/8	Colle permanente	1	1000/rl	3	Oui	avec section
1512A	3 X 5 1/8	Colle amovible	1	1000/rl	3	Oui	avec section

COLLE À TUBE						
# PRODUIT	FORMAT"	COULEUR	NB. ÉTIQ. DE LARGE	QTÉ ROUL./ PQT	CORE 1" OU 3"	PERFORATION
1320	1 X 1 1/4	Blanc	1	4000/rl	3	Non
1321	2 X 1 1/4	Blanc	1	4000/rl	3	Oui
1398HM	2 X 1	Blanc	2	5000/rl	3	Oui
1398	2 X 1	Blanc	2	5000/rl	3	Oui
5501	3 X 5	Jaune	1	1000/rl	3	Oui
5503	3 X 5	Bleu	1	1000/rl	3	Oui
5502	3 X 5	Rouge	1	1000/rl	3	Oui
1199C	7/8 X 7/8	Blanc	2	12000/rl	3	Oui
1055B	2 1/2 X 1	Blanc	1	6000/rl	3	Non

## DES PRODUITS PERSONNALISÉS

NOUS VOUS OFFRONS DES PRODUITS D'IMPRESSION PERSONNALISÉS SELON VOS SPÉCIFICATIONS !

ET PLUS  
ENCORE !

- FORMATS
- ADHÉSIFS
- MATÉRIAUX
- COULEURS
- FINITIONS

## DIRECT THERMAL

## COLLE PERMANENTE

# PRODUIT	FORMAT"	COULEUR	QTÉ ROUL./ PQT	CORE 1" OU 3"	PERFORATION	PARTICULARITÉ
5465	1 3/4 X 1	Blanc	1325/rl	1	Non	
7209	1 9/16 X 15/16	Blanc	1000/rl	1	Oui	
1055DT	2 1/2 x 1	Blanc	1000/rl	3	Oui	
5489	2 1/2 X 1 1/2	Blanc	2500/rl	1	Non	
5456	2 3/8 X 1 avec slit	Blanc	1310/rl	1	Non	
7074	2 X 1	Blanc	5000/rl	3	Non	
7074J	2 X 1	Jaune	6340/rl	3	Non	
1495HM	2 X 1 1/4	Blanc	4000/rl	3	Oui	
1495 / core1	2 X 1 1/4	Blanc	1000/rl	1	Oui	
1495S	2 X 1 1/4 **	Blanc	4000/rl		Oui	
1495	2 X 1 1/4	Blanc	1000/rl	1	Oui	
1726	2 X 1 1/4	Bleu pâle	5000/rl	3	Oui	
1727	2 X 1 1/4	Jaune	5000/rl	3	Oui	
7071	2 X 1 1/4 (ligne rouge Gauche) **	Blanc	4000/rl		Oui	
7072	2 X 1 1/4 (ligne verte Gauche) **	Blanc	4000/rl		Oui	
7162	2 X 4	Blanc	750/rl	1	Non	
1443	2.75 X 1.125	Blanc	5000/rl		Non	fente 0,75 à droite
1443/R	2.75 X 1.125	Blanc	5000/rl	3	Non	ligne rouge bas
1184DT	3 1/2 X 1 7/8	Blanc	1000/rl	1	Non	
7301	3 1/2 X 2	Blanc	1000/rl	1	Oui	
1162/B	3 X 1 29/32	Blanc	1000/rl		Oui	pharmacie
1540DT	3 X 3	Blanc	2000/rl	3	Oui	perforation à gauche
1543DT	3 X 5	Blanc	1000/rl	3	Oui	fente 1"
1493	4 X 1 1/4	Blanc	4000/rl	3	Oui	
1493A	4 X 1 1/4	Blanc	2000/rl	1	Oui	
1371DT	4 X 1 1/2	Blanc	2500/rl	3	Oui	
1062DTC1	4 X 2	Blanc	800/rl	1	Oui	
1062DT	4 X 2	Blanc	2500/rl	3	Oui	
1825DT	4 X 2 1/2	Blanc	2000/rl	3	Oui	
5035A	4 X 3	Blanc	500/rl	1	Oui	
5035B	4 X 3	Blanc	1000/rl	3	Oui	
5114	4 X 4	Blanc	500/rl	1	Oui	
5114B	4 X 4	Bleu	500/rl	1	Oui	
5114J	4 X 4	Jaune	500/rl	1	Oui	
5114R	4 X 4	Rose	500/rl	1	Oui	
5114V	4 X 4	Vert	500/rl	1	Oui	
1304DT	4 X 6	Blanc	1000/rl	3	Oui	
1304DT/FF	4 X 6	Blanc	2000/pqt		Oui	



## RUBANS THERMIQUES

L'impression thermique s'effectue en utilisant un ruban de polyester enduit d'une encre spécialement conçue. La chaleur est transmise par l'intermédiaire de la tête thermique de l'imprimante qui fait fondre l'encre et transfère l'image sur le support à imprimer. Les propriétés chimiques et physiques de la surface de l'étiquette déterminent le type de ruban à utiliser. Il y a trois principaux types de rubans.

**TOUT RUBAN PREMIUM OU SPÉCIAL : SUR DEMANDE.**  
**TOUT RUBAN POUR IMPRIMANTE NON LISTÉ : SUR DEMANDE.**



## RUBANS DE CIRE

Le ruban de cire est le plus utilisé dans les applications courantes sur du papier vélin ou transfert thermal. Ce ruban a une faible résistance aux frottements et solvants. Il possède une forte densité optique.

# DE PRODUIT	FORMAT	ÉCONOMIQUE	COULEUR	ENDUIT
1369				Intérieur
1171	40 mm x 450 m			Extérieur
1171i	40 mm x 450 m	X		Extérieur
2096	40 mm x 450 m		ROUGE	Extérieur
2096i	40 mm x 450 m	X	ROUGE	Extérieur
7344	40 mm x 450 m		VERT	
5397	40 mm x 600 m			
7169c	54 mm x 600 m			
1251	60 mm x 300 m			
1168	60 mm x 450 m			Extérieur
1477	64 mm x 110 m			Intérieur
1252	64 mm x 300 m			Extérieur
2001	64 mm x 360 m			Intérieur
2001N	65 mm x 360 m			Intérieur
1193	65 mm x 600 m			
1198	70 mm x 450 m			
1253	80 mm x 300 m			Extérieur
1202	80 mm x 450 m			Extérieur
1151	80 mm x 450 m			Extérieur
1267	83 mm x 360 m			Intérieur
1082	83 mm x 450 m			Extérieur
1082i	83 mm x 450 m			Extérieur
1772	84 mm x 600 m		ROUGE	Extérieur
1254	90 mm x 300 m			
1185	90 mm x 360 m			Intérieur
1185i	90 mm x 360 m	X		Intérieur
1249	90 mm x 360 m			Extérieur
1255	102 mm x 300 m			Extérieur
1146	102 mm x 450 m			Extérieur
1520	104 mm x 155 m			Extérieur
1520i	104 mm x 155 m	X		Extérieur

## RUBANS DE CIRE

# DE PRODUIT	FORMAT	ÉCONOMIQUE	COULEUR	ENDUIT
5519	104 mm x 300 m		BLEU	Extérieur
1201	106 mm x 600 m			Extérieur
1408	108 mm x 80 m			
1516	108 mm x 110 m			Intérieur
3106	108 mm x 450 m			
1147	110 mm x 450 m			Extérieur
1147i	110 mm x 450 m	X		Extérieur
1147co	110 mm x 50 m			Extérieur
1147ci	110 mm x 50 m			Intérieur
1147coe	110 mm x 50 m	X		Extérieur
1147c	110 mm x 50 m			
1147ico	110 mm x 50 m			Extérieur
1147ici	110 mm x 50 m			Intérieur
2007	110 mm x 74 m			Extérieur
2007i	110 mm x 74 m	X		Extérieur
1513	110 mm x 91 m			Extérieur
5121	110 mm x 300 m		ROUGE	Extérieur
5121i	110 mm x 300 m	X	ROUGE	Extérieur
1256	110 mm x 300 m			
1256i	110 mm x 300 m	X		
2594	110 mm x 300 m		VERT	
2594i	110 mm x 300 m	X	VERT	
8259	110 mm x 300 m		BLEU PÂLE	
8259i	110 mm x 300 m		BLEU PÂLE	
7032	110 mm x 360 m			Intérieur
7032i	110 mm x 360 m	X		Intérieur
1256C	110 mm x 360 m			Intérieur
5081	110 mm x 360 m		MAUVE	
5239	110 mm x 410 m			Intérieur
1257	114 mm x 300 m			
1250	114 mm x 450 m			Extérieur
1258	130 mm x 300 m			
1148	130 mm x 450 m			
5295	131 mm x 300 m		ROUGE FONCÉ	
1259	152 mm x 300 m			
1262	152mm x 450 m			
1260	165 mm x 300 m			
1263	165 mm x 450 m			Extérieur
1264	180 mm x 450 m			
1261	220 mm x 300 m			
1265	220 mm x 450 m			

## RUBANS RÉSINE

Le ruban résine est conçu pour une utilisation sur des supports synthétiques ou brillants. Il possède une forte résistance aux frottements, aux solvants et aux produits chimiques. Ce ruban nécessite une température plus élevée que d'autres matières, résultant ainsi de sa dureté. Ce type de ruban est habituellement utilisé sur des matériels luisants ou lustrés tels qu'étiquettes polyester, vinyle et polyamide.

# PRODUIT	FORMAT	ÉCONOMIQUE	COULEUR	ENDUIT
1187	40 mm x 300 m			
1187c	40 mm x 300 m			
7338	40 mm x 360 m			
7122	40 mm x 450 m			Extérieur
7805	53 mm x 360 m			Intérieur
7169	54 mm x 450 m			Extérieur
7305s	55 mm x 1000 m			
7305si	55 mm x 1000 m	X		
1251r	60 mm x 300 m			
1168r	60 mm x 450 m			
2711	65 mm x 155 m			
5198	65 mm x 450 m			Extérieur
1198r	70 mm x 450 m			
1198ri	70 mm x 450 m	X		
5198A	76 mm x 155 m			Extérieur
2804	76 mm x 300 m			
1267A	76 mm x 360 m			
2802	80 mm x 300 m			
1082r	83 mm x 450 m			
7314	83 mm x 450 m			Extérieur
1254R	90 mm x 300 m			
1927	90 mm x 450 m			Extérieur
5901	104 mm x 300 m			
1189res	104 mm x 600 m			
1147iro	110 mm x 50 m			Extérieur
1147iri	110 mm x 50 m			Intérieur
1147ro	110 mm x 50 m			Extérieur
1147ri	110 mm x 50 m			Intérieur
2007res	110 mm x 74 m			
2007resi	110 mm x 74 m			
1256B	110 mm x 300 m			
7305	110 mm x 450 m			Extérieur
7305i	110 mm x 450 m	X		Extérieur
1121	172 mm x 450 m			

## RUBANS MIXTES (CIRE / RÉSINE)

Le ruban mixte est un ruban composé de cire et de résine permettant d'avoir une meilleure tenue de l'impression aux frottements sur du papier légèrement brillant. C'est un ruban plus dur que le ruban cire de base et nécessite généralement une intensité de chauffage supérieure de la tête d'impression.

# PRODUIT	FORMAT	ÉCONOMIQUE	COULEUR	ENDUIT
1187b	40 mm x 300 m			
2812	53 mm x 300 m		ROUGE	Extérieur
2531	54 mm x 300 m			
2721	54 mm x 300 m			
7179	60 mm x 600 m			
7336	64 mm x 74 m			
7336i	64 mm x 74 m	X		
1252wr	64 mm x 300 m			Extérieur
1252wri	64 mm x 300 m	X		Extérieur
1198wr	70 mm x 450 m			Extérieur
5402	70 mm x 600 m			
1267a	76 mm x 360 m			
5398wr	76 mm x 450 m			Extérieur
1266	76 mm x 600 m			Extérieur
1253o	89 mm x 300 m		ORANGE	Extérieur
1218	89 mm x 600 m			Extérieur
1189	104 mm x 600 m			
1147icro	110 mm x 50 m			Extérieur
1147icri	110 mm x 50 m			Intérieur
1147cri	110 mm x 50 m			Intérieur
1147wro	110 mm x 50 m		ORANGE	Extérieur
1147wri	110 mm x 50 m		ORANGE	Intérieur
2007wr	110 mm x 74 m			
2007wri	110 mm x 74 m	X		
5121B	110 mm x 300 m		BLANC	
1256A	110 mm x 300 m			
2904	110 mm x 300 m		VERT	
7032a	110 mm x 360 m			Intérieur
7032a	110 mm x 360 m			Intérieur
5440	110 mm x 600 m			Extérieur
1268	130 mm x 600 m			Extérieur

ÉTIQUETTEUSE ET ÉTIQUETTES



Étiquettes

1 ligne



2 lignes



3 lignes



Étiquettes pour fusil étiquetteur			
Code produit	Nb de lignes	Qté / paquet	Couleur
1529	1	8 RLX/1000	Blanc
1529J	1	8 RLX/1000	Jaune
58	2	8 RLX/750	Blanc
58RF	2	8 RLX/750	Rouge fluorescent
1924	2	8 RLX/750	Orange
1530	3	10 RLX/750	Blanc
1530J	3	10 RLX/750	Jaune

Fusil étiquetteur	
Code produit	Nb de lignes
1528	1
48	2
53	3

Tampon encreur	
Code produit	Nb de lignes
1387	1
1388	2
1389	3

# DES ÉTIQUETTES CONÇUES POUR VOUS !

VOUS NE TROUVEZ PAS EXACTEMENT LE PRODUIT QUE VOUS CHERCHEZ ?  
NOUS POUVONS RAPIDEMENT LE CRÉER POUR VOUS.



SELON VOS BESOINS !

- FORMATS
- ADHÉSIFS
- MATÉRIAUX
- COULEURS
- FINITIONS

CONTACTEZ-NOUS !

# INDEX

**CODES DE PRODUITS  
ET ALPHABÉTIQUE**

# INDEX

## CODE DE PRODUITS

<b>3</b> p. 57	<b>162R</b> p. 118	<b>249</b> p. 116	<b>330</b> p. 20	<b>470</b> p. 78	<b>556VP</b> p. 37
<b>12</b> p. 7, 120	<b>164</b> p. 114	<b>250</b> p. 116	<b>331</b> p. 39	<b>472</b> p. 96, 113	<b>556VPA</b> p. 37
<b>13</b> p. 59	<b>165</b> p. 45, 97	<b>251</b> p. 116	<b>334</b> p. 57	<b>474</b> p. 14, 25	<b>561</b> p. 115
<b>14</b> p. 59	<b>167</b> p. 149	<b>253</b> p. 85, 105	<b>337</b> p. 89	<b>479</b> p. 39	<b>572</b> p. 78
<b>17</b> p. 115	<b>168</b> p. 90	<b>254</b> p. 39	<b>338</b> p. 25	<b>481</b> p. 40, 57	<b>574</b> p. 16, 56, 73
<b>20</b> p. 85	<b>170</b> p. 70	<b>255</b> p. 24	<b>338A</b> p. 25	<b>485</b> p. 56	<b>577</b> p. 97, 101, 136
<b>21</b> p. 88	<b>172</b> p. 117	<b>257</b> p. 22	<b>339</b> p. 39	<b>487</b> p. 65, 109	<b>578</b> p. 14, 43, 72, 79
<b>29</b> p. 112	<b>173</b> p. 117	<b>257A</b> p. 22	<b>341</b> p. 25, 74	<b>511</b> p. 149	<b>579</b> p. 64, 90
<b>30</b> p. 112, 122	<b>174</b> p. 117	<b>260</b> p. 38	<b>342</b> p. 35	<b>514</b> p. 149	<b>580</b> p. 106
<b>31</b> p. 112	<b>175</b> p. 117	<b>261</b> p. 39	<b>344</b> p. 35	<b>516</b> p. 149	<b>582</b> p. 64, 89, 100
<b>32</b> p. 112	<b>176</b> p. 117	<b>261N/RF</b> p. 38	<b>346</b> p. 22	<b>518</b> p. 149	<b>583</b> p. 7, 120
<b>33</b> p. 112	<b>180</b> p. 35	<b>262</b> p. 86	<b>347</b> p. 82	<b>520</b> p. 25	<b>584</b> p. 67
<b>34</b> p. 112	<b>182</b> p. 35	<b>264</b> p. 85	<b>350</b> p. 89, 108	<b>521A</b> p. 17	<b>588</b> p. 60, 72, 113
<b>35</b> p. 112	<b>183</b> p. 35	<b>265</b> p. 24	<b>354</b> p. 90	<b>523</b> p. 120	<b>591</b> p. 89
<b>36</b> p. 112	<b>184</b> p. 35	<b>265H</b> p. 24	<b>361</b> p. 115	<b>524</b> p. 149	<b>592</b> p. 105
<b>48</b> p. 154	<b>185</b> p. 35	<b>267</b> p. 57	<b>362</b> p. 90	<b>527</b> p. 76, 105	<b>594</b> p. 24
<b>51</b> p. 46	<b>186</b> p. 35	<b>267N/O</b> p. 57	<b>364</b> p. 9	<b>528J</b> p. 11, 64	<b>594A</b> p. 24
<b>52</b> p. 46, 102	<b>188</b> p. 35	<b>268</b> p. 22	<b>367</b> p. 90	<b>532</b> p. 39, 63	<b>595</b> p. 24
<b>53</b> p. 154	<b>189</b> p. 35	<b>269A</b> p. 22	<b>369</b> p. 89	<b>533</b> p. 39	<b>596</b> p. 23
<b>58</b> p. 154	<b>190</b> p. 35	<b>272</b> p. 22	<b>370</b> p. 77	<b>534</b> p. 22	<b>596A</b> p. 23
<b>58RF</b> p. 154	<b>191</b> p. 89, 108	<b>274</b> p. 22	<b>372</b> p. 20	<b>534A</b> p. 22	<b>596B</b> p. 23
<b>79</b> p. 18	<b>191A</b> p. 89	<b>277</b> p. 23	<b>374</b> p. 96	<b>535</b> p. 55	<b>596J</b> p. 27
<b>81</b> p. 10, 62, 100	<b>192</b> p. 35	<b>277A</b> p. 22	<b>375</b> p. 96	<b>536</b> p. 55	<b>597</b> p. 23
<b>82</b> p. 60	<b>193A</b> p. 63	<b>278</b> p. 23	<b>378</b> p. 90	<b>537</b> p. 55	<b>597A</b> p. 23
<b>89</b> p. 68	<b>193B</b> p. 63	<b>278A</b> p. 23	<b>385</b> p. 13, 55, 72, 74	<b>538</b> p. 55	<b>598</b> p. 23
<b>92</b> p. 42, 58	<b>193 BL</b> p. 63	<b>283</b> p. 47, 69, 81	<b>387</b> p. 111	<b>539</b> p. 55	<b>598A</b> p. 23
<b>95</b> p. 88	<b>197</b> p. 25	<b>284</b> p. 96, 114	<b>389</b> p. 70, 115	<b>540</b> p. 55	<b>598B</b> p. 26
<b>100</b> p. 89, 108	<b>201</b> p. 68, 91	<b>284A</b> p. 97	<b>392</b> p. 90	<b>541</b> p. 55	<b>599</b> p. 23
<b>101</b> p. 64	<b>207</b> p. 69, 91	<b>285</b> p. 20	<b>405</b> p. 32, 34, 35, 90, 108	<b>542</b> p. 55	<b>599A</b> p. 23
<b>103</b> p. 88	<b>208</b> p. 84	<b>285A</b> p. 20	<b>412</b> p. 59, 108	<b>543</b> p. 45, 70, 79	<b>599B</b> p. 23
<b>104</b> p. 89	<b>214</b> p. 38	<b>286</b> p. 86	<b>414</b> p. 27	<b>544</b> p. 149	<b>599C</b> p. 23
<b>109</b> p. 64, 89, 108	<b>216</b> p. 31, 114	<b>291</b> p. 11, 89, 108	<b>415</b> p. 64, 90	<b>545</b> p. 43, 64, 108	<b>599D</b> p. 27
<b>110</b> p. 64, 89, 108	<b>218</b> p. 114	<b>292</b> p. 41, 62	<b>417</b> p. 43, 67	<b>546</b> p. 68	<b>600</b> p. 26
<b>117</b> p. 89	<b>219</b> p. 27	<b>298</b> p. 41	<b>418</b> p. 20	<b>547</b> p. 119	<b>601</b> p. 22
<b>118</b> p. 90	<b>220</b> p. 41, 62, 84, 89, 105	<b>299</b> p. 30	<b>423</b> p. 113	<b>548</b> p. 118	<b>602</b> p. 22
<b>120</b> p. 89	<b>221</b> p. 89	<b>299G</b> p. 30	<b>425</b> p. 107	<b>553</b> p. 111	<b>602A</b> p. 22
<b>124</b> p. 90	<b>222</b> p. 33, 34, 35	<b>300</b> p. 10, 62, 100	<b>430</b> p. 8	<b>555B</b> p. 63	<b>602B</b> p. 22
<b>127</b> p. 90	<b>225</b> p. 33, 34, 35	<b>301</b> p. 85	<b>431/10</b> p. 32	<b>555C</b> p. 63, 88	<b>603</b> p. 22
<b>128</b> p. 90	<b>226</b> p. 33, 34, 35	<b>302</b> 26	<b>431/11</b> p. 32	<b>556aqua</b> p. 37	<b>603A</b> p. 22
<b>129</b> p. 119	<b>227</b> p. 33, 34, 35	<b>303</b> 89, 108	<b>432</b> p. 23	<b>556beige</b> p. 37	<b>603B</b> p. 22
<b>130</b> p. 89	<b>228</b> p. 33, 34, 35	<b>304</b> 11, 18, 40, 64, 108	<b>432A</b> p. 23	<b>556blanc</b> p. 37	<b>604</b> p. 24
<b>131</b> p. 64, 77, 100	<b>229</b> p. 33, 34	<b>309</b> p. 58	<b>432B</b> p. 23	<b>556bleu</b> p. 37	<b>604A</b> p. 24
<b>133</b> p. 90	<b>230</b> p. 33, 34	<b>310</b> p. 47	<b>432C</b> 23	<b>556BP</b> p. 37	<b>605</b> p. 24
<b>135</b> p. 64, 100	<b>231</b> p. 33, 34	<b>311</b> p. 47	<b>437</b> p. 26	<b>556BPA</b> p. 37	<b>606</b> p. 24
<b>137</b> p. 64, 90	<b>232</b> p. 33, 34	<b>312</b> p. 70	<b>438</b> p. 88	<b>556G</b> p. 37	<b>607</b> p. 24
<b>138</b> p. 55	<b>233</b> p. 33, 34	<b>313</b> p. 57	<b>441</b> p. 87, 106	<b>556J</b> p. 37	<b>609</b> p. 22
<b>139</b> p. 47	<b>234</b> p. 33, 34	<b>314</b> p. 108	<b>444</b> p. 86	<b>556JF</b> p. 37	<b>609A</b> p. 22
<b>141</b> p. 23	<b>235</b> p. 16, 72, 101	<b>315</b> p. 19	<b>445A</b> p. 27	<b>556O</b> p. 37	<b>609B</b> p. 22
<b>142</b> p. 15, 72	<b>239</b> p. 94, 121	<b>317</b> p. 89	<b>446</b> p. 38	<b>556OF</b> p. 37	<b>610</b> p. 22
<b>143</b> p. 97	<b>239A</b> p. 94, 121	<b>318</b> p. 89	<b>447B</b> p. 30	<b>556R</b> p. 37	<b>611</b> p. 24, 39
<b>156</b> p. 79	<b>239D</b> p. 94, 121	<b>319</b> p. 89	<b>456</b> p. 39	<b>556RF</b> p. 37	<b>611A</b> p. 39
<b>157</b> p. 72, 82	<b>239R</b> p. 94, 121	<b>321</b> p. 13, 109	<b>456A</b> p. 39	<b>556RO</b> p. 37	<b>611B</b> p. 24, 39
<b>159</b> p. 120	<b>241</b> p. 72, 121	<b>325</b> p. 21	<b>459</b> p. 39	<b>556ROF</b> p. 37	<b>612</b> p. 24, 39
<b>159A</b> p. 120	<b>242</b> p. 80	<b>327</b> p. 25	<b>461</b> p. 57, 105	<b>556V</b> p. 37	<b>612A</b> p. 24
<b>160</b> p. 20	<b>243</b> p. 80	<b>328</b> 25	<b>468</b> p. 42	<b>556VFL</b> p. 37	<b>613A</b> p. 17
	<b>244</b> p. 120		<b>469</b> p. 83		

<b>614</b> p. 17	<b>709G</b> p. 39	<b>814</b> p. 40	<b>1013</b> p. 10, 62	<b>1090B</b> p. 76	<b>1151</b> p. 150
<b>614A</b> p. 17	<b>710</b> p. 25, 39	<b>817</b> p. 74	<b>1016</b> p. 39	<b>1090C</b> p. 63, 76, 88	<b>1152</b> p. 28
<b>614B</b> p. 17	<b>711</b> p. 39	<b>818</b> p. 24	<b>1017</b> p. 23	<b>1093</b> p. 29, 75	<b>1153</b> p. 23
<b>614C</b> p. 17	<b>712</b> p. 39	<b>820</b> p. 87	<b>1018</b> p. 38	<b>1093B</b> p. 30, 75	<b>1154</b> p. 89
<b>615</b> p. 25, 39	<b>713</b> p. 38	<b>822</b> p. 17	<b>1019</b> p. 78	<b>1093C</b> p. 30	<b>1156</b> p. 24
<b>615A</b> p. 25, 39	<b>714</b> p. 38	<b>824</b> p. 32, 106	<b>1023</b> p. 7	<b>1093E</b> p. 30, 75	<b>1158</b> p. 107
<b>616</b> p. 25	<b>716</b> p. 39, 74	<b>826</b> p. 66, 92, 109	<b>1026</b> p. 118	<b>1101</b> p. 57	<b>1158A</b> p. 86, 106
<b>616A</b> p. 25	<b>718</b> p. 107	<b>828</b> p. 24	<b>1027</b> p. 119	<b>1101A</b> p. 58	<b>1159</b> p. 106
<b>617</b> p. 39	<b>720</b> p. 86, 105	<b>829</b> p. 26	<b>1033</b> p. 22	<b>1108</b> p. 82	<b>1162/B</b> p. 148
<b>619</b> p. 63, 84	<b>720A</b> p. 86, 105	<b>830</b> p. 38	<b>1034</b> p. 22	<b>1109</b> p. 36	<b>1163</b> p. 106
<b>620</b> p. 35	<b>721S</b> p. 63	<b>833</b> p. 39	<b>1034A</b> p. 22	<b>1110</b> p. 36	<b>1164</b> p. 87
<b>621</b> p. 67, 94	<b>723</b> p. 74	<b>834</b> p. 57	<b>1035</b> p. 22	<b>1110vf</b> p. 36	<b>1167</b> p. 76
<b>623</b> p. 11, 91	<b>725</b> p. 26	<b>835</b> p. 105	<b>1038</b> p. 25	<b>1111</b> p. 36	<b>1168</b> p. 150
<b>625</b> p. 66	<b>726</b> p. 39	<b>836</b> p. 59	<b>1042</b> p. 146	<b>1112</b> p. 64, 90, 108	<b>1168r</b> p. 152
<b>627</b> p. 64, 77	<b>727</b> p. 39	<b>837</b> p. 98	<b>1042B</b> p. 146	<b>1113</b> p. 146	<b>1171</b> p. 150
<b>632</b> p. 17	<b>728</b> p. 89	<b>838</b> p. 46, 68, 77	<b>1042J</b> p. 146	<b>1114</b> p. 59	<b>1171i</b> p. 150
<b>633</b> p. 18	<b>729</b> p. 89	<b>840</b> p. 145	<b>1043</b> p. 76	<b>1116</b> p. 77	<b>1172</b> p. 74
<b>634</b> p. 64, 77	<b>730</b> p. 89, 108	<b>860</b> p. 90	<b>1043A</b> p. 76	<b>1117M</b> p. 98	<b>1173</b> p. 10, 62, 84, 100
<b>635</b> p. 90	<b>733</b> p. 90	<b>861</b> p. 88	<b>1043B</b> p. 76	<b>1118</b> p. 105	<b>1173A</b> p. 10, 76
<b>637</b> p. 85	<b>739</b> p. 22	<b>862</b> p. 33	<b>1044</b> p. 32	<b>1119</b> p. 55, 66	<b>1177</b> p. 74
<b>638</b> p. 62	<b>740</b> p. 24	<b>863</b> p. 33	<b>1045</b> p. 32	<b>1121</b> p. 152	<b>1178</b> p. 88
<b>639</b> p. 84, 106, 107	<b>741</b> p. 22, 39	<b>864</b> p. 33	<b>1046</b> p. 32	<b>1122</b> p. 145	<b>1179</b> p. 26
<b>647</b> p. 122	<b>744</b> p. 38	<b>865</b> p. 33	<b>1047</b> p. 32	<b>1124</b> p. 39	<b>1180</b> p. 99
<b>648</b> p. 122	<b>746</b> p. 38	<b>866</b> p. 33	<b>1048</b> p. 32	<b>1125</b> p. 39	<b>1180sp</b> p. 14, 73, 77, 79, 81, 99
<b>649</b> p. 122	<b>747</b> p. 86	<b>867</b> p. 33	<b>1049</b> p. 32	<b>1127</b> p. 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 86	<b>1184</b> p. 145
<b>650A</b> p. 26	<b>752</b> p. 24	<b>868</b> p. 33	<b>1050</b> p. 32	<b>1129</b> p. 24	<b>1184DT</b> p. 148
<b>652</b> p. 39	<b>752A</b> p. 24	<b>869</b> p. 33	<b>1051</b> p. 32	<b>1129A</b> p. 24	<b>1185</b> p. 150
<b>654</b> p. 85	<b>754</b> p. 23, 74	<b>870</b> p. 33	<b>1052</b> p. 32	<b>1131</b> p. 36	<b>1186</b> p. 64, 100
<b>660</b> p. 38	<b>754A</b> p. 23, 74	<b>871</b> p. 33	<b>1054</b> p. 36	<b>1132</b> p. 18	<b>1187</b> p. 152
<b>662</b> p. 57	<b>755</b> p. 23	<b>877</b> p. 17, 59	<b>1055</b> p. 145	<b>1133</b> p. 31, 114	<b>1187b</b> p. 153
<b>663</b> p. 24	<b>755A</b> p. 23	<b>880</b> p. 63	<b>1055B</b> p. 147	<b>1134</b> p. 78	<b>1187c</b> p. 152
<b>663A</b> p. 26	<b>760</b> p. 35	<b>881</b> p. 22	<b>1055DT</b> p. 148	<b>1136</b> p. 58, 111	<b>1188</b> p. 125
<b>663B</b> p. 24	<b>761</b> p. 35	<b>884</b> p. 98	<b>1056</b> p. 113	<b>1137</b> p. 40	<b>1189</b> p. 153
<b>663C</b> p. 26	<b>762</b> p. 35	<b>889</b> p. 24	<b>1057</b> p. 14	<b>1138</b> p. 127	<b>1189res</b> p. 152
<b>665</b> p. 85	<b>763</b> p. 35	<b>899A</b> p. 24	<b>1060</b> p. 45, 124	<b>1141</b> p. 112	<b>1190</b> p. 146
<b>666</b> p. 18	<b>764</b> p. 35	<b>902</b> p. 98	<b>1062</b> p. 146	<b>1143</b> p. 62, 106	<b>1191</b> p. 145
<b>667</b> p. 112	<b>765</b> p. 35	<b>903</b> p. 106	<b>1062/C1</b> p. 146	<b>1145</b> p. 146	<b>1192</b> p. 145
<b>668</b> p. 26	<b>766</b> p. 35	<b>904</b> p. 26	<b>1062/DTAC1</b> p. 149	<b>1145AP</b> p. 146	<b>1192B</b> p. 145
<b>669</b> p. 86, 106	<b>767</b> p. 35	<b>910</b> p. 71	<b>1062DTC1</b> p. 148	<b>1146</b> p. 150	<b>1193</b> p. 150
<b>670</b> p. 23	<b>768</b> p. 35	<b>912</b> p. 114	<b>1062OF</b> p. 146	<b>1147</b> p. 151	<b>1194</b> p. 59
<b>670A</b> p. 23	<b>769</b> p. 35	<b>913</b> p. 25	<b>1069</b> p. 18	<b>1147c</b> p. 151	<b>1195</b> p. 38
<b>671</b> p. 39	<b>775</b> p. 35	<b>914</b> p. 115	<b>1070</b> p. 89	<b>1147ci</b> p. 151	<b>1196</b> p. 27
<b>677</b> p. 90	<b>780</b> p. 25	<b>919</b> p. 64	<b>1071</b> p. 89	<b>1147co</b> p. 151	<b>1198</b> p. 150
<b>685</b> p. 99	<b>782</b> p. 115	<b>967</b> p. 105	<b>1075</b> p. 25	<b>1147coe</b> p. 151	<b>1198r</b> p. 152
<b>687</b> p. 146	<b>784</b> p. 8, 122	<b>969</b> p. 7, 74	<b>1076</b> p. 106	<b>1147cri</b> p. 153	<b>1198ri</b> p. 152
<b>688</b> p. 43, 108	<b>785</b> p. 100	<b>977</b> p. 132	<b>1076B</b> p. 106	<b>1147i</b> p. 151	<b>1198wr</b> p. 153
<b>689</b> p. 88, 108	<b>786</b> p. 100	<b>978</b> p. 24	<b>1078</b> p. 115	<b>1147ico</b> p. 151	<b>1199C</b> p. 147
<b>690</b> p. 11, 90	<b>787</b> p. 100	<b>978A</b> p. 24	<b>1079</b> p. 133	<b>1147icro</b> p. 153	<b>1199-VB</b> p. 146
<b>690A</b> p. 85	<b>788</b> p. 100	<b>982</b> p. 62	<b>1080</b> p. 113	<b>1147icri</b> p. 153	<b>1200</b> p. 35
<b>690B</b> p. 85	<b>789</b> p. 100	<b>987</b> p. 90	<b>1081</b> p. 86	<b>1147iri</b> p. 152	<b>1201</b> p. 151
<b>692</b> p. 98	<b>790</b> p. 100	<b>988</b> p. 67	<b>1082</b> p. 150	<b>1147iro</b> p. 152	<b>1202</b> p. 150
<b>693</b> p. 98	<b>791</b> p. 100	<b>988B</b> p. 71	<b>1082i</b> p. 150	<b>1147ri</b> p. 152	<b>1204</b> p. 60
<b>696</b> p. 120	<b>792</b> p. 100	<b>988C</b> p. 72	<b>1082r</b> p. 152	<b>1147ro</b> p. 152	<b>1205</b> p. 60
<b>697</b> p. 18	<b>793R</b> p. 66	<b>991</b> p. 62	<b>1083</b> p. 26	<b>1147wri</b> p. 153	<b>1206</b> p. 60
<b>699</b> p. 76	<b>794</b> p. 57	<b>994</b> p. 9, 31	<b>1083A</b> p. 26	<b>1147wro</b> p. 153	<b>1207</b> p. 60
<b>702</b> p. 23	<b>804</b> p. 39	<b>995</b> p. 87	<b>1085</b> p. 57, 59, 76	<b>1148</b> p. 151	<b>1208</b> p. 60
<b>703</b> p. 58, 65	<b>806</b> p. 90	<b>1002</b> p. 135	<b>1089</b> p. 119		
<b>705</b> p. 90, 108	<b>807</b> p. 39	<b>1006</b> p. 96, 116	<b>1090</b> p. 76		
<b>708</b> p. 39	<b>808</b> p. 105	<b>1007</b> p. 19	<b>1090A</b> p. 76		
<b>709</b> p. 39	<b>809</b> p. 106	<b>1008</b> p. 115			
	<b>810</b> p. 86				

<b>1209</b> p. 60	<b>1274</b> p. 145	<b>1367B</b> p. 140	<b>1492</b> p. 76	<b>1599</b> p. 33	<b>1830</b> p. 41
<b>1210</b> p. 60	<b>1274A</b> p. 145	<b>1367J</b> p. 140	<b>1493</b> p. 148	<b>1700</b> p. 15, 63,	<b>1831</b> p. 10, 62,
<b>1211</b> p. 60	<b>1281</b> p. 145	<b>1367R</b> p. 140	<b>1493A</b> p. 148	112	87
<b>1212</b> p. 60	<b>1281S</b> p. 70, 96	<b>1367VF</b> p. 140	<b>1495</b> p. 148	<b>1701</b> p. 15, 63	<b>1832</b> p. 86
<b>1213</b> p. 60	<b>1283</b> p. 145	<b>1369</b> p. 150	<b>1495 / core1</b> p.	<b>1701A</b> p. 15, 63	<b>1833</b> p. 41
<b>1214</b> p. 60	<b>1283A</b> p. 145	<b>1370</b> p. 64	148	<b>1702</b> p. 63, 112	<b>1838</b> p. 25
<b>1215</b> p. 60	<b>1288SP</b> p. 145	<b>1371</b> p. 146	<b>1495HM</b> p. 148	<b>1704</b> p. 69, 137	<b>1848</b> p. 62, 86,
<b>1216</b> p. 60	<b>1288SPVF</b> p. 145	<b>1371A</b> p. 146	<b>1495S</b> p. 148	<b>1706</b> p. 132	105
<b>1217B</b> p. 77	<b>1289</b> p. 145	<b>1371DT</b> p. 148	<b>1500</b> p. 139	<b>1709</b> p. 29	<b>1856</b> p. 27
<b>1217C</b> p. 77	<b>1291</b> p. 145	<b>1372</b> p. 113	<b>1501</b> p. 139	<b>1710</b> p. 29	<b>1857</b> p. 77
<b>1218</b> p. 153	<b>1291B</b> p. 145	<b>1373</b> p. 146	<b>1502</b> p. 46, 97	<b>1710J</b> p. 29	<b>1858B</b> p. 77
<b>1219</b> p. 18, 108	<b>1291M</b> p. 145	<b>1374</b> p. 141	<b>1503</b> p. 29	<b>1717</b> p. 144	<b>1859</b> p. 85
<b>1229</b> p. 36	<b>1292</b> p. 145	<b>1375</b> p. 140, 142	<b>1508</b> p. 145	<b>1719</b> p. 85	<b>1863</b> p. 26
<b>1230</b> p. 36	<b>1298</b> p. 146	<b>1376</b> p. 142	<b>1512</b> p. 147	<b>1723</b> p. 145	<b>1865</b> p. 98
<b>1231</b> p. 36	<b>1301</b> p. 146	<b>1379</b> p. 141	<b>1512A</b> p. 147	<b>1723/FF</b> p. 145	<b>1867</b> p. 39
<b>1232</b> p. 36	<b>1302</b> p. 146	<b>1381</b> p. 140, 141	<b>1513</b> p. 151	<b>1724</b> p. 105	<b>1868B</b> p. 23
<b>1233</b> p. 36	<b>1302FF</b> p. 146	<b>1384</b> p. 144	<b>1514</b> p. 95, 133	<b>1724B</b> p. 106	<b>1868R</b> p. 27
<b>1234</b> p. 36	<b>1304DT</b> p. 148	<b>1384P</b> p. 140	<b>1516</b> p. 151	<b>1726</b> p. 148	<b>1871</b> p. 35
<b>1235</b> p. 36	<b>1304DT/FF</b> p.148	<b>1385</b> p. 87	<b>1518</b> p. 146	<b>1727</b> p. 148	<b>1872</b> p. 88
<b>1236</b> p. 36	<b>1304FF</b> p. 146	<b>1386</b> p. 145	<b>1520</b> p. 150	<b>1737</b> p. 69, 137	<b>1873</b> p. 62, 100
<b>1237</b> p. 36	<b>1317</b> p. 18	<b>1387</b> p. 154	<b>1520i</b> p. 150	<b>1739</b> p. 134	<b>1882</b> p. 47
<b>1238</b> p. 36	<b>1320</b> p. 147	<b>1388</b> p. 154	<b>1522</b> p. 57	<b>1740</b> p. 75	<b>1883</b> p. 41
<b>1239</b> p. 36	<b>1321</b> p. 147	<b>1389</b> p. 154	<b>1524</b> p. 57	<b>1740A</b> p. 121	<b>1884</b> p. 26
<b>1239N</b> p. 36	<b>1326</b> p. 65	<b>1394</b> p. 22	<b>1525</b> p. 57	<b>1743A</b> p. 149	<b>1885</b> p. 24
<b>1240</b> p. 36	<b>1327</b> p. 65, 109	<b>1396</b> p. 116	<b>1526</b> p. 76	<b>1749</b> p. 146	<b>1890</b> p. 115
<b>1240R</b> p. 36	<b>1340</b> p. 85	<b>1397</b> p. 116	<b>1527</b> p. 76, 86,	<b>1750A</b> p. 126	<b>1892</b> p. 19
<b>1243</b> p. 128	<b>1341</b> p. 41, 94,	<b>1398</b> p. 147	98	<b>1753B</b> p. 63, 87,	<b>1893</b> p. 85
<b>1244</b> p. 124, 136	121	<b>1398HM</b> p. 147	<b>1528</b> p. 154	106	<b>1895</b> p. 76
<b>1249</b> p. 150	<b>1342</b> p. 41	<b>1401</b> p. 12, 78	<b>1529</b> p. 154	<b>1755</b> p. 116	<b>1906</b> p. 145
<b>1250</b> p. 151	<b>1343</b> p. 41	<b>1403</b> p. 145	<b>1529J</b> p. 154	<b>1760</b> p. 64	<b>1908</b> p. 25, 39
<b>1251</b> p. 150	<b>1344</b> p. 41	<b>1404</b> p. 38	<b>1530</b> p. 154	<b>1762</b> p. 13, 31,	<b>1909</b> p. 60
<b>1251r</b> p. 152	<b>1345</b> p. 41	<b>1404A</b> p. 38, 85	<b>1530J</b> p. 154	121	<b>1910</b> p. 35
<b>1252</b> p. 150	<b>1346</b> p. 41	<b>1408</b> p. 151	<b>1532</b> p. 43, 101	<b>1765</b> p. 125	<b>1911</b> p. 35
<b>1252wr</b> p. 153	<b>1347</b> p. 41	<b>1412</b> p. 27, 86	<b>1534</b> p. 90	<b>1766</b> p. 145	<b>1915</b> p. 145
<b>1252wri</b> p. 153	<b>1348</b> p. 41	<b>1422</b> p. 41	<b>1536</b> p. 147	<b>1767</b> p. 8, 122	<b>1916</b> p. 35
<b>1253</b> p. 150	<b>1351</b> p. 69, 101	<b>1423</b> p. 26	<b>1539</b> p. 31, 114	<b>1770</b> p. 45	<b>1917</b> p. 62, 105
<b>1253o</b> p. 153	<b>1351A</b> p. 66, 101,	<b>1430</b> p. 86	<b>1540</b> p. 145	<b>1771</b> p. 87	<b>1921</b> p. 122
<b>1254</b> p. 150	102	<b>1430A</b> p. 86	<b>1540DT</b> p. 148	<b>1772</b> p. 150	<b>1924</b> p. 154
<b>1254R</b> p. 152	<b>1359</b> p. 147	<b>1430B</b> p. 86	<b>1541</b> p. 149	<b>1775</b> p. 27	<b>1925</b> p. 35
<b>1255</b> p. 150	<b>1359A</b> p. 147	<b>1431</b> p. 63	<b>1542</b> p. 107	<b>1776</b> p. 105	<b>1927</b> p. 152
<b>1256</b> p. 151	<b>1359L</b> p. 147	<b>1433</b> p. 36	<b>1543DT</b> p. 148	<b>1779</b> p. 91	<b>1929</b> p. 22
<b>1256A</b> p. 153	<b>1361</b> p. 140, 143	<b>1434</b> p. 52	<b>1547</b> p. 116	<b>1784B</b> p. 12, 66	<b>1933</b> p. 70
<b>1256B</b> p. 152	<b>1361J</b> p. 140	<b>1435</b> p. 36	<b>1547L</b> p. 116	<b>1786</b> p. 85	<b>1936</b> p. 12
<b>1256C</b> p. 151	<b>1361O</b> p. 140	<b>1443</b> p. 148	<b>1548</b> p. 120	<b>1790</b> p. 25, 74	<b>1942</b> p. 41
<b>1256i</b> p. 151	<b>1361R</b> p. 140	<b>1443/R</b> p. 148	<b>1570</b> p. 106	<b>1795</b> p. 13, 95	<b>1944</b> p. 71
<b>1257</b> p. 151	<b>1361V</b> p. 140 p.	<b>1448</b> p. 140	<b>1571</b> p. 106	<b>1798</b> p. 30	<b>1947</b> p. 131
<b>1258</b> p. 151	<b>1363</b> p. 140, 142	<b>1448BE</b> p. 140	<b>1572</b> p. 106	<b>1800</b> p. 106	<b>1949</b> p. 27
<b>1259</b> p. 151	<b>1363J</b> p. 140	<b>1448BL</b> p. 140	<b>1573</b> p. 41, 98	<b>1801</b> p. 57	<b>1951</b> p. 40
<b>1260</b> p. 151	<b>1363O</b> p. 140	<b>1448J</b> p. 140	<b>1574</b> p. 41, 85	<b>1804</b> p. 10, 87	<b>1954</b> p. 87, 105
<b>1261</b> p. 151	<b>1363R</b> p. 140	<b>1448M</b> p. 140	<b>1579</b> p. 11, 64	<b>1812</b> p. 10, 62	<b>1956</b> p. 10, 85
<b>1262</b> p. 151	<b>1363V</b> p. 140	<b>1448VP</b> p. 140	<b>1582</b> p. 57, 105	<b>1813</b> p. 141	<b>1962</b> p. 131
<b>1263</b> p. 151	<b>1365</b> p. 140, 141	<b>1467</b> p. 70, 121	<b>1590</b> p. 33	<b>1820A</b> p. 146	<b>1964</b> p. 65, 92
<b>1264</b> p. 151	<b>1365A</b> p. 141	<b>1469</b> p. 28	<b>1591</b> p. 33	<b>1821</b> p. 22	<b>1967</b> p. 130
<b>1265</b> p. 151	<b>1365CJ</b> p. 140	<b>1472</b> p. 134	<b>1592</b> p. 33	<b>1823</b> p. 84	<b>1968</b> p. 66
<b>1266</b> p. 153	<b>1365J</b> p. 140	<b>1474</b> p. 29	<b>1593</b> p. 33	<b>1824</b> p. 17	<b>1974</b> p. 126
<b>1267</b> p. 150	<b>1365SCB</b> p. 140	<b>1475</b> p. 149	<b>1594</b> p. 33	<b>1825</b> p. 146	<b>1975</b> p. 88
<b>1267a</b> p. 153	<b>1365SCO</b> p. 140	<b>1476</b> p. 147	<b>1595</b> p. 33	<b>1825DT</b> p. 148	<b>1982</b> p. 57, 105
<b>1267A</b> p. 152	<b>1365SCV</b> p. 140	<b>1477</b> p. 150	<b>1596</b> p. 33	<b>1826</b> p. 112	<b>1983</b> p. 138
<b>1268</b> p. 153	<b>1366B</b> p. 144	<b>1480</b> p. 96	<b>1597</b> p. 33	<b>1827</b> p. 87	<b>1984</b> p. 133
<b>1272</b> p. 145	<b>1367</b> p. 140, 143	<b>1491</b> p. 145	<b>1598</b> p. 33	<b>1829</b> p. 68	<b>1985</b> p. 62, 107

<b>1989</b> p. 23	<b>2087A</b> p. 27	<b>2157</b> p. 144	<b>2600</b> p. 75	<b>2720</b> p. 26	<b>5036</b> p. 149
<b>1990</b> p. 22	<b>2088</b> p. 61	<b>2158</b> p. 144	<b>2601</b> p. 75	<b>2721</b> p. 153	<b>5047</b> p. 145
<b>1991</b> p. 97	<b>2089</b> p. 61	<b>2159</b> p. 144	<b>2602A</b> p. 130	<b>2723</b> p. 13, 97	<b>5047B</b> p. 145
<b>1994</b> p. 115	<b>2090</b> p. 61	<b>2160</b> p. 144	<b>2605</b> p. 27	<b>2724</b> p. 87, 105	<b>5081</b> p. 151
<b>2001</b> p. 150	<b>2091</b> p. 61	<b>2161</b> p. 144	<b>2605O</b> p. 27	<b>2729</b> p. 131	<b>5114</b> p. 148
<b>2001N</b> p. 150	<b>2095</b> p. 85	<b>2162</b> p. 144	<b>2606</b> p. 13, 15	<b>2731</b> p. 76	<b>5114B</b> p. 148
<b>2006</b> p. 60	<b>2096</b> p. 150	<b>2163</b> p. 144	<b>2607</b> p. 14	<b>2732</b> p. 57	<b>5114J</b> p. 148
<b>2007</b> p. 151	<b>2096i</b> p. 150	<b>2172</b> p. 11, 88, 108	<b>2612</b> p. 107	<b>2733</b> p. 98, 99	<b>5114R</b> p. 148
<b>2007i</b> p. 151	<b>2097</b> p. 60	<b>2173</b> p. 7, 105	<b>2613</b> p. 107	<b>2734</b> p. 98	<b>5114V</b> p. 148
<b>2007res</b> p. 152	<b>2100</b> p. 141	<b>2175</b> p. 62, 100	<b>2614</b> p. 38	<b>2736</b> p. 98	<b>5121</b> p. 151
<b>2007resi</b> p. 152	<b>2101</b> p. 141	<b>2179</b> p. 87, 107	<b>2617</b> p. 38, 39, 41, 42, 74, 85, 87	<b>2737</b> p. 85, 98	<b>5121B</b> p. 153
<b>2007wr</b> p. 153	<b>2102</b> p. 141	<b>2185</b> p. 17	<b>2619</b> p. 26	<b>2738</b> p. 32, 57, 106	<b>5121i</b> p. 151
<b>2007wri</b> p. 153	<b>2103</b> p. 141	<b>2186</b> p. 17	<b>2620</b> p. 27	<b>2740</b> p. 55	<b>5139</b> p. 145
<b>2011</b> p. 27	<b>2104</b> p. 13, 16, 79, 81, 95	<b>2191</b> p. 85	<b>2632</b> p. 131	<b>2743</b> p. 91	<b>5165</b> p. 132
<b>2012</b> p. 23	<b>2109</b> p. 15, 95	<b>2501</b> p. 133	<b>2633</b> p. 109, 128	<b>2749</b> p. 96	<b>5165B</b> p. 133
<b>2013</b> p. 26	<b>2110</b> p. 16	<b>2504</b> p. 131	<b>2634</b> p. 87	<b>2755</b> p. 86, 106	<b>5166</b> p. 132
<b>2015</b> p. 85	<b>2113</b> p. 141	<b>2518</b> p. 87, 107	<b>2641</b> p. 27	<b>2757</b> p. 64, 88, 90, 108	<b>5179</b> p. 136
<b>2017</b> p. 27	<b>2114</b> p. 141	<b>2519</b> p. 41, 44	<b>2644</b> p. 27	<b>2758</b> p. 64, 88, 108	<b>5189</b> p. 145
<b>2020</b> p. 19	<b>2116</b> p. 141	<b>2520</b> p. 26	<b>2645</b> p. 87	<b>2759</b> p. 25, 74	<b>5198</b> p. 152
<b>2021</b> p. 65, 94	<b>2117</b> p. 141	<b>2523</b> p. 77, 86	<b>2647</b> p. 85	<b>2759A</b> p. 25, 74	<b>5198A</b> p. 152
<b>2022</b> p. 65, 94	<b>2118</b> p. 141	<b>2524</b> p. 111	<b>2650</b> p. 12, 66, 109	<b>2760</b> p. 24	<b>5209</b> p. 140
<b>2023</b> p. 92, 111	<b>2119</b> p. 141	<b>2527</b> p. 62	<b>2651</b> p. 123	<b>2760A</b> p. 24	<b>5238</b> p. 146
<b>2024</b> p. 109	<b>2120</b> p. 141	<b>2531</b> p. 153	<b>2652</b> p. 128	<b>2761</b> p. 77	<b>5239</b> p. 151
<b>2025</b> p. 19, 40, 92	<b>2121</b> p. 141	<b>2532</b> p. 108	<b>2653</b> p. 11, 90	<b>2773</b> p. 88	<b>5241</b> p. 145
<b>2026</b> p. 42, 93	<b>2122</b> p. 141	<b>2533</b> p. 128	<b>2654</b> p. 38	<b>2782</b> p. 86	<b>5246</b> p. 144
<b>2027</b> p. 93	<b>2123</b> p. 141	<b>2536</b> p. 85	<b>2655</b> p. 106	<b>2783</b> p. 62, 86	<b>5285A</b> p. 71
<b>2028</b> p. 92	<b>2124</b> p. 142	<b>2541</b> p. 25, 133	<b>2660</b> p. 105	<b>2786</b> p. 10, 62, 76, 87	<b>5295</b> p. 151
<b>2029</b> p. 92	<b>2125</b> p. 142	<b>2542</b> p. 25	<b>2661</b> p. 25	<b>2787</b> p. 85	<b>5323</b> p. 136
<b>2030</b> p. 40	<b>2126</b> p. 142	<b>2548</b> p. 137	<b>2663</b> p. 7	<b>2789</b> p. 12, 69, 78, 97	<b>5342</b> p. 115
<b>2031</b> p. 40, 93	<b>2127</b> p. 142	<b>2549</b> p. 80	<b>2664</b> p. 57	<b>2793</b> p. 11, 90	<b>5396</b> p. 145
<b>2032</b> p. 40, 93	<b>2128</b> p. 142	<b>2553</b> p. 27	<b>2665</b> p. 86	<b>2795</b> p. 99, 102	<b>5397</b> p. 150
<b>2033</b> p. 93	<b>2129</b> p. 142	<b>2557</b> p. 86, 105	<b>2666</b> p. 86	<b>2798</b> p. 63, 87, 106	<b>5398wr</b> p. 153
<b>2034</b> p. 78	<b>2130</b> p. 142	<b>2558</b> p. 57	<b>2667</b> p. 107	<b>2802</b> p. 152	<b>5400</b> p. 146
<b>2035</b> p. 42, 43, 45, 47, 93	<b>2131</b> p. 142	<b>2561</b> p. 28	<b>2672</b> p. 107	<b>2803B</b> p. 129	<b>5402</b> p. 153
<b>2036</b> p. 78, 93	<b>2132</b> p. 142	<b>2563</b> p. 29	<b>2673</b> p. 8, 122, 123	<b>2804</b> p. 152	<b>5418</b> p. 146
<b>2037</b> p. 92	<b>2133</b> p. 142	<b>2564</b> p. 126	<b>2674</b> p. 26	<b>2807</b> p. 7, 74	<b>5421</b> p. 145
<b>2038</b> p. 92	<b>2134</b> p. 142	<b>2565</b> p. 71	<b>2678</b> p. 57	<b>2808</b> p. 101, 131	<b>5427</b> p. 87, 105
<b>2039</b> p. 93	<b>2135</b> p. 142	<b>2570</b> p. 102, 103, 104	<b>2679</b> p. 92	<b>2809</b> p. 41	<b>5440</b> p. 153
<b>2040</b> p. 92, 109	<b>2136</b> p. 142	<b>2571</b> p. 97, 103, 104, 135, 136	<b>2689</b> p. 23	<b>2811</b> p. 111	<b>5454</b> p. 149
<b>2041</b> p. 58	<b>2137</b> p. 142	<b>2572</b> p. 128	<b>2690</b> p. 23	<b>2812</b> p. 153	<b>5456</b> p. 148
<b>2042</b> p. 12, 92	<b>2138</b> p. 142	<b>2573</b> p. 7	<b>2691</b> p. 23	<b>2836</b> p. 73	<b>5461</b> p. 145
<b>2044</b> p. 35	<b>2139</b> p. 142	<b>2574</b> p. 106	<b>2692</b> p. 110	<b>2837</b> p. 73	<b>5465</b> p. 148
<b>2045</b> p. 35	<b>2140</b> p. 142	<b>2577</b> p. 91, 136	<b>2695</b> p. 97, 112, 116	<b>2838</b> p. 73	<b>5478</b> p. 146
<b>2047</b> p. 64, 88, 90, 108	<b>2141</b> p. 143	<b>2578</b> p. 57	<b>2696</b> p. 41	<b>2839</b> p. 73	<b>5484</b> p. 146
<b>2048</b> p. 62, 64, 108	<b>2142</b> p. 143	<b>2580</b> p. 105	<b>2699</b> p. 10, 62	<b>2904</b> p. 153	<b>5485</b> p. 146
<b>2050</b> p. 75	<b>2143</b> p. 143	<b>2581</b> p. 23	<b>2700</b> p. 7, 32, 106	<b>3041</b> p. 28	<b>5488</b> p. 149
<b>2053</b> p. 62, 106	<b>2144</b> p. 143	<b>2582</b> p. 23	<b>2702</b> p. 88, 108	<b>3106</b> p. 151	<b>5489</b> p. 148
<b>2054</b> p. 26	<b>2145</b> p. 143	<b>2583</b> p. 23	<b>2703</b> p. 74	<b>3367B</b> p. 124	<b>5501</b> p. 147
<b>2056</b> p. 32, 107	<b>2146</b> p. 143	<b>2585</b> p. 135	<b>2704</b> p. 30	<b>3469</b> p. 124	<b>5502</b> p. 147
<b>2057</b> p. 30	<b>2147</b> p. 143	<b>2587</b> p. 65	<b>2710</b> p. 69, 102	<b>5011</b> p. 145	<b>5503</b> p. 147
<b>2058</b> p. 71	<b>2148</b> p. 144	<b>2590</b> p. 136	<b>2711</b> p. 152	<b>5014</b> p. 132	<b>5519</b> p. 151
<b>2059</b> p. 13, 72	<b>2149</b> p. 144	<b>2591</b> p. 7	<b>2715</b> p. 90	<b>5035</b> p. 149	<b>5823</b> p. 136
<b>2074</b> p. 46, 71	<b>2150</b> p. 144	<b>2593</b> p. 106	<b>2716</b> p. 130	<b>5035A</b> p. 148	<b>5824</b> p. 130
<b>2075</b> p. 127	<b>2151</b> p. 144	<b>2594</b> p. 151	<b>2719</b> p. 26	<b>5035B</b> p. 148	<b>5901</b> p. 152
<b>2077</b> p. 35	<b>2152</b> p. 144	<b>2594i</b> p. 151			<b>5905</b> p. 126
<b>2078</b> p. 105	<b>2153</b> p. 144	<b>2599</b> p. 92			<b>7006</b> p. 12, 111
	<b>2154</b> p. 144				<b>7007</b> p. 114
	<b>2155</b> p. 144				<b>7008</b> p. 114
	<b>2156</b> p. 144				<b>7009</b> p. 114
					<b>7010</b> p. 25, 75

<b>7011</b> p. 149	<b>7158</b> p. 146	<b>7213</b> p. 109	<b>7303</b> p. 147	<b>8009G</b> p. 50	<b>8014B</b> p. 50
<b>7029</b> p. 18, 40, 99	<b>7160</b> p. 10, 87	<b>7215</b> p. 130	<b>7305</b> p. 152	<b>8009J</b> p. 50	<b>8014BE</b> p. 50
<b>7032</b> p. 151	<b>7162</b> p. 148	<b>7216</b> p. 65, 93	<b>7305i</b> p. 152	<b>8009LA</b> p. 50	<b>8014BL</b> p. 50
<b>7032a</b> p. 153	<b>7168</b> p. 13, 96	<b>7216B</b> p. 65	<b>7305s</b> p. 152	<b>8009M</b> p. 50	<b>8014BR</b> p. 50
<b>7032i</b> p. 151	<b>7169</b> p. 152	<b>7217</b> p. 86	<b>7305si</b> p. 152	<b>8009O</b> p. 50	<b>8014C</b> p. 50
<b>7038</b> p. 68, 82, 101	<b>7169c</b> p. 150	<b>7222A</b> p. 126	<b>7308</b> p. 31, 114	<b>8009R</b> p. 50	<b>8014G</b> p. 50
<b>7039</b> p. 70, 80, 101	<b>7172</b> p. 87	<b>7222B</b> p. 126	<b>7309</b> p. 113	<b>8009RO</b> p. 50	<b>8014J</b> p. 50
<b>7041</b> p. 55	<b>7174</b> p. 58, 65, 94, 95, 110, 111	<b>7222C</b> p. 126	<b>7314</b> p. 152	<b>8009VI</b> p. 50	<b>8014LA</b> p. 50
<b>7053</b> p. 96	<b>7179</b> p. 153	<b>7223</b> p. 136	<b>7315</b> p. 123	<b>8009VP</b> p. 50	<b>8014M</b> p. 50
<b>7057J</b> p. 122	<b>7181</b> p. 140	<b>7223</b> p. 35	<b>7316</b> p. 123	<b>8009VS</b> p. 50	<b>8014O</b> p. 50
<b>7057R</b> p. 122	<b>7181A</b> p. 140	<b>7230</b> p. 51, 52	<b>7317</b> p. 19	<b>8011B</b> p. 50	<b>8014R</b> p. 50
<b>7057V</b> p. 122	<b>7182</b> p. 140	<b>7230A</b> p. 129	<b>7336</b> p. 153	<b>8011BE</b> p. 50	<b>8014RO</b> p. 50
<b>7071</b> p. 148	<b>7183</b> p. 140	<b>7241</b> p. 12, 111	<b>7336i</b> p. 153	<b>8011BL</b> p. 50	<b>8014VI</b> p. 50
<b>7072</b> p. 148	<b>7188</b> p. 9	<b>7242</b> p. 87, 105	<b>7337</b> p. 131	<b>8011BR</b> p. 50	<b>8014VP</b> p. 50
<b>7073</b> p. 121	<b>7195</b> p. 43, 67, 82	<b>7242A</b> p. 87, 107	<b>7338</b> p. 152	<b>8011C</b> p. 50	<b>8014VS</b> p. 50
<b>7074</b> p. 148	<b>7200B</b> p. 37	<b>7243</b> p. 19	<b>7339</b> p. 9	<b>8011G</b> p. 50	<b>8015</b> p. 51
<b>7074J</b> p. 148	<b>7200BL</b> p. 37	<b>7246</b> p. 52	<b>7342</b> p. 130	<b>8011J</b> p. 50	<b>8016</b> p. 51
<b>7075</b> p. 90, 108	<b>7200G</b> p. 37	<b>7248</b> p. 26	<b>7344</b> p. 150	<b>8011LA</b> p. 50	<b>8017</b> p. 51
<b>7076</b> p. 90, 108	<b>7200J</b> p. 37	<b>7251</b> p. 28	<b>7413</b> p. 49, 53	<b>8011M</b> p. 50	<b>8018</b> p. 51
<b>7077</b> p. 108	<b>7200L</b> p. 37	<b>7253</b> p. 68, 118	<b>7414</b> p. 49	<b>8011N</b> p. 50	<b>8019</b> p. 51
<b>7078</b> p. 89, 108	<b>7200M</b> p. 37	<b>7262</b> p. 25, 74	<b>7415</b> p. 49, 53	<b>8011R</b> p. 50	<b>8021</b> p. 52
<b>7079</b> p. 96	<b>7200O</b> p. 37	<b>7272</b> p. 109	<b>7416</b> p. 49, 53	<b>8011RO</b> p. 50	<b>8022</b> p. 52
<b>7086</b> p. 136	<b>7200R</b> p. 37	<b>7278</b> p. 71	<b>7417</b> p. 49, 53	<b>8011VI</b> p. 50	<b>8023</b> p. 52
<b>7090</b> p. 136	<b>7200RO</b> p. 37	<b>7278A</b> p. 71	<b>7418</b> p. 49	<b>8011VP</b> p. 50	<b>8024</b> p. 52
<b>7092A</b> p. 86	<b>7200T</b> p. 37	<b>7279</b> p. 25	<b>7419</b> p. 49	<b>8011VS</b> p. 50	<b>8025</b> p. 52
<b>7106</b> p. 91, 115	<b>7200V</b> p. 37	<b>7280</b> p. 45, 67, 119	<b>7420</b> p. 49	<b>8013B</b> p. 50	<b>8026</b> p. 52
<b>7113</b> p. 21	<b>7200VL</b> p. 37	<b>7286</b> p. 29, 110	<b>7424</b> p. 27	<b>8013BE</b> p. 50	<b>8028</b> p. 52
<b>7114</b> p. 149	<b>7201</b> p. 105	<b>7287</b> p. 40, 110	<b>7496</b> p. 29	<b>8013BL</b> p. 50	<b>8029</b> p. 52
<b>7120</b> p. 145	<b>7203C</b> p. 19, 40, 110	<b>7288</b> p. 93, 110	<b>7496A</b> p. 27	<b>8013BR</b> p. 50	<b>8030</b> p. 52
<b>7122</b> p. 152	<b>7203D</b> p. 75, 110	<b>7289</b> p. 40, 93, 110	<b>7803</b> p. 82, 103	<b>8013C</b> p. 50	<b>8031</b> p. 52
<b>7124B</b> p. 129	<b>7204</b> p. 70, 83	<b>7290</b> p. 29, 110	<b>7803B</b> p. 124	<b>8013G</b> p. 50	<b>8032</b> p. 52
<b>7124C</b> p. 129	<b>7206</b> p. 13, 95	<b>7291</b> p. 29, 110	<b>7803C</b> p. 124	<b>8013J</b> p. 50	<b>8033</b> p. 52
<b>7124D</b> p. 129	<b>7209</b> p. 148	<b>7292</b> p. 29, 110	<b>7803D</b> p. 124	<b>8013LA</b> p. 50	<b>8035</b> p. 128
<b>7153</b> p. 78	<b>7210A</b> p. 101, 131	<b>7293</b> p. 109, 110	<b>7805</b> p. 152	<b>8013M</b> p. 50	<b>8036</b> p. 124
<b>7154</b> p. 63		<b>7301</b> p. 148	<b>8009B</b> p. 50	<b>8013O</b> p. 50	<b>8259</b> p. 151
<b>7156</b> p. 11		<b>7302</b> p. 147	<b>8009BE</b> p. 50	<b>8013R</b> p. 50	<b>8259i</b> p. 151
			<b>8009BL</b> p. 50	<b>8013RO</b> p. 50	
			<b>8009BR</b> p. 50	<b>8013VP</b> p. 50	
			<b>8009C</b> p. 50	<b>8013VS</b> p. 50	

- A**
- Acétazolamide sodique 88  
 À changer le 111  
 Acide Tranexamique 39  
 À conserver à la température 69  
 À conserver à la température de la pièce 91  
 ACP 28  
 ACP morphine 28  
 Action prolongée 89  
 Action rapide 89  
 Acyclovir 41  
 Additif 115  
 Additive solution 113  
 Adenosine 39, 63  
 À détruire en (année) 128  
 Adhésif 6  
 Adhésif amovible 37  
 Adhésif permanent 36, 37  
 Administration : guide d'intraveineuse 110  
 Administration par voie orale seulement 92, 111  
 Admis à l'urgence 8  
 Adrénaline 17, 18, 38, 39, 40, 110  
 Adressographe 73  
 Adressographe Newbold 2000 9  
 Advil 84  
 Affiches et pictogrammes 124  
 Agent cytotoxique 76  
 Agiter doucement 89  
 Agitez bien avant usage 89  
 Ajout 87, 105  
 Ajouter au soluté 108  
 À la charge du personnel infirmier à partir du 111  
 Alcool 50% 66  
 Alcool-Cytologie 70  
 Alcool usage externe 66, 92, 109  
 Alerte / Alert 11  
 Alerte double vérification 15, 95  
 Alerte élevée 14, 15, 94  
 Alerte élevée double vérification 12  
 Alerte élevée double vérification indépendante requise 12  
 Alerte haut risque 15, 95  
 Alerte médicale 10  
 Alerte médicament à haut risque 11, 89  
 Alerte transfusionnelle 56  
 Alfenta 26  
 Alfentanil 23  
 À livrer immédiatement pour réfrigérer 55, 66  
 Alkeran 76
- Allergie 17, 18, 19, 20, 21  
 Allergie à l'iode 17, 59  
 Allergie au gluten 17  
 Allergie au latex 17  
 Allergie médicamenteuse ou alimentaire 20  
 Allergie ou réaction médicamenteuse 19  
 Allergies 18, 19, 20, 21  
 Allergique 20  
 Allergique à 17, 18  
 Ambulant 122  
 Amidate 26  
 Aminophylline 39, 98  
 Amiodarone 39  
 Ampicilline 42  
 Amrinone 38  
 Ancef 41  
 Anectine 26  
 Anexate 27  
 Antibiotique 41  
 Anti-C.M.V. : Négatif 57  
 Anticoagulé(e) 57, 58  
 Antilirium 84  
 Antinéoplasique 76, 78  
 Antineoplastic handle with gloves 77  
 Antinéoplasique manipuler avec des gants 77  
 Appartient à l'utilisateur 8, 122  
 Appuyer pour ouvrir 128  
 Après utilisation : destruction selon les directives 78
- Aprotinine 24  
 ARAC 57  
 Archives et dossiers 31  
 Arrêt d'urgence 102  
 Artériel 57, 105  
 Ativan 22  
 Atracurium 24  
 Atropine 24, 39, 40, 93, 110  
 Atrovent 85, 98  
 Attention ce bocal contient de l'acide chlorhydrique 72  
 Attention 11, 89, 108  
 Attention acide chlorhydrique 15  
 Attention Addition 12, 111  
 Attention à mon bras 126  
 Attention caisson incomplet 123  
 Attention contient des additifs 13, 96  
 Attention cytotoxique 77, 81  
 Attention double vérification 11, 88, 108  
 Attention double vérification requise 13, 95  
 Attention drain 109  
 Attention formulation concentrée 10
- Attention formule concentrée 87  
 Attention forte concentration 10, 12, 62, 65, 87, 94  
 Attention manipuler avec des gants 10, 62, 100  
 Attention matériel de chimio 78, 80, 83  
 Attention matériel radioactif 60  
 Attention ne pas écrire sur le dossier 9, 31  
 Attention ne pas toucher avec vos doigts 10, 62  
 Attention norépinéphrine 12, 92  
 Attention précautions spéciales 10, 13, 62, 105, 109  
 Attention! Voie épidurale seulement 14, 25  
 Aussitôt que possible 60, 113  
 Automédication 108  
 Avis il existe un autre patient portant un nom identique ou ressemblant 7, 32, 107, 120  
 Azathioprine 78, 93  
 Azithromycine 41  
 Azithromycine réfrigérer 85
- B**
- Bactroban crème 42  
 Bactroban onguent 42  
 Bannière extérieure 138  
 Bassin 59  
 B-Bloqueur 38  
 BCG 62, 106  
 Benadryl 17, 98  
 Betaject 85  
 Bevacizumab 76  
 Bicarbonate de sodium 57, 105  
 Bien agiter 85, 89, 92, 108  
 Bilan comparatif des médicaments 7, 105, 113  
 Billets pour salle d'attente et compatibles avec systèmes Turn-O-Matic 9  
 Biohasard 41, 43, 47, 67, 69, 81  
 Biological substance 133  
 Biorisque biohazard, Sacs 73  
 Bio-Risques 46, 68  
 Biorisque, Sacs 81  
 Bio-risques / Bio-hazard 77  
 Bloc nerveux 28, 29  
 Bloc plexique continu 29  
 Blood & Body Fluids 16, 56
- Blood & Body Fluids Precaution 73  
 Boîtes d'emballage 136  
 Boîtes distributrices 139  
 Boîtes spécialisées 136  
 Boîte vide 136  
 Botox 85  
 Bracelets pour patients 9  
 Brake authority 126  
 Brevium 39  
 Brevibloc 39  
 Brevital 26  
 Brietal 26  
 Bumetanide 38  
 Bupivacaine 25  
 Buprénorphine 27  
 Buscopan 27, 85  
 Butorphanol 27
- C**
- CACL 88  
 CACL2 63  
 Calcium 85  
 Calibrateur 71  
 Canesten 74  
 Carbétocine 86  
 Carbocaine 24  
 Carbocaine 2% 27  
 Carbowax 63  
 Cardizem 39  
 Catégories de déchets / Waste categories 68  
 Catheter central 79  
 Cathéter nerveux périphérique continu 30  
 Cathéter péridural 29, 75  
 Caution 13, 60, 121  
 Caution cytotoxique 76  
 Caution x-rays 60  
 C-Difficile 12, 111  
 Ceci est votre répétition pour cette prescription 85  
 Ce côté vers le haut 133  
 Cefazoline 41  
 Cefotaxime 41  
 Celestoderme 88  
 Cellcept réfrigérer 86  
 Ce médicament est le même que d'habitude 90  
 Centrale des messagers 128  
 Certification 101, 131  
 Cessé 96, 116  
 Chambre numéro 114  
 Changé 112  
 Changer aux 24 heures 111  
 Changez 112  
 Chariot d'initiation 128  
 Chimiothérapie 76, 78  
 Chimiothérapie, chambre 79  
 Chirurgie 105  
 Chloroprocaine 25, 74

- Chlorure de calcium 93, 110  
 Cholangiographie 59  
 Ciloxan 42  
 Cisatracurium 24  
 Citrate CPD Garder au frigo 58  
 Civière 122  
 CL-32 52  
 Clindamycine 41  
 Cloxacilline 41  
 Codeine 26  
 Colle amovible 149  
 Colle permanente 145  
 Colle permanente 148  
 Colle spéciale 149  
 Colorant 59  
 Combivent 98  
 Confidential / Confidentiel 7, 32, 106  
 Congelé 65  
 Congelé sur glace sèche 67  
 Conserver au frigo jusqu'à utilisation 84, 107  
 Conserver le reste de solution 89, 108  
 Consignation 126  
 Contaminé 42, 43, 45, 58, 64, 108, 124  
 Contaminé stér. centrale 46  
 Contenant à retourner 96  
 Contient du latex 18  
 Contrôle 71  
 Cortisone 17  
 Coucher 89, 108  
 Coumadin 89, 108  
 Cryogénique 49  
 Cryoprécipité 57  
 Culot 57  
 Curare 26  
 Curetage 74  
 Cyclokapron 74  
 Cyclosporine 41  
 Cytologie 64, 77  
 Cytologie fixateur 68  
 Cytotoxique 78, 80  
 Cytotoxique 14, 79, 80  
 Cytotoxique après utilisation : destruction selon directives 12
- D**  
 Danger bio-risques ne pas mettre d'aliments 16  
 Danger corrosif 10, 62, 100  
 Danger d'infection 41, 62, 105  
 Dangerous drug precautions 11  
 Dangerous goods 102  
 Date 1er prélèvement 63, 87, 106
- Date de préparation 121  
 Date d'expiration 105  
 Date d'expiration 70, 96, 97, 106, 114  
 Date d'ouverture 62, 94, 105, 115, 121  
 Date opened 94  
 Decadron 26, 76, 77, 86, 98  
 Déchets biomédicaux 43, 67, 82  
 Déchets contaminés 46, 102  
 Déchets dangereux 103, 135  
 Déchets pharmaceutiques 95, 133  
 Décontaminé 42  
 Dégelé le 64, 88, 108  
 Demaméthasone 76  
 Demerol 23, 27  
 Dernier renouvellement 85  
 Désinfecté 45  
 Désinfection chimique CDEX-OPA 42  
 Désinfection effectuée 43  
 Destination 137  
 Deux présentations même produit 89  
 Dexaméthasone 77  
 Dextrose 85  
 Diabétique 105  
 Diagnostic specimen 67  
 diamètre du mandrin 5  
 Diamètre du rouleau 5  
 Diazepam 22  
 Digoxin 39  
 Dilaudid 23  
 Diltiazem 39  
 Dimenhydrinate 17  
 Diphenhydramine 17  
 Diprivan 24  
 Diprosalic 86  
 Direct thermal 148, 149, 155  
 Discard 105  
 Dispositif installé 105  
 Distale PVC Transfusions 40, 57  
 Dobutamine 38, 39  
 Dobutrex 38  
 Do not freeze 64  
 Dopamine 38, 39, 87  
 Dopram 98  
 Dose(s) manquante(s) 88, 108  
 Double concentration 86, 92  
 Double vérification 13  
 Doxacurium 24  
 Droperidol 22  
 Dry ice 134, 135  
 DUBOSQ 107
- E**  
 Edrophonium 22, 87  
 Effets personnels sous clé 8, 122, 123  
 Electrolytes high concentration 65  
 Électrostatique 138  
 Emergency blood release 55  
 Emergency Drug 96  
 Emla 22  
 En cas d'urgence 129  
 Entretien préventif 101  
 Ephedrine 17  
 Épidural 29  
 Epidural catheter 75  
 Épidurale 25, 28  
 Épidurale / Epidural 25  
 Epimorphe 30  
 Epimorphine 26  
 Epinephrine 17  
 Équipement désinfecté 47  
 Esmolol 38  
 Étiquette colle permanente 145, 146, 148  
 Étiquettes à bracelet 155  
 Étiquettes à bretelles 5  
 Étiquettes blanches 53  
 Étiquettes congélateur cryo pour imprimante laser et marqueurs permanents 52  
 Étiquettes cryo 51  
 Étiquettes cryogéniques pour imprimantes laser 49  
 Étiquette sectionnée pour pharmacie 147  
 Étiquettes informatiques 149  
 Étiquettes pour flacons et reçus 91  
 Étiquettes pour fusil étiquetteur 154  
 Étiquettes stériles 54  
 Étiquettes stériles vierges vendues en sachet avec ou sans règle et crayon 53  
 Étiquettes ubiquitags pour imprimantes laser 48  
 Étiquettes vierges de couleur 36, 37  
 Étiquettes vierges pour laboratoire 50  
 Étiquetteuse et étiquettes 154  
 Étiquette vinyle colle permanente 147  
 Etomidate 24  
 Éviter infiltration 59, 108  
 Éviter le contact avec la peau 62
- Éviter tout contact avec les yeux 64, 89, 100  
 Exempt human specimen(s) 71  
 Exempt human specimen / Spécimen humain exempté 72  
 Exp. Date 105  
 Expédition 132, 133, 134, 135, 136  
 Expiration date 87  
 Expiration le 87, 105, 107  
 Expired 113  
 Expire dans 6 mois 88, 108  
 Expired périmé 96  
 Expire le 87, 107  
 External use only 88
- F**  
 Faire prescrire 90, 108  
 Fait le 62, 107  
 Fauteuil roulant 122  
 Femme enceinte 32, 90, 108  
 Fentanyl 23, 27, 29, 110  
 Fentanyl / Versed 22  
 Fente 5  
 Feuilles laser 140, 141, 142, 143, 144  
 Fiole unidose 84  
 Fixateur 62  
 Fixateur Z5 106  
 Flumazenil 22  
 Flush 105, 106  
 Formaline 10% 70  
 Formaline 10% tamponnée 68, 70, 72, 80, 82, 101  
 Formaline 10% V/V 83  
 Formol 10% 63, 70  
 Formulaires en continu 5  
 Fragile 132  
 Fragmin 38, 57  
 Furosémide 39, 93  
 Furosémide (lasix) 40  
 Fusil étiquetteur 154
- G**  
 Ganciclovir 41  
 Garder à la température de la pièce 93  
 Garder à la température de la pièce / Keep at room temperature 65  
 Garder au congélateur 85  
 Garder au réfrigérateur 64, 89, 90, 108  
 Garder congelé 137  
 Garder hors de la portée des enfants 90  
 Garder réfrigéré 65, 94, 111  
 Gaz comprimés 100

GBM OK 81  
 Gentamicine 41, 42  
 Glace ice-pack 65, 66  
 Glace sèche 133, 134  
 Gluconate de calcium 86  
 Glutaraldéhyde 43, 101  
 Glycopyrrolate 24, 39  
 Granisetron 77  
 Gravel 86, 105  
 Groupe sanguin 55  
 Gynéco 7, 74  
 Gynéco. Ext. 7, 74  
 Gynéco S.II 7, 75

**H**  
 Haldol 84  
 Haute concentration 10, 63, 88  
 Hazardous waste 103, 135  
 Heat citric 41  
 Hématocrite 57  
 Héparine 38, 39  
 Héparine IV 58, 111  
 Heparin Flush 107  
 Hibitane 43, 108  
 Hibitane dans l'eau 120  
 Hight alert 12  
 Hydrate de chloral 26  
 Hydrocortisone 17, 86  
 Hydromorphone 23, 26, 27, 86  
 Hyperosmolaire 105  
 Hyperventilation Isocapnique 98

**I**  
 Identificateur du produit 102  
 Identification de chambre 99, 115, 120  
 Identification du patient 116  
 Imprimantes 155  
 Imprimante thermique 6  
 IMR 61  
 Inapsine 22  
 Incinération 127  
 Inderal 39  
 Infectious / Infectieux 47  
 Inflammable 64, 100  
 informations générales 5  
 Injection intrathécale 106  
 Installé 114  
 Insuline 86, 105, 107  
 Intra-musculaire 64  
 Intramusculaire 88, 108  
 Intrathecal use only 112  
 Inventaire 130, 131  
 Investigational drug 96  
 ISO-Osmolaire 57  
 Isoprenaline 38  
 Isoproterenol 98  
 Isuprel 38  
 Ivermectin 89

I.V.STAT 105

**J**  
 Javex 41  
 Jeté le 87, 107  
 Jeter toute portion inutilisée 62, 84

**K**  
 Keep frozen 69, 137  
 Keep in refrigerator 89  
 Keep out of the reach of children 90  
 Kénalog 106  
 Kétamine 24, 26  
 Ketorolac 22  
 Kytril 77

**L**  
 Labetalol 39  
 Laboratoire de cytologie 66  
 Laboratoire de pathologie formol 66  
 Lab-tags 48  
 Lasix 38  
 Last box in this lot 126  
 Latex 18, 108  
 Levophed 86  
 Lidocaine 22, 25, 39  
 Ligne orange 124  
 Livraison même jour 135  
 Longue action 85  
 Longue durée 91, 92  
 Lorazepam 86  
 Lunette à haut débit 99

**M**  
 Manipuler avec des gants 62, 82  
 Manipuler avec soin 78  
 Mannitol 92, 109  
 Manutention 132, 133, 134, 135, 136  
 Marcaine 25  
 Marcaine 0.5% 26  
 Matériel de chimiothérapie 82  
 Matières autres effets toxiques 100  
 Matières carburantes 100  
 Matières corrosives 100  
 Matières dangereusement réactives 100  
 Matières infectieuses 100  
 Matières inflammables et combustibles 100  
 Matières radioactives 60  
 Matières toxiques graves 100  
 Matin 90, 108  
 Maxidex 17

Médicament à haut risque 10, 13, 15, 95, 97  
 Médicament à haut risque double vérification 87  
 Médicament ajouté à injection intra-veineuse 120  
 Médicament d'alerte élevée 11, 89  
 Médicament dangereux 11, 84  
 Médicament dangereux détruire selon les procédures 87  
 Médicament du bénéficiaire 106  
 Médicament d'urgence 96  
 Médicament en investigation 90, 96  
 Médicament incompatible 85  
 Médicament(s) ajouté(s) 120  
 Médicaments dangereux 10  
 Médication à compléter 97  
 Medication added 91, 115  
 Médication à domicile 113  
 Médication irritante éviter infiltration 87  
 Mefoxin 41  
 Meloxicam 88  
 Mépéridine 23, 27, 74  
 Mephentermine 38, 84  
 Mepivacaine 25  
 Message au médecin 32, 106  
 Mesures d'urgences 129  
 Metacholine 98  
 Méthadone 26  
 Methohexital 24  
 Methylprednisone 17  
 Metoclopramide 76  
 Metronidazole 41, 84  
 Metoprolol 39  
 MG SO 74  
 Midazolam 22, 29  
 Midazolam (versé) 110  
 Midi 90, 108  
 Milrione 39, 40  
 Milrone 93  
 Mivacron 27, 98  
 Mivacurium 24  
 Modifié 97, 105  
 Modifié en pharmacie 91  
 Moi je me lave les mains 111  
 Morphine 23, 27, 29, 110  
 MTX 76  
 Multidose 87

**N**  
 Naci 9% 86  
 NaCl 0.9% 86, 106  
 NaCl 0.9% 86, 106  
 NaCl 5% 88  
 NaCl 7% 88  
 Nalbuphrine 26  
 Naloxone 23  
 Naloxone (Narcan) 23, 96  
 Narcan 23  
 Narcotique 87  
 Narcotique haute concentration 28  
 Naropin 23, 25, 74  
 Nembutal 26  
 Neosinéprine 17, 38  
 Neostigmine 22  
 Neostigmine glycopyrrolate 27  
 Neosynéphrine 26  
 Neosynéphrine Drip 19, 110  
 Ne pas avaler 90  
 Ne pas boire 101  
 Ne pas boire d'alcool si vous prenez ce médicament 90  
 Ne pas congeler 64  
 Ne pas couper ni écraser les comprimés 85  
 Ne pas écraser 90  
 Ne pas écraser ni couper 11  
 Ne pas épurer 70  
 Ne pas faire de vide d'air 106  
 Ne pas injecter 90  
 Ne pas injecter épidural 25  
 Ne pas irradier 57, 59, 76  
 Ne pas ouvrir les capsules 85  
 Ne pas plier film radiographique 60  
 Ne pas prendre avec calcium, ensure ou produits laitiers 107  
 Ne pas prendre avec jus d'orange 107  
 Ne pas ranger dans la cassette 107  
 Ne pas réfrigérer 64, 65, 85, 90, 94, 109  
 Ne pas réfrigérer ne pas réchauffer 92  
 Ne pas utiliser après 64, 88, 90  
 Nesacaine 27, 74  
 New Lot 126  
 Nimbex 27, 29  
 Nipride 38  
 Nitro 38, 40, 85  
 Nitroglycérine 38, 39  
 Nitroprussiate 39  
 Nombre de lits 8  
 Nom médicament 115  
 Non réceptionné 135

- Non stérile si ouvert, endomagé ou humide 42
- Noradrénaline 86
- Norepinephrine 40, 92
- Norepinephrine 4MG 19
- Normal salin 106
- Nouvelle concentration / New concentration 87
- Nouvelle posologie 89
- Nouvelle présentation / même médicament 89
- Nozinan 27
- Numéro de chambre 8, 31, 114, 122
- Nystatin 42
- O**
- Omnipaque 59
- Ordonnance analgésie péridurale 75
- Ordonnance perfusion continue 121
- Oriflamme 138
- ORL S. 8 7
- Ouvert le 84, 85, 89, 94, 97, 105, 107, 108, 116, 121
- Over pack 136
- Oxycodone 27
- Oxytocin 74, 75, 110
- Oxytocine 75
- P**
- Pancuronium 24
- Pandémie 10, 105
- Papier direct thermal 6
- Papier transfert thermal 6
- Par la bouche 89
- Pas de breuvages 124
- Patient 110
- Patient coumadin 57, 106
- Patient / Dose 110
- Pavulon 24
- Pentothal 24
- Perforation 5
- Perfusion épidurale seulement 25
- Peridex 42, 93
- Péridurale 25, 75
- Périmé 113
- Perishable inside 46
- Persantine 38
- Peut contenir du latex 17, 107
- Peut entraîner la somnolence 10, 84
- Phentolamine 39
- Phenylephrine 17
- Phosphate de sodium 62
- Phosphate de potassium 86
- Pictogrammes 124, 125
- Pipecuronium 27
- Piperacilline TAZ. 41, 98
- Plaquettes 57
- Plasma 57
- Plastie 106
- Poignées 126
- Poison 77, 100, 103
- Poison 10 % Formalin 64, 77
- Poison 50% ethanol 62
- Poison corrosif 64, 100
- Poison ne pas boire 16, 72
- Polysporin 42
- Polystyrene 93
- Pompe bleue opacifié 26
- Pompe jaune anesthésique local 26
- Pontion pleurale 98
- Porte-clé 129
- Porte verouillée par électro-aimant 127
- Potassium 93
- Potassium chlorure 84
- Pour culture de selles 121
- Pour inhalation seulement 98
- Pour injection épidural seulement 25
- Pour les yeux 88
- Pour perfusion continue seulement 112
- Pour simulation 62, 88
- Pour usage externe seulement 88
- Précaution 12, 16, 69, 97
- Précaution, ne pas toucher avec doigts 85
- Précaution ne pas toucher avec vos doigts. Ne pas écraser ou couper. 10
- Précaution spéciale 62, 64
- Précautions sanguines liquides biologiques 13, 55, 72
- Précautions spéciales 10
- Précédex 26
- Prednisone 98
- Préliminaire 70, 121
- Prendre 20 à 30 minutes avant les repas 90
- Prendre à jeun 1 hre avant ou 2 à 3 hres après un repas 90
- Prendre avec beaucoup d'eau 88
- Prendre avec des aliments 90
- Prendre avec des aliments ou du lait 88
- Prendre avec les repas ou du lait 89
- Pre-Op 105
- Présence de latex 18, 19
- Préservatif retiré 64, 108
- Prévention des infections 44, 45
- Prioritaire 62
- Priorité 62
- Procainamide 38
- Produit biologique 63, 87, 106
- Produit biologique humain 65
- Produit biologique humain, réfrigérez sur réception 58
- Produits chimiques 69
- Produits chimiques voir fiche signalétique 102
- Pronestyl 39
- Propofol 24
- Propranolol 39
- Prostaglandine 63
- Prostigmine 22
- Protamine 57, 63, 84
- Protéger de la lumière 85
- Pyridostigmine 22
- Q**
- Quelicin 30, 89
- R**
- Rachi 26
- Ranitidine 17, 86
- Rapport préliminaire 63
- Réaction défavorable ou allergie douteuse 20
- Réanalyse 62
- Réchauffé 57, 105
- Recipients 107
- Recyclé 125
- Refrigerate do not freeze 69, 137
- Réfrigéré 65, 71, 109
- Réfrigérer 67, 89, 92
- Réfrigérer après ouverture 85
- Réfrigérer ne pas congeler 14, 68, 91
- Réfrigérer s.v.p. 94
- Reglan 86
- Règles 116, 117, 118, 119
- Regonol 22
- Régonol / Robinul 88
- Remifentanil 23
- Rendez-vous 9
- Renouvellement prescription 85
- Réservé 138
- Retourner à la pharmacie / Recherche 89
- Retourner à la pharmacie / Return to pharmacy 89
- Risque biologique 41, 62
- Risque de brûlure chimique 68
- Robinul 87
- Rocuronium 24, 110
- Rocuronium 29
- ROH 70% 66
- Romazicon 27
- Ropivacaine 25
- Routine 63, 112
- Rubans de cire 150, 151
- Rubans mixtes (cire / résine) 153
- Rubans résine 152
- Rubans thermiques 150
- Rush / Urgent 10
- RUSH / URGENT 62
- S**
- Sac biorisque biohazard 73
- Sachet conforme validé par Pharmacie 85
- Sac installé 106
- Sac pour vêtements du patient 7
- Sacs biorisque 81
- Salin 106
- Salle 2 7
- Sang du cordon / Cord Blood 55
- Sang irradié 57
- Sang & liquides biologiques 16, 73
- Sans gluten 18
- Sans latex 18, 19
- Santé et sécurité 101, 103
- Sceau sécuritaire 46, 97, 104, 136
- Sceau sécuritaire / Security sealed 45
- Scellé pour votre protection 97, 101, 136
- Scopolamine 87
- Sens du déroulement 5
- Sérum hépariné 57
- Sérum physiologique 57
- Sérum sanguin humain 66
- Services S.O. 7
- Servir pour xx heures 107
- Shake well before using 90
- Silhouette 129
- SIRF 128
- Sirolimus 42, 93
- Sol. Héparine 38
- Solu-Cortef 25, 98
- Solumedrol 17

Soluté de base 106  
 Solution Klein 26  
 Sorti le 64, 88, 108  
 Souper 108  
 Special note there is another patient with the same name 120  
 Special Note. There is another patient with the same or similar name 7  
 Spécimen(s) de diagnostic 71  
 Spécimen(s) humain(s) exempté(s) 71  
 STAT 11, 12, 15, 63, 64, 66, 108, 109, 112  
 Stationnement 138  
 Stat-Onco 62  
 STAT pharmacie 13, 95  
 STAT S.I. 64  
 STAT.S.I. 11  
 Stat SOP 10  
 STAT SOP 62  
 Statut immunitaire 45, 67, 119  
 Stencil 129  
 Study / Ref. No 96  
 Study / Ref. No. 71  
 Sublimaze 22, 23  
 Substances biologiques 70, 79  
 Substitution automatique 96  
 Substances biologiques 45  
 Succinylcholine 24  
 Sucre 87, 105  
 Sufentanil 23  
 Surnageant de Cryoprécipité 57  
 S.v.p. ne pas jeter 99  
 S.v.p. passer en premier 64  
 S.v.p., vérifiez allergie 19

**T**  
 Tacrolimus 92, 93  
 Take with food 84, 107  
 Tampons encreurs 8, 154  
 TBNA 59  
 Température pièce 96  
 Temp. pièce depuis le 64, 88, 90, 108  
 Tempra 26  
 TG 57  
 Thiopental 24  
 This A.M. 106  
 This lot is ready for use 126  
 This P.M. 106  
 Ticarcilline CLAV. 41  
 Tobramycine 41  
 Today 106  
 Toilettes 124

Topisone 86  
 Toradol 26  
 Transfert et impression directe thermal 148  
 Transfert et impression directe thermique 147, 149  
 Transfert thermal 145, 146, 147, 155  
 Trans-oesphagien 59  
 Tubulure installée 105  
 Tucocurarine 26  
 TVC 64  
 Types d'isolement 113

**U**  
 Ultiva 27  
 Unité de gériatrie AU-TOMÉDICATION 111  
 Urgent 10, 11, 12, 13, 15, 66, 72, 135  
 URGENT 64  
 Urgent / Rush 15, 63  
 Urgent spécimen sur glace sèche 14, 43, 72, 79  
 Urgent vaccin à virus périssable 11, 91  
 Urologie S.8 7  
 Usage externe seulement 84, 90  
 Usage intrathecal seulement 112  
 Utiliser une glacière + ice-pack pour retourner à la pharmacie sinon utilisé 65

**V**  
 Vaccin à virus périssable 11  
 Vaccins urgent réfrigérez Ne pas congeler 14  
 Valium 90  
 Vancomycine 41  
 Vaponéphrine pour inhalation 98  
 Vasectomie 106  
 Vasopressine 86  
 Vécuronium 24  
 Ventolin 98  
 Verapamil 39  
 Vérifié 124  
 Vérification faite par 112  
 Vérifié 136  
 Vérifier l'identité de l'utilisateur avant de remettre les médicaments 109  
 Versed 22, 25, 27  
 Versed / midazolam 22  
 Vesicant 10, 62, 100  
 Vigilance 107

Vignette de stationnement 138  
 Voie centrale seulement 109  
 Voir FADM 108  
 Vynile autocollant 129

**X**  
 Xylo 1% EPI 22  
 Xylocain 27  
 Xylocaine 30  
 Xylocaïne 1% 22, 27  
 Xylocaine 1%, Adrenalin 22  
 Xylocaine 1% avec épinéphrine 27  
 Xylocaine 2% 22, 27  
 Xylocaine 2% 22, 28  
 Xylocaine 4 % 22  
 Xylocaine avec EPI 25  
 Xylocaine en gelée 22  
 Xylo % Epi 27

**Z**  
 Zantac 90  
 Zemuron 24  
 Zofran 77, 86



# IMPRIMANTES

*TRANSFERT THERMAL + DIRECT THERMAL*

## DÉCOUVREZ LA GAMME D'ÉTIQUETEUSES ET DE RUBANS QUE VOUS PROPOSE TRELCO !

Que ce soit pour identifier vos dossiers, produits, équipements et même vos fournitures de bureau, les étiqueteuses sont des appareils indispensables.

Facilitez-vous la vie grâce à nos machines à étiqueter et leurs accessoires : connectez, éditez et imprimez vos étiquettes très facilement.

Trelco vous offre une gamme complète de produits d'étiquetage : des imprimantes pour étiquettes, des étiqueteuses à clavier et des rubans pour étiqueteuse.

## CONTACTEZ-NOUS !

Nous vous aiderons à choisir l'appareil qui convient le mieux à vos activités pour vous organiser et identifier plus facilement vos dossiers et matériaux.



### LOGICIELS DE CRÉATION D'ÉTIQUETTES

Conception et impression de vos codes à barres et étiquettes simplifiées et à la portée de tous.

Réduisez vos coûts et augmentez votre efficacité avec l'un de nos logiciels, tels NiceLabel et LabelView.



### ÉTIQUETTES À BRACELETS

Bracelet d'identification à codes à barre, compatible avec imprimantes Zebra®

Adhésif et languette de fermeture très puissants. Résiste aux produits de lavage de mains et solvants utilisés en clinique et dans les hôpitaux



### LECTEURS DE CODES À BARRES

Nous vous offrons différentes marques de lecteurs de code à barre.

Contactez-nous pour obtenir le format qui répond à vos besoins !

# ÉTIQUETTES STÉRILES

ENTIÈREMENT PERSONNALISÉES !  
COMMANDEZ-LES DÈS MAINTENANT !

## DÉTAILS ET PROPRIÉTÉS

Chaque feuille d'étiquettes est emballée individuellement dans un sac hermétique scellé avec ou sans crayon et règle stérilisés conçus pour usage médical (optionnel).

Chaque étiquette indique le nom du médicament, la concentration, la date et l'heure d'expiration.

Chaque sac est stérilisé selon les normes de la FDA.

Les étiquettes sont pourvues d'un adhésif permanent et sont donc très durables. Excellente adhérence aux seringues et au récipient de médicaments.

Les étiquettes sont résistantes à l'eau.

Aucun ou très peu de résidus de colle laissés sur les items lorsque les étiquettes sont décollées.

Les étiquettes sont sans latex, indélébiles et facilement manipulables avec des gants.

## VOIR LES PRODUITS EN PAGE 53



VOUS PRÉCISEZ  
VOS CHOIX D'ÉTIQUETTES.

NOUS LES  
RÉALISONS  
POUR VOUS !



### MARQUEUR CHIRURGICALE DOUBLE POINTE

Encre applicable sur la peau et encre indélébile hydrofuge

ÉTIQUETTES STÉRILES VIERGES  
VENDUES EN SACHET AVEC OU  
SANS RÈGLE ET CRAYON

CHOIX DU NOMBRE D'ÉTIQUETTE  
STÉRILES PAR FEUILLE

- 6 PAR FEUILLE
- 10 PAR FEUILLE
- 14 PAR FEUILLE